

۶-۶- کار عملی (۱۴)

۱-۶- هدف: مفصل بندی کابل‌های خشک با عایق

PVC

۲-۶- وسایل و مواد مورد نیاز:

۱- کابل خشک با عایق PVC (NYY) به مقدار لازم

۱ دستگاه ۲- قالب مفصل

۱ عدد ۳- کولیس

۱ عدد ۴- خط کش

۱ عدد ۵- چاقوی کابل بری

۱ عدد ۶- قیچی کابل بری

۱ بسته ۷- نوار PVC

۱ ورق ۸- کاغذ سمباده

به مقدار لازم ۹- مواد داخل مفصل

۴ عدد ۱۰- بوشن

۱ دستگاه ۱۱- پرس بوشن



شکل ۱۸- چند نمونه ابزار و مواد مورد نیاز

شکل ۱۸- چند نمونه ابزارهای مورد نیاز کار را نشان

می‌دهد.

۳-۶- نکات ایمنی:

- نکات ایمنی مطرح شده در قسمت سر کابل بندی

(بند ۳-۲-۶) و لخت کردن کابل (بند ۳-۲-۵) را به طور کامل


رعایت کنید.

- قبل از انجام هر کاری به موقع نصب مفصل، از
بی‌برق بودن کابل مطمئن شوید.

۴-۶- مراحل کار مفصل بندی:


- قسمت انتهایی قالب مفصل را با ارّه بیرید به طوری که ۱

تا ۲ میلی‌متر نسبت به کابل بازی داشته باشد(شکل ۱۹-۶).

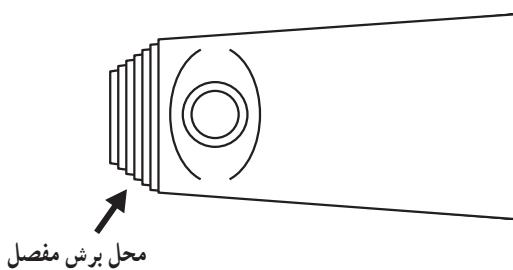


محل برش مفصل


شکل ۱۹-۶

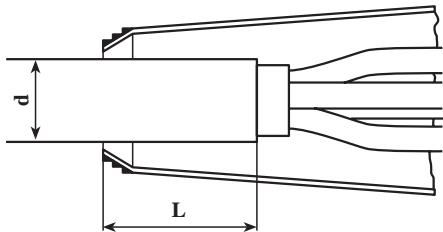


شکل ۶-۲۰- نحوه قرار گرفتن کابل در داخل مفصل



شکل ۶-۲۱- فاصله های از هم در داخل مفصل

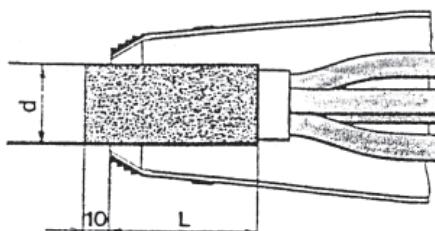


الف - خشن کاری سطح عایق کابل

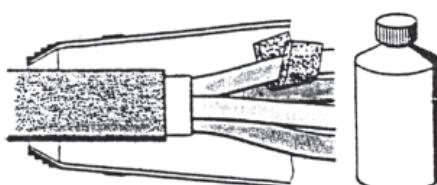

ب - خشن کاری سطح عایق هادی ها

شکل ۶-۲۲- خشن کاری سطح عایق

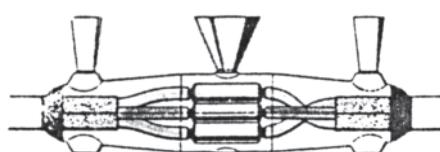

شکل ۶-۲۳- مفصل آماده برای ریختن مواد

- طول قسمتی از کابل را که در داخل مفصل قرار می گیرد اندازه بگیرید و آن را لخت کنید. کابل را به اندازه L با روکش وارد سر کابل کنید. مقدار L برای کابل با قطر بیشتر از ۲۵ میلی متر برابر است با $L = 2 \times d$ و برای کابل با قطر کمتر از ۲۵ میلی متر حداقل $L = 50\text{ mm}$ است (شکل ۶-۲۰).

- فاصله های سیم های کابل از هم دیگر و از دیواره قالب مفصل را مشخص کنید.

حداقل $a = 5\text{ mm}$ ، برای ولتاژ بیشتر از 1kV بازای هر کیلوولت یک میلی متر به اندازه فوق اضافه می شود (شکل ۶-۲۱).


برای مثال برای 10kV :

$$a = 5\text{ mm} + 9 \times 1\text{ mm} = 14\text{ mm}$$

- کابل را تمیز و روکش خارجی آن را با سمباده خشن کاری کنید تا مواد داخل مفصل به خوبی به آن بچسبد (شکل ۶-۲۲-الف).

- برای چسبیدن مواد به همه قسمت های مفصل بهتر است عایق سیم ها را نیز تمیز کاری و با سمباده خشن کاری کرد (شکل ۶-۲۲-ب).

- پس از قرار دادن کابل در قالب مفصل بوش ها را روی هادی ها پوشانده و پرس نمایید، سپس روی آن ها را با نوار عایق PVC یا نوار زرد نوار پیچی کنید. قیف ها را در محل مربوط قرار دهید (شکل ۶-۲۳).

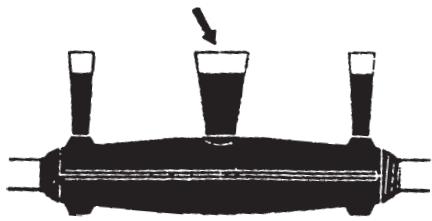

شکل ۲۴-۶- ماده‌ی رزین تا $\frac{1}{4}$ ارتفاع قیف ریخته می‌شود.




شکل ۲۵-۶- پس از سفت شدن رزین قیف‌ها بریده شوند.

زمان: ۶ ساعت

- تا $\frac{1}{4}$ فضای قیف، مفصل را با مواد پر کنید
(شکل ۲۴-۶).

- پس از ریختن مواد می‌توان مفصل را به ولتاژ تا ۱kV اتصال داد. برای ولتاژهای بیشتر از ۱kV حدود ۶۰ دقیقه، صبر کنید تا مواد سخت شود، سپس برق را وصل کنید.

پس از سفت شدن مواد داخل مفصل قیف‌ها را با اره ببرید (شکل ۲۵-۶).

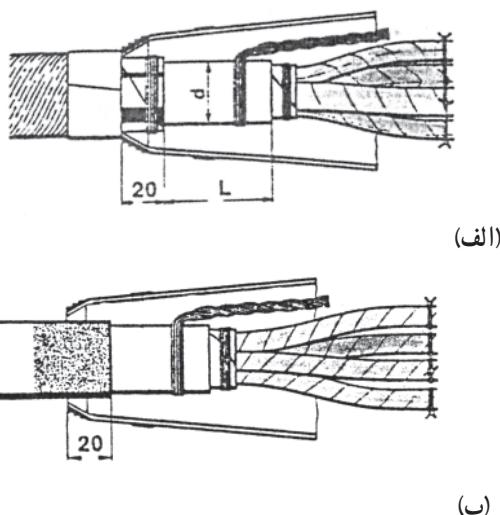

شکل ۲۶-۶- مراحل تکمیلی مفصل‌بندی برای کابل فشار ضعیف با غلاف سربی

۶-۶-۵- مراحل کار مفصل‌بندی با مفصل چدنی برای کابل‌های زره‌دار:

- برای مفصل‌بندی کابل‌ها با مفصل چدنی و غلاف سربی عملیات مفصل‌بندی را به شرح ذیل انجام دهید :
- کابل با غلاف سربی را حداقل ۲۰mm داخل مفصل کنید.

- برای کابل با غلاف سربی و با قطر بیشتر از $L = 2 \times d = 25\text{ mm}$

- برای کابل با غلاف سربی و با قطر کمتر از 25 mm باشد. $L = 50\text{ mm}$

- عایق روی سیم‌ها را تمیز کنید.
- عایق روی کابل را به اندازه 20 mm داخل مفصل کنید و خشن کاری نمایید.

- غلاف‌های فلزی و سربی را تمیز کاری و خشن کاری کنید و سپس مراحل کار مفصل‌بندی قسمت (۶-۴) را تکرار کنید و در پایان سیم اتصال زمین را وصل کنید. شکل ۶-۲۶ الف و ب دو مرحله از کارهای اضافی نسبت به مفصل PVC را که برای مفصل‌بندی کابل‌های فشار ضعیف با غلاف سربی انجام می‌گیرد نشان می‌دهد.

آزمون پایانی (۶)

- ۱- از سر کابل برای چه منظوری استفاده می شود؟
- ۲- سر کابل ها را از نظر مکان کاربرد و با توجه به آن تقسیم بندی نمایید.
- ۳- انواع مفصل ها را از نظر نوع جنس نام ببرید.
- ۴- انواع مفصل ها را از نظر انشعاب نام ببرید.
- ۵- به هنگام قرار دادن مفصل در کanal خاکی رعایت چه نکاتی ضرورت دارد؟
- ۶- چند مورد از مواد مورد استفاده در سر کابل بندی و مفصل بندی را نام ببرید.
- ۷- دستورالعمل اصول سر کابل بندی سر کابل های خشک را بنویسید.
- ۸- دستورالعمل مفصل بندی کابل PVC را شرح دهید.

جواب درست سؤالات پیشآزمون و آزمون‌های پایانی

جواب پیش آزمون (۱)

۷-الف	۱-ج
۸-ج	۲-د
۹-د	۳-ب
۱۰-الف	۴-الف
۱۱-ب	۵-ج
۱۲-د	۶-ب

جواب آزمون پایانی (۱)

۱- به هم بستن هادی‌ها، با استفاده از روش‌های مختلف را اتصال گویند و از مسائل اساسی هر مدار الکتریکی است.

۲- نُرم سیم‌های استاندارد شده تا نمره‌ی 10 mm^2 عبارت‌اند از :

$(1,1/5, 2/5, 4, 6, 10)\text{ mm}^2$

۳- هرگاه روی سیمی حروف NYFA باشد در سیم کشی لوستر و چراغ‌ها، و با حروف NYM در مکان‌های مروط استفاده می‌گردد.

۴- NSYA به مفهوم سیم مخصوص با روکش پلاستیک و Y به مفهوم سیم مکالمه و خبر و T به مفهوم سیم کواکسیال می‌باشد.

۵- پیچیدن نوار باید با نرمی و کشش تواًم باشد تا هیچ‌هایی بین لایه‌ها باقی نماند و نوار پیچی را بهتر است به جای این که از اول اتصال شروع کنیم از وسط آن شروع کنیم.

۶- الف - انبردست دم بهن دسته عایق

۷- چاقوی کابل بری را همیشه باید طوری در دست گرفت که در هنگام کار جهت آن به طرف جلو باشد نه به طرف بدن. شست دست باید پشت چاقو قرار گیرد تا جهت و مقدار حرکت آن روی سیم یا کابل تحت کنترل باشد.

۸- ج - اتصال طولی

۹- اتصال انسعابی میانی در جایی کاربرد دارد که بخواهند یک هادی به‌وسط یک سیم متصل باشد.

۱۰- پس از لخت کردن سیم‌ها با سیم لخت کن که حدود 60° برابر قطر هادی سیم خواهد بود سر سیم‌های لخت شده را تمیز کنید، سپس اتصالات را انجام داده و روی آن‌ها را عایق کاری کنید. عایق کاری را از یک طرف شروع کرده و تا انها بییچید و دوباره برگردید و این عمل را آنقدر انجام دهید که قسمتی از عایق سیم را نیز پوشاند و در وسط اتصال به اتمام برسد.

۱۱- ۶۳ درصد قلع و ۳۷ درصد سرب

۱۲- جهت بالا بردن خاصیت چسبندگی لحیم به سطح کار و از بین بردن کثیفی و چربی و اکسید سطح کار و روان‌سازی لحیم از روغن لحیم استفاده می‌گردد.

۱۳- خواص روغن لحیم عبارت است از :

الف - پاک کنندگی ب - جلوگیری از اکسید شدن محل اتصال در حین لحیم کاری

ج - بالا بردن خاصیت چسبندگی لحیم د - براق شدن سطح لحیم کاری

^{۱۴} اجزای تشکیل دهنده هویه‌ی قلمی عبارت‌اند از: نوک هویه، إلمان گرم کننده، حفاظ دسته چوبی،

رabeط سيم

۱۵- هویه‌ی هفت‌تیری براساس اصول کار ترانسفورماتوری که سیم پیچ ثانویه‌ی آن اتصال کوتاه شده کار می‌کند.

۱۶- اگر سطح لحیم کاری کاملاً تمیز نباشد، لحیم به سطح کار نمی‌چسبد.

^{۱۷}- این عمل از اکسید شدن نوک هوپه جلوگیری می کند.

۱۸- پرای لحیم کاری صحیح مطابق شکل ها و دستور العمل صفحات ۱۶ تا ۱۸ عمل نمایید.

جو اب بیش آزمون (۲)

١-ج

٦_الف ٢_د

卷之三

۲۰

جواب آزمون یاپانی (۲)

۱- جهت اتصال سیم مفتولی به پیچ با واشر ساده بایستی سر سیم سوالی شود و جهت اتصال سیم مفتولی به پیچ با واشر لبه دار بایستی سر سیم را لخت کرده و در زیر واشر در طرفی قرار داد که با پیچش پیچ سیم نیز به جهت پیچش پیچ کشیده شده و محکم شود.

۲- ترمینال‌های روشنایی، ترمینال‌های انشعاب اصلی، ترمینال‌های مدار کنترل، ترمینال‌های شینه، ترمینال‌های تابلوهای توزیع

۳- حوا ا در صفحه‌ی ۲۹ (ند ۳-۱-۲)

۴- جهت شناسایی سیم‌ها در داخل تابلوها و جعبه‌های تقسیم و ترمینال ماشین‌های صنعتی بر ابتدا و انتهای هر سیم شماره و حروف خاصی زده می‌شود و این شماره‌ها و حروف در نقشه‌های تأسیسات الکتریکی عیناً اورده

۵- کارا شمع، حلقه‌ها، کارا شمع، زبانه‌ها، سرخ‌آخوند، کارا شمع، زبانه‌ها، زان، کارا شمع، ملهایه،

ع زان از این کارهای کارا شده ای احمد از این $\frac{3}{7}$ سد و $\frac{7}{8}$ قاع استفاده شد

۷- جهت قرار دادن مستقیم سرسیم افسان زیر پیچ آنرا لحیم کرده و زیر پیچ قرار می دهند و یا قسمت لخت شاهد را اخراج می کنند.

^۸-ای، انتخاب و نصب کالا شه یا بد مقطعه کالا (ب حسب جایزه کنند)، ساختمان، حسنه

سیم و همچنین وضعیت مکانیکی کابل (ساکن و متحرک بودن کابل) را در نظر گرفت.

۹- سیم‌ها را به اندازه‌ی لازم لخت می‌کنیم. انتهای لخت شده‌ی سیم را روی عایق سیم خم کرده و در داخل شکاف بست قرار می‌دهیم. شکاف کابل‌شو را با انبر مخصوص و یا انبر مسطح به یکدیگر فشرده و انتهای سیم اضافی را می‌گیریم.

۱۰- سیم را به اندازه‌ی لازم از عایق جدا و تمیز کنید. سیم لخت شده را در سوراخ کابل‌شو داخل کنید. انتهای سیم را در داخل سوراخ کابل‌شو لحیم کنید.

جواب پیش‌آزمون (۳)

۱- د

۲- الف

۳- د

جواب آزمون پایانی (۳)

۱- برای کنترل و بررسی دقیق و آسان شدن عیب‌یابی تابلوی برق و جلوگیری از خطرات احتمالی در اثر به هم ریختگی سیم‌ها

۲- بسته‌های مخصوص فرم کاری، تابلو و علامت مشخصه، گیره‌ی کمکی، نخ ابریشمی و بسته‌های کمرنندی پلاستیکی، شابلون فرم

۳- ب - شابلون فرم

۴- علت انتخاب رنگ‌های مختلف برای سیم‌ها، تشخیص مسیر جریان برق و مجزا کردن مدارهای قدرت و فرمان و ساده شدن عیب‌یابی است.

۵- فرم دادن سیم‌ها و هادی‌های الکتریکی برای دستگاه‌های برقی می‌تواند فقط در داخل دستگاه، قسمتی در داخل و قسمتی در خارج دستگاه و کاملاً بیرون دستگاه انجام شود و مراحل آن به صورت زیر است:
- سیم‌ها را به اندازه‌ی لازم بیرید.

- از جایی که سیم‌ها پهلوی هم قرار می‌گیرند فرم دادن را شروع کنید.

- سیم‌ها را در دستگاه‌ها طبق وضع نقطه‌ی اتصالی آن‌ها منظم کنید. سیم‌هایی را که در یک جهت حرکت می‌کنند با یکدیگر جمع کرده و دسته کنید و به طرف محل‌های اتصالی هدایت نمایید. دسته سیم‌ها را هنگام نصب به وسیله‌ی گیره مونتاژ در وضع خودشان محافظت کنید.

- به منظور ساده کردن کار در سیم‌های زیاد و طویل علامات مشخصه برابر سیم‌ها نصب کنید.

- سیم‌ها را به اندازه‌ی لازم لخت کرده و در محل‌های اتصال با بست بیندید.

- دسته‌ها را با بست تسمه‌ای محکم کرده و گیره‌های مونتاژ را بردارید.

- سر سیم‌های لخت شده را داخل ترمینال قرار دهید.

جواب پیش آزمون (۴)

۱_ الف	۶_ د	۱_ الف
۱۱_ زانویی، سه راهی و بوشن	۷_ ب	۲_ الف
۱۲_ د	۸_ الف	۳_ الف
۱۳_ د	۹_ د	۴_ ب
		۵_ الف

جواب آزمون پایانی (۴)

- ۱- لوله‌ی سیاه را در جاهای خشک و لوله‌ی گالوانیزه را در جاهای مرطوب به کار می‌برند.
- ۲- لوله‌های فولادی در سه مقیاس متفاوت ساخته می‌شوند :
- لوله‌های Pg که در اندازه‌های ۹ و ۱۱ و ۱۳/۵ و ۱۶ و ۲۱ و ۲۶ و ۳۶ و ۴۲ و ۴۸ ساخته می‌شوند.
 - لوله‌های اینچی که در اندازه‌های $\frac{5}{8}$ و $\frac{3}{4}$ و $\frac{1}{4}$ اینچ ساخته می‌شوند :
 - لوله‌های میلی‌متری که در اندازه‌های ۱۶ و ۲۰ و ۲۵ و ۳۲ میلی‌متر ساخته می‌شود.
- ۳- د- برقو
- ۴- برای ایجاد اصطکاک بین آچار و لوله فک‌ها را به صورت آج دار می‌سازند.
- ۵- الف - لوله‌بر : وسیله‌ای برای بریدن لوله است. ب - لوله خم‌کن : برای خم کردن لوله‌های فولادی از لوله خم‌کن استفاده می‌شود. ج - گیره‌ی لوله‌ی صحرایی : لوله‌ی فولادی را درون این گیره محکم بسته و عملیات برش، سوهان‌کاری، حدیده‌کاری و برقوزنی را روی آن انجام می‌دهند.
- ۶- برای محافظت سیم‌ها از خطرات احتمالی در سیم‌کشی روکار از لوله استفاده می‌گردد.
برای این که سیم‌ها را در سیم‌کشی داخلی (توکار) بتوانند در موقع لازم بازبینی و یا تعویض نمایند و هم‌چنین گرمای ایجاد شده در سیم‌ها به بیرون منتقل شود سیم‌ها را از لوله عبور می‌دهند.
- ۷- الف - برای مکان‌هایی که بخواهند موقعیت حرکت لوله را تغییر دهند از زانو استفاده می‌شود.
- ب - اگر بخواهند از یک جعبه تقسیم سه یا چهار راهه که تمام سوراخ‌های آن یک اندازه است لوله‌ای با قطر کمتر انشعاب بگیرند از تبدیل استفاده می‌کنند.
- ج - برای ارتباط بین دو لوله و اتصال آن‌ها از بوشن استفاده می‌شود.
- د - در مسیرهایی که طول لوله‌کاری زیاد بوده و یا بیش از دو خم در مسیر باشد و یا گرفتن انشعاب لوله، از دوراهی، سه راهی و زانویی دردار استفاده می‌شود.
- ۸- برای استفاده از جدول لازم است مقطع سیم‌هایی را که باید از لوله عبور نمایند مشخص کرده و طبق جداول، لوله‌ی مربوط را انتخاب نماییم به عنوان مثال : از لوله‌ی شماره Pg ۱۱ می‌توان سه رشته سیم ۶ میلی‌متر مریع عبور داد؛ و یا از لوله‌ی شماره ۱۶ می‌توان پنج رشته سیم نمره ۶ میلی‌متر مریع عبور داد.
- ۹- برای اتصال انواع بست‌ها، جهت نگهداری لوله روی دیوار و سقف و کف ساختمان، از رول‌پلاک و رول‌بولت استفاده شود.

۱۰- لوله‌های فولادی برق را با استفاده از کمان اره می‌برند و پس از پایان کار برش، با استفاده از برقو پلیسه‌های داخلی و با استفاده از سوهان پلیسه‌های بیرونی لوله را می‌گیرند.

۱۱- برای رزوه کردن لوله‌ها، ابتدا لوله را طوری به گیره لوله می‌بندیم که سر لوله حدود ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر از گیره فاصله داشته باشد و پس از پاک کردن پلیسه‌ها، دستگاه حدیده را بر لوله سوار کرده و با فشار و چرخش دسته‌ی حدیده در جهت عقربه‌های ساعت، شروع به حدیده کاری می‌کنیم. درین کار توسط روغن‌دان بر روی لوله (محل دندانه‌سازی) روغن می‌ریزیم. پس از این که دستگاه حدیده یک یا دو دور چرخید، نیم دور برعکس می‌چرخانیم تا براده‌های حاصل جدا و خارج شود این عمل را تا زمانی که ۳ تا ۴ دندانه لوله از حدیده بیرون شود ادامه می‌دهیم. پس از اتمام دندانه‌سازی، حدیده را در جهت عکس حرکت عقربه‌های ساعت چرخانده و دستگاه را خارج می‌کنیم حال با دسته‌ی حدیده ضربه‌ای به لوله می‌زنیم تا براده‌ها خارج شوند.

۱۲- برای کاهش گرمای تولید در حین حدیده کاری باید مرتبًا روغن کاری انجام گیرد. در غیر این صورت بین حدیده و لوله اصطکاک شدیدی ایجاد شده و حدیده می‌شکند و یا عمل رزوه کردن لوله به درستی انجام نمی‌شود.

۱۳- در موارد زیر می‌توان از لوله‌ی PVC برای ولتاژ ۶۰۰ ولت و کمتر استفاده نمود.

الف - نصب روی دیوار، کف و سقف ساختمان‌های بتونی. ب - کاربرد در زمین، در صورتی که در عمق ۶ سانتی‌متر بخواهیم لوله نصب کنیم و یا در زیر بتون به ضخامت حداقل دو سانتی‌متر لوله را قرار دهیم. ج - در محل‌هایی که در معرض عوامل خوردگی شدید قرار داشته و یا در مکان‌هایی که در معرض مواد شیمیایی باشد. د - در مکان‌های مرتبط و تر، که غالباً شستشو می‌شوند. ه - در بخش عمل و زایمان و مراقبت‌های شدید (ccu و Icu) بیمارستان‌ها.

۱۴- الف - در ساختمان‌های قابل اشتغال ب - نصب در ارتفاع کمتر از سطح زمین در فضای آزاد به استثنای مواردی که در برابر صدمات فیزیکی حفاظت شود. ج - برای ولتاژ‌های بیش از ۶۰۰ ولت د - استفاده به عنوان پایه‌ی نگهدار چراغ‌ها و وسایل برقی. ه - کاربرد در جایی که در معرض صدمات فیزیکی قرار گیرد. و - نصب در محلی که در معرض نورمستقیم خورشید قرار گیرد. به جز در مواردی که برای همین منظور ساخته شده باشد. ز - نصب در محلی که در معرض حرارت زیاد قرار گیرد.

۱۵- حداقل قطر داخلی لوله‌های PVC ۱۶ mm است.

۱۶- برای اتصال لوله‌ی PVC تا قطر ۵۰ mm از چسب مخصوص با غلظت کم و برای لوله‌های با قطر بیش‌تر، از چسب با غلظت زیاد استفاده می‌کنند.

۱۷- زیرا در تماس با لوله ایجاد حرارت می‌کند و در اطراف محل قطع شده ترک به وجود می‌آورد.

۱۸- در محل‌های سردسیر عمق کanal پایین‌تر از عمق یخ‌بندان باشد. حداقل پوشش روی لوله در زیر جاده ۱۲ سانتی‌متر باشد و در پیاده‌روها ۹ سانتی‌متر. در زیر لوله، حداقل ۱۰ سانتی‌متر ماسه‌ی نرم ریخته باشد. بستر لوله مسطح و کوییده شود. عرض کف کanal حداقل سه برابر قطر لوله باشد. روی لوله حداقل ۳ سانتی‌متر ماسه ریخته شود.

جواب پیش آزمون (۵)

- | | | | | | | | | | |
|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|---------|
| ۱- د | ۲- ب | ۳- د | ۴- الف | ۵- الف | ۶- ج | ۷- ج | ۸- ب | ۹- ب | ۱۰- الف |
|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|---------|

جواب آزمون پایانی (۵)

۱- هر نوع هادی که بتواند جریان برق را از خود عبور داده و توسط موادی نسبت به محیط اطراف خود عایق شده باشد به طوری که ولتاژ روی سطح عایق نسبت به زمین برابر صفر و در روی سطح سیم یا هادی نسبت به زمین دارای ولتاژ فازی باشد کابل نامیده می شود.

- ب - کابل های زمینی
- ۲- به چهار دسته الف - کابل های هوایی
- د - کابل های مخصوص
- ج - کابل های زیرآبی
- ۳- قسمت های اساسی کابل عبارت اند از : عایق کابل، هادی کابل و غلاف کابل
- ۴- الف - عایق کابل
- ۵- الف - مشکی، آبی، قهوه ای

۶- برای جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل کابل، سیم عایق شده با یک غلاف فلزی پوشانده می شود، به همین جهت دو انتهای کابل نیز با سر کابل مخصوصی بسته می شود و برای ساخت غلاف از سرب و آلومینیوم استفاده می گردد.

۷- الف - B

۸- الف - کابل با هادی مسی و عایق و غلاف PVC و زرهی مسی

۹- د - NEKEBA

۱۰- برای روشنایی خیابان ها از کابل های NYCY و YYY و برای کارخانجات شیمیایی از کابل های NYCY و NYCWY و NYX استفاده می شود.

۱۱- مطابق صفحه ۱۰۲

۱۲- مطابق صفحه ۱۰۳

۱۳- الف - اندازه هی قطر خارجی کابل

ب - نوع کابل کشی از نظر موقعیت مکانیکی، و حرارتی یا شیمیایی مکان

ج - نوع کابل کشی از نظر قابل دید (روی دیوار) و غیرقابل (بین سقف ها) بودن

د - امکان بستن ساده هی کابل

ه - قیمت مناسب مونتاژ

۱۴- در کابل کشی روی دیوار فاصله هی کابل ها بایستی حداقل به اندازه هی قطر کابل باشد.

۱۵- ج - ۱۲۰ سانتی متر

۱۶- عمق کanal از سطح زمین بستگی به تعداد کابل هایی دارد که روی یکدیگر قرار دارند. کابل طبقه هی فوقانی باید حداقل ۶۰ سانتی متر زیر خاک پیاده رو و یک متر زیر سطح خیابان باشد.

۱۷- الف - از این دستگاه برای راندن کابل در داخل کanal استفاده می شود.

ب - جهت بالا بردن قرقه هی کابل از جک بالابر استفاده می شود.

ج - موقع کابل کشی جهت تسریع در کشیدن کابل و کاهش نیروی کشش روی کابل از انواع غلتک کابل در مسیرهای مستقیم و سر زوايا استفاده می گردد.

$$R = 12 \times d$$

۱۹- الف - کابل با عایق لاستیکی و غلاف سربی

۲۰- بایستی از کابل NYCWY یا NYCY استفاده نمود و استفاده از کابل NYY به هیچ وجه مجاز نمی باشد.

۲۱- برای این که باز کردن کابل از قرقه آسان شود و مقدار کابل مورد نیاز جهت اتصال به پست برق، مفصل، تابلو و غیره به صورت ذخیره وجود داشته باشد.

۲۲- مطابق اصول ذکر شده در صفحه ۱۱۱ عمل شود.

جواب پیش آزمون (۶)

۱- ب

۲- د

۳- د

۴- ج

۵- د

جواب آزمون پایانی (۶)

۱- برای اتصال کابل به کلیدها، فیوزها و شینه ها در داخل تابلوها و همچنین در مواردی که انتهای کابل زمینی در هوای آزاد قرار می گیرد (مانند اتصال کابل های زمینی به سیم های هوایی)، جهت حفاظت کابل در مقابل عوامل جوی و مکانیکی از سر کابل استفاده می گردد.

۲- سر کابل ها را از نظر مکان مورد استفاده به دو دسته تقسیم می کنند :

الف - سر کابل های داخلی (در داخل تابلو و تأسیسات)، ب - سر کابل های خارجی (در هوای آزاد)، همچنین سر کابل ها با توجه به نوع آن به دو دسته تقسیم می گردند :

الف - سر کابل های خشک (برای کابل های خشک) ب - سر کابل های روغنی (برای کابل های روغنی)

۳- فولادی - PVC - سربی چدنی

۴- دوراهی - سه راهی - چهارراهی

۵- جهت قرار دادن مفصل در کanal باید زیر مفصل را آجر گذاشته و سعی کرد که مفصل به طور مستقیم در جهت خواباندن کابل قرار بگیرد. روی مفصل را شن یا ماسه های نرم ریخته و روی آن جهت حفاظت بیشتر آجر چیده و روی آن را با خاک می پوشانیم.

۶- پروتولین ۸° و ۷۲° رزین ریختگی، چسب HD، حلال (میتلن کلاید)، نوار کاغذی، نوار عایق

۷- مطابق دستورالعمل صفحات ۱۲۴ و ۱۲۵

۸- مطابق دستورالعمل صفحات ۱۲۹ تا ۱۳۱

منابع

- ۱- نشریه‌ی شماره ۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی - جلد اول)
- ۲- کاتالوگ‌های فنی شرکت‌های کابل‌سازی
- ۳- کاتالوگ‌های فنی شرکت‌های تولیدکننده سرکابل و مفصل و تجهیزات جانبی آن‌ها
- ۴- کاتالوگ‌های فنی شرکت‌های تولیدکننده ابزارهای کار
- ۵- راهنمای کابل‌کشی - استاندارد وزارت نیرو ۱۳۷۴
- ۶- کتاب‌های کارگاه سیم‌کشی (۱ و ۲) فنی و حرفه‌ای سال ۱۳۸۰ (مرحوم علی رحیمیان پرور، غلامعلی ورشوساز)
- ۷- راهنمای تأسیسات الکتریکی (هندبوک) شرکت زیمنس
- ۸- برق صنعتی جلد‌های (۱ و ۲) غلامعلی سرابی
- ۹- کارگاه الکترونیک مقدماتی - سید محمود صموتوی ۱۳۷۹
- ۱۰- مبانی تکنولوژی برق صنعتی - (فنی و حرفه‌ای - گروه مکانیک) فتح‌الله نظریان ۱۳۷۷
- ۱۱- کار کارگاهی سال سوم کد ۶۳۴/۱ - فریدون علومی - حسین رحمتی‌زاده و مسلم نیکزاد ۱۳۷۳
- ۱۲- Electrical Installations Handbook Third Edition.
- ۱۳- Electric cables Handbook (BICC Cables) Third Edition.

فهرست رشته‌های مهارتی که می‌توانند از کتاب لوله کاری و اتصالات سیم و کابل استفاده نمایند.

ردیف	نام رشته‌ی مهارتی	شماره رشته‌ی مهارتی	کد رایانه‌ای رشته‌ی مهارتی	نام استاندارد مهارتی مبنای رشته‌ی مهارتی	کد استاندارد مهارتی متولی
۱	برق صنعتی	۱_۱۰_۱_۳۰۳	۹۳۷۳	برق صنعتی درجه (۲)	۷۵ و ۵۵/۱۴
۲	برق صنعتی درجه (۱)	۱_۱۰_۱_۳۰۲	۹۳۷۲		
۳	-	-	-		

