



واحد کار دوم : لامپ‌های خاص

هدف های رفتاری

در پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- نورافکن را با لامپ مدادی نصب و سیمکشی کند.
- ۲- لامپ جیوه‌ای و انواع آن را توضیح دهد.
- ۳- نورافکن را با لامپ جیوه‌ای نصب و سیمکشی کند.
- ۴- لامپ سدیم و انواع آن را توضیح دهد.
- ۵- نورافکن را با لامپ سدیم نصب و سیمکشی کند.
- ۶- لامپ متال هالید را توضیح دهد.
- ۷- نورافکن با لامپ متال هالید را نصب و سیمکشی کند.
- ۸- لامپ نئون را توضیح دهد.
- ۹- مدار لامپ نئون را سیمکشی کند.

جمع	عملی	نظری	ساعت آموزش
۴۰	۳۰	۱۰	

۲-۱-نورافکن

نورافکن نوعی چراغ است با یک منعکس کننده قوس‌دار، که در مرکز آن یک لامپ قرار داده می‌شود. از نورافکن برای روشن کردن محوطه‌ها یا تابلوهای بزرگ تبلیغاتی در جاده‌ها استفاده می‌شود. در (شکل ۲-۱) یک نورافکن به همراه لامپ آن نشان داده شده است.



شکل ۲-۱ نورافکن به همراه یک لامپ

۲-۱-۱- ساختمان نورافکن:


نور افکن‌ها از اجزای زیر تشکیل می‌شوند:

- **منعکس کننده:** منعکس کننده (رفلکتور)، نور تولید شده توسط لامپ را در یک جهت منعکس می‌کند.
- منعکس کننده از جنس آلومینیوم است و به صورت ورقی قوس‌دار ساخته می‌شود (شکل ۲-۲).



شکل ۲-۲

- **سر پیچ:** برای قرارگیری لامپ در نورافکن به کار می‌رود و به دلیل دمای بالای داخل نورافکن، آن را از جنس چینی می‌سازند. باید توجه داشت که لامپ‌ها از نظر نوع و توان دارای سرپیچ‌های متفاوتی هستند. (شکل ۲-۳) نمونه‌هایی از سرپیچ را نشان می‌دهد.

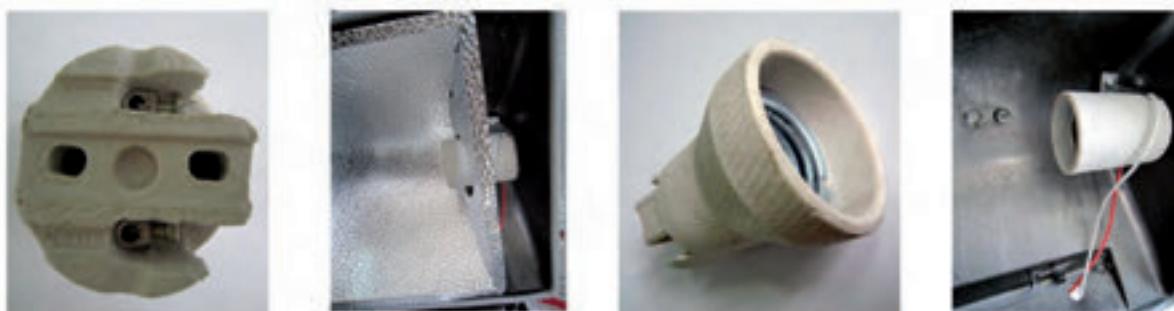

شکل ۲-۳

- بدن: در بدن نورافکن، سرپیچ، جعبه اتصالات و تجهیزات دیگر نصب می‌شود.



شکل ۲-۴



شکل ۲-۵

- پایه: برای نصب و قرارگیری نورافکن بر روی دیوار از پایه استفاده می‌شود. بر روی پایه سوراخ‌های جهت پیچ کردن آن در محل نصب تعییه شده است. در محل اتصال نورافکن و پایه دو پیچ و مهره وجود دارد که با محکم کردن آنها می‌توان نورافکن را جهت پخش نور تنظیم کرد.



شکل ۲-۶

در جعبه اتصالات سیم‌کشی مربوط به مدار روشنایی لامپ انجام می‌شود (شکل ۲-۷).



شکل ۲-۷


۲-۱-۲- انواع نورافکن

نورافکن‌ها از نظر پخش نور به دو نوع واگرا و همگرا تقسیم‌بندی می‌شوند.

نورافکن واگرا: این نوع نورافکن‌ها نور را به جلو و تقریباً به تمام جهات پخش می‌کنند. از این نورافکن‌ها بسیار کاربرد دارند.

نورافکن همگرا: این نوع نورافکن‌ها پرتوهای نور را در یک امتداد به سمت جلو می‌فرستند و توسط آن‌ها می‌توان از فاصله دور یک محل مشخص را روشن نمود. این نوع نورافکن‌ها در روشنایی روی سن درسالن اجتماعات، روشن کردن تابلوی نقاشی در یک نمایشگاه و در نورپردازی‌ها استفاده می‌شود.

علامت اختصاری نورافکن‌ها در شکل ۲-۸ نشان داده شده است:

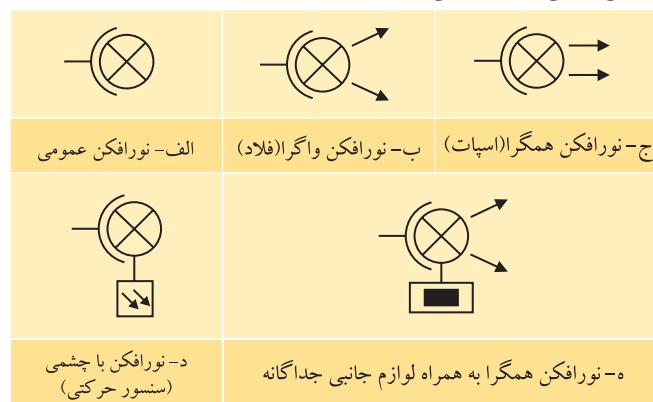

شکل ۲-۸

در (شکل ۲-۹) نمونه‌هایی از انواع نورافکن‌های موجود در بازار را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۹

۲-۲- انتخاب نورافکن

در انتخاب نورافکن باید به نکات زیر دقت کرد:

- در انتخاب نورافکن باید به نوع پایه لامپ دقت کرد. مثلاً اگر نورافکنی دارای لامپ مدادی است، فقط همین نوع لامپ می‌تواند به این نوع نورافکن بسته شود. شکل ۲-۱۰ دو نوع پایه را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱۰

شکل ۲-۱۱ شماره استاندارد پایه‌های لامپ‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱۱

۲- برخی از نورافکن‌ها برای روش‌نایی‌های طولانی در شب در نظر گرفته می‌شوند اما امروزه بعضی نورافکن‌ها دارای قطعه‌ای به نام چشمی هستند. این نوع نورافکن‌ها برای یک محل خاص و همزمان با ورود فرد به محل روشن می‌شوند. بعد از زمان مشخصی نیز خاموش می‌شوند.



شکل ۲-۱۲ نورافکن دارای چشمی

۳- در انتخاب نورافکن باید به درجه حفاظت آن در برابر نفوذ آب و گرد و غبار نیز توجه کرد. معمولاً نورافکن‌ها در فضاهای باز، که ممکن است سایبان نداشته باشند، نصب می‌شوند. بنابراین باید نورافکن با درجه حفاظت مناسب برای این محیط‌ها انتخاب شود. نورافکن با درجه حفاظت بالا حتی می‌تواند در آب غوطه ور شود، بدون آنکه آب به لوازم مدار جانبی یا فضای لامپ نفوذ کند. در (شکل ۲-۱۳)، دو نمونه نورافکن نشان داده شده که در هر کدام یک نوار لاستیکی برای جلوگیری از نفوذ آب هنگام پاشیده شدن به سمت نورافکن بین در و بدنه قرار گرفته است.



شکل ۲-۱۳

برای نشان دادن اینکه یک وسیله تا چه حد در برابر نفوذ آب و گرد و غبار محافظت شده است از حروف IP، به معنای حفاظت بین‌المللی استفاده می‌کنند و درجه این حفاظت را با دو عدد یک رقمی در کنار هم نشان می‌دهند. عدد اول از سمت راست نشان دهنده حفاظت وسیله در برابر نفوذ آب و عدد سمت چپ حفاظت در برابر نفوذ گرد و غبار است. هر چه این اعداد بزرگ‌تر باشند نشان دهنده حفاظت بیشتر است. شناسایی اعداد از جداول ۲-۱ و ۲-۲ انجام می‌شود.


جدول ۲-۱ مفهوم رقم اول در IP

مفهوم	رقم اول
حفظت نشده	.
حفظت در برابر اشیای خارجی با قطر بیش از ۵۰ mm	۱
حفظت در برابر اشیای خارجی با قطر بیش از ۱۲ mm	۲
حفظت در برابر اشیای خارجی با قطر بیش از ۲/۵ mm	۳
حفظت در برابر اشیای خارجی با قطر بیش از ۱ mm	۴
حفظت در برابر ورود گرد و غبار تا حدی که مانع کار عادی آن نشود.	۵
حفظت کامل در برابر ورود گرد و غبار	۶

جدول ۲-۲ - مفهوم رقم دوم در IP

مفهوم	رقم دوم
حفظت نشده	.
حفظت در برابر قطرات آب ناشی از رطوبت هوا که به صورت عمودی به چراغ بخورد	۱
حفظت در برابر چکیدن قطرات آب، حداکثر واویه چراغ ۱۵ درجه با محور قائم	۲
حفظت در برابر چکیدن قطرات آب، حداکثر واویه چراغ ۶۰ درجه با محور قائم	۳
حفظت در برابر ترشح آب از هر سمت	۴
حفظت در برابر نفوذ آب از طریق نازل از یک سمت	۵
حفظت در برابر پاشش آب و بخورد با آب متلاطم	۶
حفظت در برابر فرو رفتن در آب برای مدت زمان معین و فشار مخصوص	۷
حفظت کامل در برابر فرو رفتن در آب برای مدت زمان نا معین و فشار مشخص	۸

(شکل ۲-۱۲)، نمونه‌ای از این حفاظت را که بر روی نورافکن نوشته شده است، نشان می‌دهد.

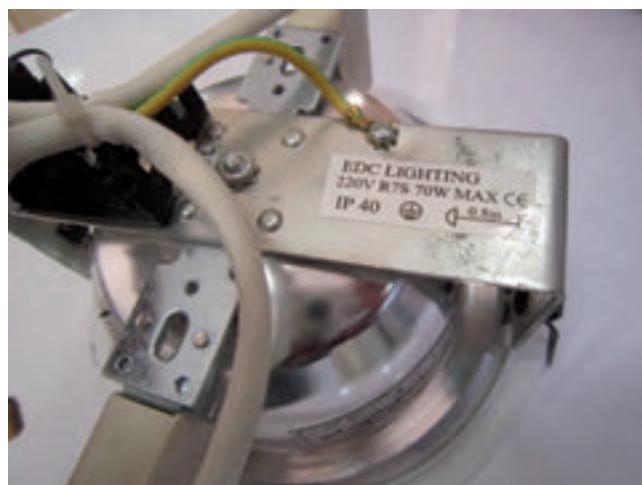

شکل ۲-۱۴

در انتخاب نورافکن، به امکانات نصب در محل باید دقت کرد، مثلاً نورافکن در حالت دیواری بهتر است یا سقفی. تعداد و نوع پیچ و نوع پایه آن چگونه است. ابعاد و اندازه‌های آن چقدر است. آیا لوازم جانبی در آن جای می‌گیرد. وزن تقریبی آن چقدر خواهد بود. برای این منظور باید در حین انتخاب نورافکن کاتالوگ آن و کاتالوگ لامپ آن را مطالعه کنید و به نوشته‌ها و تصاویر بر روی کاتالوگ و یا کارت‌آن دقت کنید. پس از اطمینان، نورافکن مورد نظر را انتخاب کنید. در صورتی که به نکات و دستورالعمل‌هایی نوشته شده در کاتالوگ اهمیت دهید کار شما کمتر دچار مشکل خواهد شد.

(شکل ۲-۱۵)، کاتالوگ یک شرکت سازنده نورافکن را، که مشخصات آن به فارسی نیز ترجمه شده است، نشان می‌دهد.

نام و مدلی که کارخانه سازنده انتخاب می‌کند.

ولتاژ عملکرد: ۲۴۰-۲۲۰ ولت تحت فرکانس ۵۰ هرتز.

لامپ‌های قابل اتصال به سریبیج این نور افکن: ۴۰۰ تا ۲۵۰ وات با سریبیج شماره E40.

جنس موادی که نورافکن از آن ساخته شده است: آلومینیوم

رنگ: سفید-سیاه

درجه حفاظت IP65: یعنی این نورافکن در مقابل نفوذ گرد و غبار و فوران آب محافظت شده است.

ابعاد پس از بسته بندی: طول ۴۵، عرض ۴۵ و ارتفاع ۱۵ سانتی متر



ZFR GT129

Operating Voltage: 220-240V/50Hz

Max Watt: 400W

Lamp: MH250-400W/E40

HPS250-400W/E40

Material: Die Casting Aluminum

Finishes: White, Black

IP Rating: IP65

Packing: 45x24x15cm/1pcs

نام و مدلی که کارخانه سازنده انتخاب می‌کند.

ولتاژ عملکرد: ۲۴۰-۲۲۰ ولت تحت فرکانس ۵۰ هرتز.

ماکریم توان لامپ‌ها: ۲ عدد لامپ ۴۰ وات.

لامپ‌های قابل اتصال به سریبیج این نور افکن: لامپ فلورست فشرده (کم مصرف)

جنس موادی که نورافکن از آن ساخته شده است: آلومینیوم

رنگ: سفید-سیاه

درجه حفاظت IP65: یعنی این نورافکن در مقابل نفوذ گرد و غبار و فوران آب محافظت شده است.

ابعاد پس از بسته بندی: طول ۲۵.۵، عرض ۲۵.۵ و ارتفاع ۳۹.۵ سانتی متر



ZFR GT304

Operating Voltage: 220-240V/50Hz

Max Watt: 2x40W

Lamp: Energy Saving Lamp

Material: Die Casting Aluminum

Finishes: White, Black

IP Rating: IP65

Packing: 26.5x14.5x39.5cm/1pcs

نام و مدلی که کارخانه سازنده انتخاب می‌کند.

ولتاژ عملکرد: ۲۴۰-۲۲۰ ولت تحت فرکانس ۵۰ هرتز.

ماکریم توان لامپ: ۱ عدد لامپ ۱۵۰ وات.

لامپ‌های قابل اتصال به سریبیج این نور افکن:

جنس موادی که نورافکن از آن ساخته شده است: آلومینیوم

رنگ: خاکستری سفید-سیاه

درجه حفاظت IP65: یعنی این نورافکن در مقابل نفوذ گرد و غبار و فوران آب محافظت شده است.

ابعاد پس از بسته بندی: طول ۲۹، عرض ۲۳ و ارتفاع ۱۸ سانتی متر



ZFR GT1012

Operating Voltage: 220-240V/50Hz

Max Watt: 150W

Lamp: MH70-150W/R7S

HPS70-150W/R7S

Material: Die Casting Aluminum

Finishes: Gray, White, Black

IP Rating: IP65


Packing: 29x23x18cm/1pcs

شکل ۲-۱۵

در (شکل ۲-۱۶)، نمونه‌ای دیگر از کاتالوگ‌های مربوط به چراغ‌ها و نوع لامپ به کار رفته در آن را نشان می‌دهد.



Cat No.	Lamp (W)	W (kg)
M101A2250M	250 Mercury Vapor	6.2
M101A2400M	400 Mercury Vapor	6.3
M101A2250MH	250 Metal Halide	6.4
M101A2400MH	400 Metal Halide	8.6

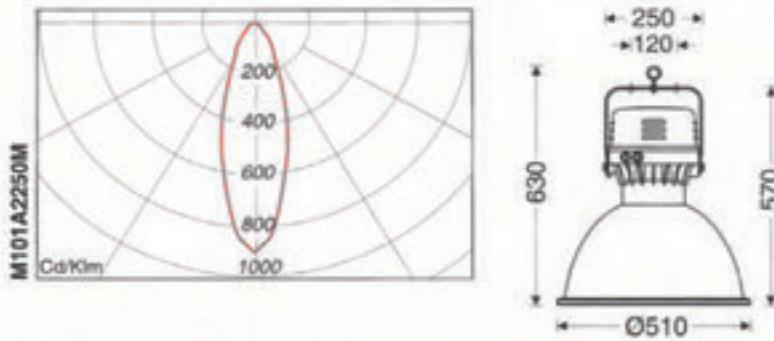


شکل ۲-۱۶

همان طوری که از (شکل ۲-۱۶) پیداست، در این کاتالوگ نوع لامپی که در این چراغ قرار می‌گیرد و همچنین توان آن ذکر شده است. در این چراغ لامپ‌های جیوه‌ای با توان‌های ۲۵۰ و ۴۰۰ وات و لامپ‌های متال‌هالاید با توان‌های ۲۵۰ و ۴۰۰ وات قرار می‌گیرد. اطلاعات دیگری که در این کاتالوگ آمده است به منحنی پخش نور، ابعاد و اندازه‌های چراغ و همچنین به وزن آن مربوط می‌شود.

۲-۲-منابع نور(لامپ‌ها)

نمودار زیر تقسیم‌بندی انواع لامپ‌هایی را که در ساختمان‌ها و معابر به کار می‌روند بر اساس ساختمان و نوع کارکردشان نشان می‌دهد.

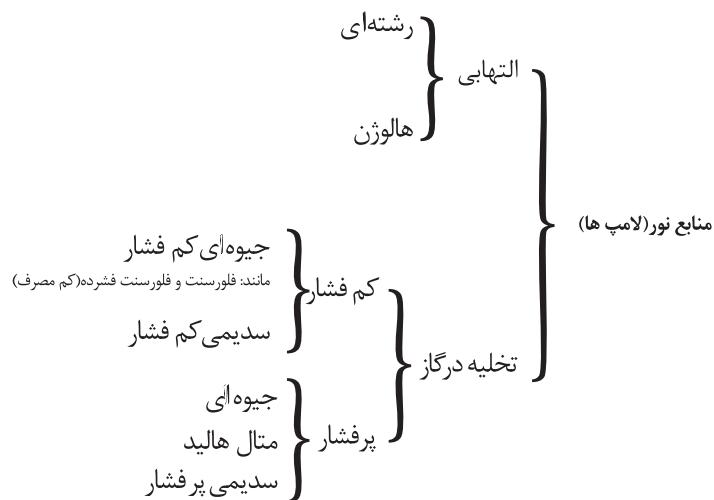

در آموزش این فصل فرض بر این است که هنرجویان عزیز با ساختمان و اصول کار لامپ‌های رشته‌ای و فلورسنت آشنایی کامل دارند.

۲-۱-۱- لامپ‌های التهابی

لامپ‌های التهابی به دو دستهٔ رشته‌ای و هالوژن تقسیم‌بندی می‌شوند.

۲-۱-۱-۱- لامپ‌های رشته‌ای

قبل‌با لامپ رشته‌ای آشنا شده اید.

۲-۱-۱-۲- لامپ‌های هالوژن

لامپ هالوژن نوعی لامپ رشته‌ای است که در داخل حباب آن گاز هالوژن (مانند برم) به کار رفته است. یکی از مشکلات لامپ‌های التهابی مشکل ته نشین شده بخار تنگستن روی حباب لامپ و سیاه شدن حباب بود. لذا برای برطرف شدن این مشکل لامپ‌های هالوژن ساخته شد. در (شکل ۲-۱۷)، دو نمونه لامپ هالوژن به همراه پایه آن‌ها نشان داده شده است.



شکل ۲-۱۷ - دو نمونه لامپ هالوژن به همراه پایه

لامپ‌های هالوژن از نظر سطح ولتاژ به دو دستهٔ ولتاژ اصلی و ولتاژ پایین تقسیم‌بندی می‌شوند. لامپ‌های با ولتاژ اصلی بدون نیاز به مدار جانبی مستقیماً به شبکه برق ۲۲۰ ولت متصل می‌شوند. اما لامپ‌های ولتاژ پایین باید به ولتاژ ۱۲ ولت متصل شوند. از این رو برای وصل آن‌ها به شبکه برق، به یک وسیلهٔ جانبی نظیر ترانسفورماتور مغناطیسی یا الکتریکی برای کاهش ولتاژ شبکه نیاز دارند. دو نوع لامپ هالوژن کاربرد بیشتری پیدا کرده، یکی به نام لامپ قلمی (مدادی) معروف است که در نورافکن‌ها به کار می‌رود و دیگری لامپ دیکروئیک (دوفام) است که به صورت توکار و در زیر قفسه‌های کابینت و یا قوس بالای پیشخوان آشپزخانه و یا راهروها استفاده می‌شود (شکل ۲-۱۸).



شکل ۲-۱۸ - کاربرد های لامپ هالوژن

بخش قابل توجهی از انرژی خروجی از لامپ هالوژن به صورت اشعه مادون قرمز تلف می‌شود چنانچه بتوان به طریقی اشعه مادون قرمز منتشر شده از لامپ را محدود کرد و از انرژی آن استفاده نمود راندمان لامپ می‌تواند افزایش یابد. لامپ هالوژن دیکروئیک (IRC) از این گونه لامپ هاست. شیشه انعکاس دهنده^۱ این لامپ به گونه‌ای است که نور مادون قرمز را از خود عبور نمی‌دهد و مجدداً به رشتة (فیلامان) منعکس می‌کند. در نتیجه اتلاف حرارتی داخل حباب لامپ تا میزان زیاد کمتر می‌شود.

در جدول ۲-۳ کد بین‌المللی و علائم تجاری لامپ‌های هالوژن نشان داده شده است.

جدول ۲-۳ - کد بین‌المللی لامپ‌های هالوژن

کد ویژگی لامپ	کد بین‌المللی	شرح ویژگی
TH	HS	لامپ هالوژن- تنگستن مدادی
HD		لامپ هالوژن- تنگستن پین دار
MR	HR	لامپ هالوژن- تنگستن رفلکتور دی کروئیک
M		لامپ هالوژن- تنگستن رفلکتور آلومینیومی

(شکل ۲-۱۹) کاتالوگ یک نمونه لامپ هالوژن را به همراه مشخصات فنی آن، مانند توان مصرفی، ولتاژ قابل تحمل، طول عمر، زاویه پخش نور، شماره پایه و مواردی از این قبیل نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱۹



تحقیق کنید:

در مورد ساختمان و طرز کار لامپ‌های فلورسنت فشرده (کم مصرف) تحقیق کنید و نتیجه آن را به کلاس ارائه دهید.



شکل ۲-۲۰

زمان : ۶ ساعت

کار عملی ۱: نصب و سیم کشی نورافکن با لامپ مدادی



تجهیزات مورد نیاز:

نورافکن - کلید یک پل - فیوز - کابل سه رشته - جعبه تقسیم - بست کابل - سر سیم - لامپ

توجه: کلیه تجهیزات کارهای عملی این فصل، مانند توان لامپ‌ها، نوع نورافکن و دیگر موارد، مناسب با تجهیزات موجود در کارگاه انتخاب و مشخصات الکتریکی آن‌ها بررسی می‌شود.

مراحل انجام کار

- ۱- برای کسب اطلاعات مربوط به نصب و سیم کشی نورافکن و مشخصات فنی لامپ مدادی کاتالوگ یا برچسب روی آن‌ها را بخوانید و یادداشت نمایید.
- ۲- مقدار جریان فیوز و همچنین نوع کابل را برای این کار عملی انتخاب کنید.
- ۳- کلید تک پل، فیوز، جعبه تقسیم و نورافکن را نصب نمایید. دقت کنید که نصب نورافکن بر روی دیوار با پیچ و رولپلاک و در این کار عملی با پیچ و مهره بر روی تابلوی کار انجام شده است.



شکل ۲-۲۱ - نصب قطعات

- ۴- با رعایت اندازه‌های داده شده، کابل‌ها را ببرید و لخت کنید. دقت کنید که در هنگام روکش برداری از کابل، نوک چاقوی کابل بری به سمت بیرون شما باشد. دلیل استفاده از پودر داخل کابل چیست؟




شکل ۲-۲۲ - بریدن و لخت کردن کابل

- ۵- کابل کشی را با رعایت اندازه‌ها و اتصال صحیح آن انجام دهید. برای کابل کشی حتماً از بست کابل استفاده نمایید.
بست کابل باید با سایز کابل مناسب باشد (شکل ۲-۲۳).



شکل ۲-۲۳ - کابل کشی

- ۶- یک سر سیم را به سر هر یک از رشته سیم‌های کابل با پرس سر سیم و با سایز معین متصل کنید.

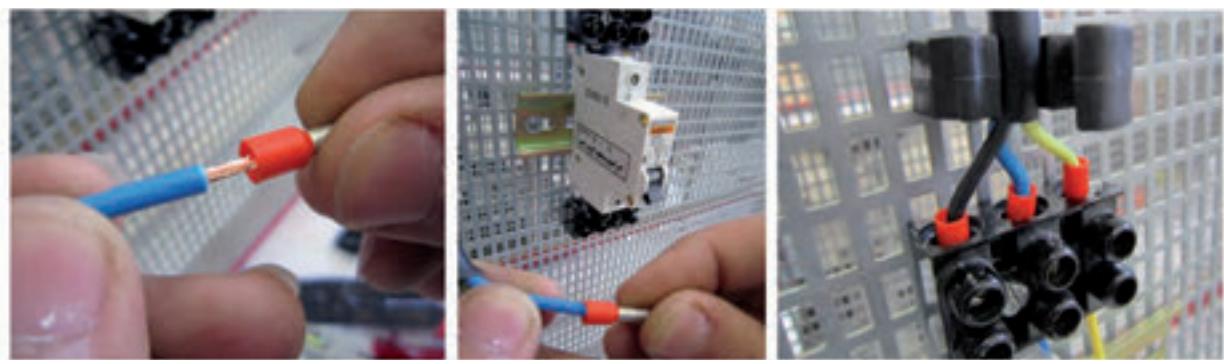

شکل ۲-۲۴ - انجام اتصالات

- ۷- در جعبه اتصالات نورافکن را باز کنید. سیم فاز، نول و سیم اتصال بدنه را اتصال دهید.



شکل ۲-۲۵ - سیم‌کشی در جعبه اتصالات

- ۸- قبل از وصل مدار، قسمت‌های مختلف مدار را از لحاظ رعایت نکات ایمنی بررسی کنید.
- ۹- پس از تأیید مربی، فیوز را وصل کنید و کلید یک پل را از حالت قطع به وصل ببرید و نورافکن را روشن نمایید.
(شکل ۲-۲۶).



شکل ۲-۲۶

گزارش این کار عملی را در دفتر گزارش کار یادداشت نمایید.



تحقیق کنید:

در مورد نوع لامپ‌هایی که در روشنایی مخفی به کار می‌روند تحقیق کنید و به کلاس گزارش دهید.



شکل ۲-۲۷

۲-۲-۲- لامپ‌های تخلیه در گاز

۲-۲-۱- اساس کار

همان‌طور که می‌دانید، روشن شدن و نوردهی لامپ‌های التهابی بر اساس ملتهب شدن رشته فیلامان درون لامپ بود اما برای روشن شدن یک لامپ تخلیه در گاز که به اصطلاح به آن لامپ‌های گازی می‌گویند، باید بخار فلز یا گاز درون حباب لامپ را برانگیخت. برای این کار باید بین دو الکترود داخل حباب لامپ ولتاژی اعمال کرد. این کار بر روی گاز و یا بخار فلز درون لامپ اثر می‌گذارد و باعث عبور جریان کمی بین دو الکترود می‌شود. ذرات الکترون جدا شده از یکی از الکترودها با گاز یا بخار فلز برخورد می‌کند و با باردار کردن آن‌ها تشعشع انرژی به صورت نور حاصل می‌گردد. نور این لامپ‌ها از لحاظ طول موج در محدوده بالای نور مرئی (فرا بنفس) قرار می‌گیرند. در این صورت با پوشش مواد فلورسانس در داخل جداره حباب، آن را تا محدوده نور مرئی پایین می‌آورند. گازی که در آن تخلیه الکتریکی صورت می‌گیرد، می‌تواند از نوع بخار جیوه، بخار سدیم یا هالید فلزهای گوناگون باشد.

۲-۲-۲- تجهیزات لازم برای لامپ‌های تخلیه در گاز

- بالاست: لامپ‌های تخلیه در گاز برای روشن شدن به ولتاژ بالا نیاز دارند لذا برای افزایش ولتاژ از بالاست استفاده می‌شود. همچنین جریان الکتریکی در این لامپ‌ها پس از یونیزاسیون گاز خنثی، افزایش می‌یابد، به طوری که اگر جریان کنترل نشود نتیجه‌ای جز خرابی لامپ ندارد. بنابراین برای کار این نوع لامپ‌ها به یک بالاست محدود کننده جریان نیاز است که باید به صورت سری با لامپ قرار گیرد. باید دقت داشت که هر لامپ تخلیه در گاز، با توجه به نوع لامپ و توان آن، نیاز به بالاست مخصوص به خود دارد. شکل ۲-۲۸ چند نمونه بالاست را، که برای لامپ‌های گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد، به همراه مشخصات فنی نمایش می‌دهد.



شکل ۲-۲۸ - بالاست لامپ‌های تخلیه در گاز


امروزه قطعات الکترونیکی فرکانس بالا، در کنار بالاست‌های قدیمی به عنوان وسائل محدود کننده، روز به روز کاربرد بیشتری پیدا کرده است، چرا که علاوه بر محدود کردن جریان، عمل استارت را نیز انجام می‌دهد.

- ایگناتور: ایگناتور از تعدادی قطعات الکtronیکی ساخته شده است و وظیفه آن تولید ولتاژ زیاد در لحظه راه‌اندازی است چوک در راه‌اندازی مدار نقش دارد اما بیشتر وظیفه محدود کردن جریان را بعد از راه‌اندازی لامپ به عهده دارد. با استفاده از ادوات الکترونیک قدرت به جای ایگناتور و چوک، می‌توان از بالاست الکترونیکی استفاده نمود. شکل ۲-۲۹ نمونه‌ای از ایگناتورها را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۲۹ - تصویر چند نمونه ایگناتور

بر روی کارتن ایگناتورها و در بعضی موارد به صورت بروشوری در داخل کارتن آن، اطلاعاتی در مورد مدار الکتریکی و توان و مشخصات الکتریکی ایگناتور ارائه می‌شود. در شکل ۲-۳۰ نمونه‌ای از آن را مشاهده می‌کنید.

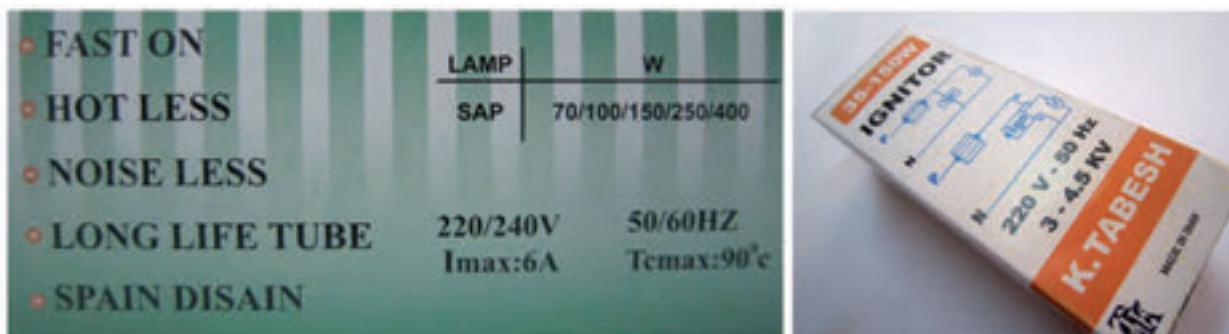

شکل ۲-۳۰ - درج مشخصات ایگناتور بر روی کارتن آن

• **خازن:** لامپ‌های تخلیه در گاز به دلیل داشتن بالاست مغناطیسی به صورت یک عنصر سلفی دارای ضریب قدرت پایینی ($\text{COS}\Phi = 0/4$) هستند. به عبارت دیگر بالاست مغناطیسی جریان را از ولتاژ عقب می‌اندازد. لذا برای جبران این حالت باید از خازن، که جریان را از ولتاژ جلو می‌اندازد، استفاده کرد. خازن با مدار لامپ به صورت موازی قرار می‌گیرد.

این خازن به صورت موازی به لامپ متصل می‌شود (شکل ۲-۳۱).



شکل ۲-۳۱ - اتصال خازن به لامپ



نکته ایمنی: روشن بودن کوتاه مدت یا روشن و خاموش کردن مکرر لامپ‌های تخلیه در گاز طول عمر

آن‌ها را کاہش می دهد.

لامپ‌های تخلیه در گاز به دو دسته کم‌فشار و پرفشار تقسیم بندی می‌شوند. هر یک از لامپ‌های تخلیه در گاز در یکی از این دو دسته زیر قرار می‌گیرد:

(الف) لامپ‌های تخلیه در گاز کم فشار:

- فلورست
 - فلورست فشرده(کم مصرف)
 - سدیمی کم فشار

ب) لامپ‌های تخلیه در گاز پرسار:


- جیوه ای
 - متال ہالید
 - سدیمی پر ف

شما قبلًا با لامپ‌های فلورسنت و فلورسنت فشرده آشنا شده‌اید. در این قسمت با ساختمان و اصول کار لامپ یکی دیگر از لامپ‌های تخلیه در گاز که در دو نوع کم فشار و پر فشار ساخته می‌شود، آشنا می‌شوید و آن را نصب و سیم کشی می‌کنند.

لامپ سدیم

الف) لامب سدیم کم فشار

حباب این لامپ به صورت حرف U است و برای اینکه انرژی حرارتی را از دست ندهد دوجداره (دوحبابی) ساخته می‌شود. به دلیل آنکه فشار بخار سدیم داخل لامپ کم است ابعاد حباب و در نتیجه لامپ نسبتاً بزرگ تر است. ضریب بهره نوری این لامپ از بقیه لامپ‌ها بیشتر است و نورخیره کننده‌ای دارد. این لامپ در محل‌هایی که رنگ نور لامپ‌ها اهمیت نداشته باشد مثل فضاهای مهآلوود و گردوغباری مناسب‌ترین لامپ است. لامپ‌های سدیمی کم فشار نور مرئی تولید می‌کنند و مانند لامپ‌های فلورسنت در جداره داخلی خود به مواد فلورسانس نیاز ندارند. (شکل ۲-۳۲) تصویر ظاهری و ساختمان داخلی لامپ سدیم کم فشار را نشان می‌دهد.

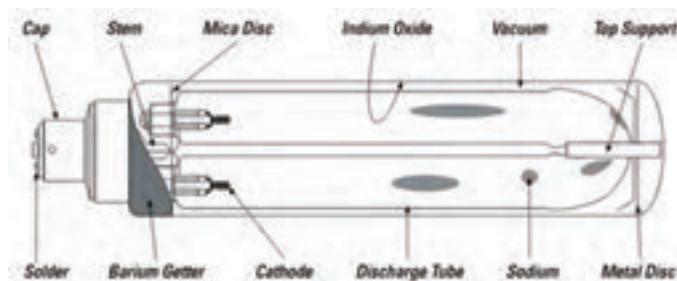


شکل ۲-۳۲ - لامپ سدیم کم فشار

ب) لامپ سدیم پر فشار: بخار سدیم به صورت پر فشار در لوله‌ای سرامیکی وجود دارد. ولتاژ دو سر دو الکترود باعث می‌شود گاز سدیم یونیزه شود و لامپ را روشن نماید. (شکل ۲-۳۳) ساختمان داخلی و شکل ظاهری این لامپ را نشان می‌دهد.



الف-تصویر ظاهری

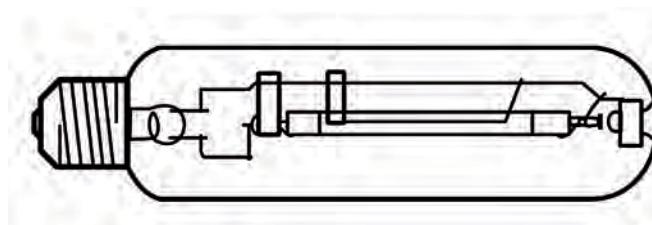

ب-ساختمان داخلی


شکل ۲-۳۳ - لامپ سدیم پر فشار

این لامپ برای روشن شدن احتیاج به مدار جانبی دارد و مدار راه اندازی آن مانند لامپ جیوه‌ای است.
جدول ۲-۴ - کد بین المللی لامپ‌های سدیم

کد ویژگی لامپ	کد بین المللی	شرح ویژگی
SHP	SE	لامپ بخار سدیم حبابی-مات
SON-T	ST	لامپ بخار سدیم تیوبولار
Plug-In	SEQ/STQ	لامپ بخار سدیم- جای گزین جیوه
SOX	LS	لامپ بخار سدیم کم فشار


نقشه راه‌اندازی لامپ سدیم

(شکل ۲-۳۵)، مدار راه‌اندازی لامپ‌های بخار سدیم را نشان می‌دهد. از ایگناتور، هنگام راه‌اندازی لامپ، برای افزایش لحظه‌ای ولتاژ استفاده می‌شود.

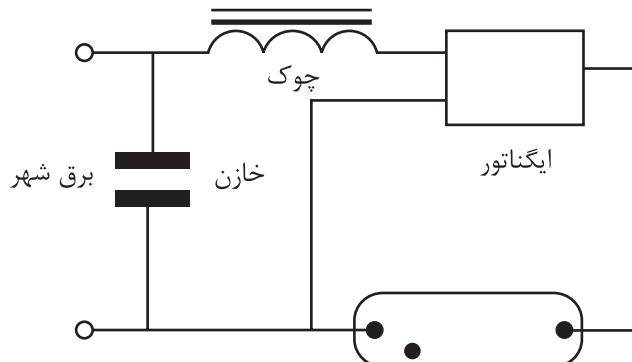

شکل ۲-۳۴

گاهی مدار راه‌اندازی بر روی ایگناتورها ترسیم می‌شود (شکل ۲-۳۵)

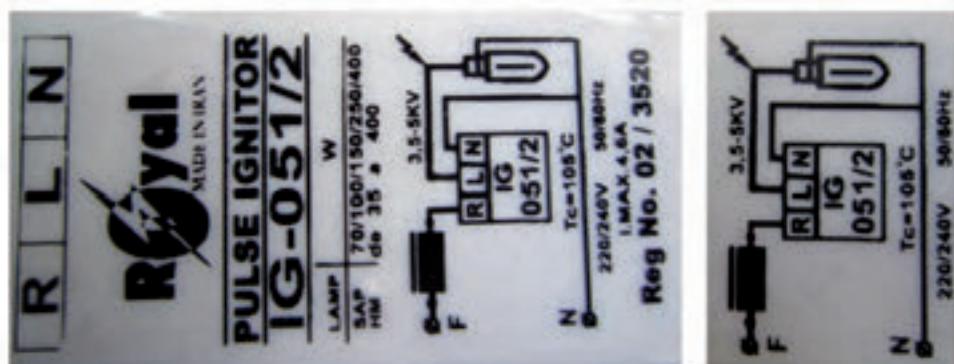

شکل ۲-۳۵



کاربرد: این لامپ در محیط‌هایی که مه آلود یا همراه با گرد و غبار است، مانند روشنایی معابر شهری و بین شهری (اتوبان‌ها، جاده‌ها، تونل‌ها و پل‌ها)، مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این لامپ در محل‌هایی که افراد به صورت بلند مدت تردد دارند (مانند پیاده‌روها، مراکز خرید شهری، پارک‌ها و ...) مناسب نیست.

(شکل ۲-۳۶)، کاتالوگ یک نمونه لامپ سدیمی را به همراه مشخصات فنی آن، مانند توان مصرفی، شماره پایه، ابعاد و اندازه و مواردی از این قبیل، نشان می‌دهد.

High-pressure sodium vapor lamps
VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y® VIALOX® NAV®-T 4Y®
VIALOX® NAV®-T (Standard)

Product reference	Product number	W	lm	mA	mA	mA	mA	mA	mA	mA	mA
VIALOX® NAV®-T SUPER 4Y®											
NAV-T 50 SUPER 4Y	4050000040325	50	4400	127	38	156	104	12	1		
NAV-T 70 SUPER 4Y	4050000057236	70	6000	127	38	156	104	12	1		
NAV-T 100 SUPER 4Y	4050000057243	100	10700	140	47	210	132	12	2		
NAV-T 150 SUPER 4Y	4050000057460	150	17500	140	47	210	132	12	2		
NAV-T 250 SUPER 4Y	4050000057467	250	23000	140	47	257	158	12	2		
NAV-T 400 SUPER 4Y	4050000057179	400	36500	140	47	286	175	12	2		
NAV-T 600 SUPER 4Y	4050000057573	600	50000	140	47	286	175	12	2		
VIALOX® NAV®-T 4Y®											
NAV-T 50 4Y	4050000057001	50	8000	127	38	156	104	12	1		
NAV-T 100 4Y	4050000057616	100	15000	140	47	210	132	12	2		
NAV-T 250 4Y	4050000057780	250	38000	140	47	257	158	12	2		
NAV-T 400 4Y	4050000057764	400	48000	140	47	286	175	12	2		
VIALOX® NAV®-T (Standard)											
NAV-T 50	4050000056000	50	8000	127	38	156	104	12	1		
NAV-T 100	4050020056257	100	16000	140	47	210	132	12	2		
NAV-T 150 [†]	4050000056000	150	15000	140	47	210	132	12	2		
NAV-T 250 [†]	4050000056075	250	38000	140	47	257	158	12	2		
NAV-T 400 [†]	4050000056042	400	48000	140	47	286	175	12	2		
NAV-T 1000 [†]	4050000057417	1000	130000	140	60	356	240	12	2		

۲-۳۶ شکل

تحقیق کنید



در مورد عنصر سدیم تحقیق کنید و نتیجه آن را به کلاس ارائه دهید.

زمان: ۶ ساعت

کار عملی ۲: نصب و سیم کشی نورافکن با لامپ سدیم



تجهیزات مورد نیاز

لامپ سدیم-بالاست لامپ-ایگناتور-کابل سه رشته-نورافکن-کلید یک پل-فیوز-جعبه تقسیم-بست کابل-سر سیم

مراحل انجام کار

۱- قسمت‌های مختلف نورافکن را شناسایی کنید.

۲- در جعبه اتصالات نورافکن را باز کنید.



شکل ۲-۳۷

۳- با توجه به لامپ سدیم، بالاست و ایگناتور مربوط به آن را انتخاب کنید و آن را در محلی که در جعبه اتصالات نورافکن تعییه شده است، نصب نمائید.



شکل ۲-۳۸ - بالاست مربوط به لامپ سدیم



شکل ۲-۳۹ - نحوه نصب بالاست در نورافکن


۴- نوع کابل مورد نیاز برای این کار عملی را انتخاب کنید و آن را از گلنند کابل عبور دهید و سیم فاز، نول و سیم اتصال

بدنه (سیم ارت) را به ترمینال مربوطه اتصال دهید.



شکل ۲-۴۰

۵- اطلاعات مربوط به نصب و سیم کشی نورافکن با لامپ سدیم را از روی کاتالوگ یا برچسب روی آن‌ها بخوانید و پس از نصب بالاست و ایگناتور در محل خود، مدار الکتریکی لامپ سدیم را ببندید.

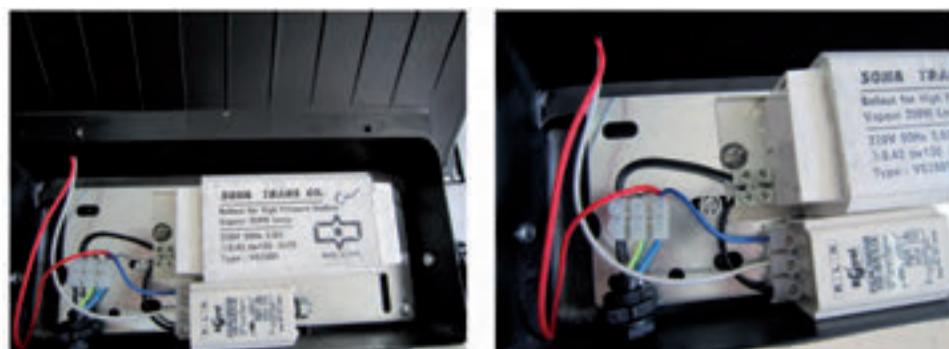


شکل ۲-۴۱

۶- نورافکن، لامپ سدیم و دیگر تجهیزات را نصب نمایید.



شکل ۲-۴۲

۷- کابل کشی را با رعایت اندازه‌ها و اتصال صحیح انجام دهید.

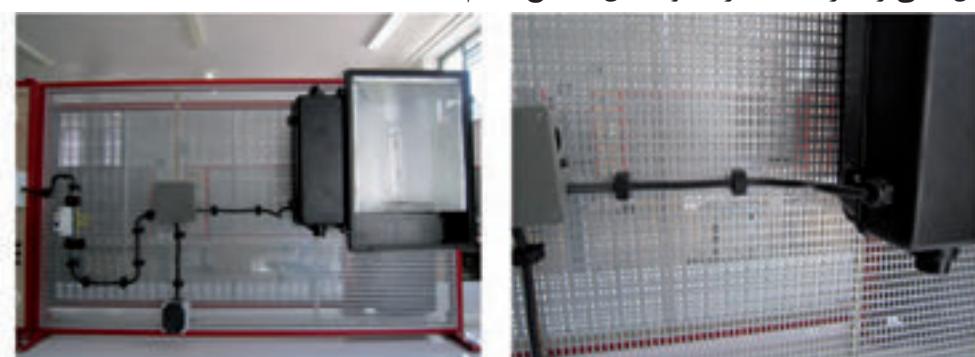

شکل ۲-۴۳

- ۸- قبل از وصل مدار، قسمت‌های مختلف مدار را از لحاظ رعایت نکات ایمنی بررسی کنید.
 ۹- فیوز را وصل کنید و کلید را از حالت قطع به وصل ببرید و نورافکن را پس از تأیید مربی روشن نمایید.



شکل ۲-۴۴

با تهیه گزارش این کار عملی، آن را در دفتر گزارش کار یادداشت نمایید.




لامپ جیوه‌ای

- ساختمان: این لامپ در داخل حباب شیشه‌ای خود دارای یک لوله شیشه‌ای است. داخل این لوله ترکیبی از گاز خنثی و جیوه قرار دارد. در دو طرف این لوله دو الکترود قرار دارد و در نزدیک یکی از آن‌ها برای کمک به روشن شدن لامپ یک الکترود اضافی تعییه می‌کنند. جداره حباب لامپ از داخل با مواد فلورسانس پوشیده شده است.




شکل ۲-۴۵

- طرز کار: هنگامی که این لامپ به جریان برق متصل می‌شود به دلیل اینکه فاصلهٔ دو الکترود اصلی زیاد است در لحظهٔ اول تخلیهٔ الکتریکی بین الکترود کمکی و یکی از الکترودهای اصلی رخ می‌دهد و پس از آن به سمت الکترود دوم امتداد می‌یابد. هنگامی که گاز بین الکترود اول و دوم یونیزه شد یک قوس الکتریکی به وجود می‌آید و گرمای حاصل از این قوس جیوه موجود در لوله را بخار می‌کند و گرمای ایجاد شده فشار بالای مورد نظر را ایجاد می‌کند. الکترود کمکی نیز توسط مقاومت تعییه شده از مدار خارج می‌شود. این لامپ برای روشن شدن کامل به زمانی حدود سه دقیقه نیاز دارد و برای دوباره روشن شدن نیز به زمانی برای سرد شدن نیاز دارد.

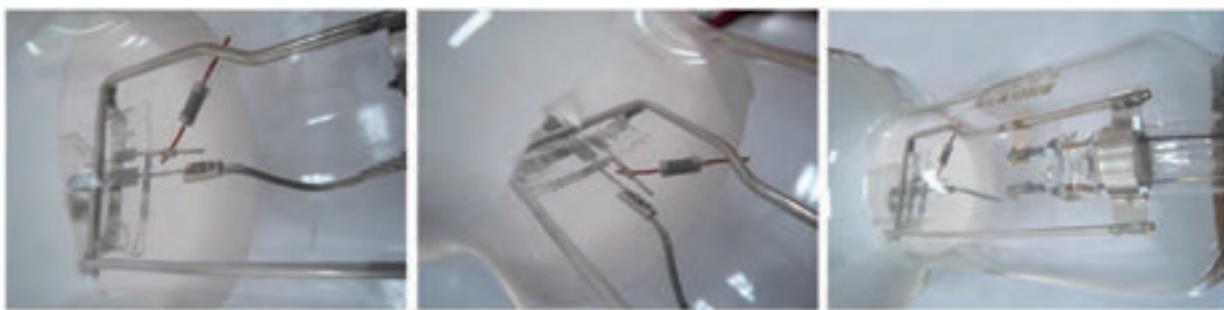

شکل ۲-۴۶

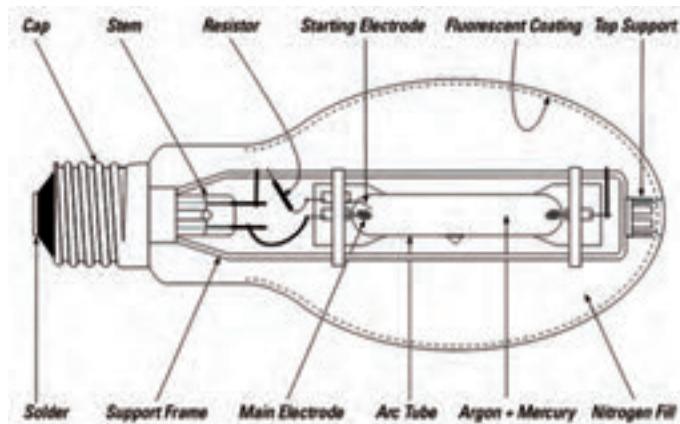

شکل ۲-۴۷ - ساختمان لامپ بخار جیوه

کاربرد: این لامپ‌ها برای روش‌نائی معابر بیشتر در چراغ‌های لامپ‌پشتی به کار می‌روند. در شکل ۲-۴۸

نمونه‌ای از کاربرد این لامپ نشان داده شده است. از مزایای این لامپ طول عمر بالای آن و عیب آن خطراتی است که، به سبب داشتن جیوه، برای محیط زیست دارد.




شکل ۲-۴۸ - کاربرد لامپ جیوه‌ای

لامپ بخار جیوه فیلامان ندارد. بنابراین، برای روشن شدن به یک ولتاژ ضربه‌ای ناگهانی که توسط چوک تامین می‌شود، احتیاج دارد.

- لامپ جیوه‌ای مستقیم(خود بالاست): در این نوع لامپ، یک فیلامان داخل حباب تعییه می‌شود که به صورت سری با لوله تخلیه قرار گرفته است. علاوه بر الکترودها، همزمان جریان از رشتۀ (فیلامان) لامپ نیز عبور می‌کند و لامپ مانند لامپ رشتۀ‌ای روشن می‌شود این موضوع باعث گرم شدن و تخلیه الکتریکی بین دو الکترود اصلی می‌شود. برای آنکه جریان الکتریکی لامپ پس از تخلیه الکتریکی محدود شود از یک مقاومت سری با مدار در لامپ استفاده می‌شود. این لامپ احتیاج به مدار راهاندازی جانبی ندارد و به لامپ جیوه‌ای رشتۀ‌ای نیز معروف است.

(شکل ۲-۴۹) مقایسه ساختمان بین دو لامپ بخار جیوه و لامپ بخار جیوه مستقیم را نشان می‌دهد.

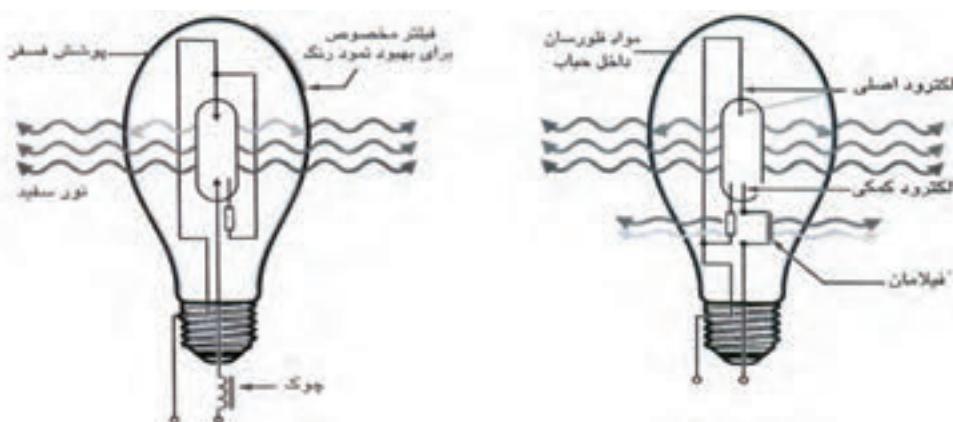

شکل ۲-۴۹ - مقایسه ساختمان لامپ جیوه ای


جدول ۲-۵ - کد بین المللی لامپ‌های جیوه ای

کد ویژگی لامپ	کد بین المللی	شرح ویژگی
MBTF	QB	لامپ جیوه‌ای مستقیم
MBF	QE	لامپ جیوه‌ای با حباب بیضوی
MBFR	QR	لامپ جیوه‌ای رفلکتور دار



شکل ۲-۵۰

(شکل ۲-۵۰)، نام تجاری لامپ جیوه را با نام HQL بر روی حباب لامپ نشان می‌دهد. بر روی لامپ‌ها اطلاعات دیگری مانند توان لامپ و نام شرکت سازنده لامپ نوشته می‌شود.

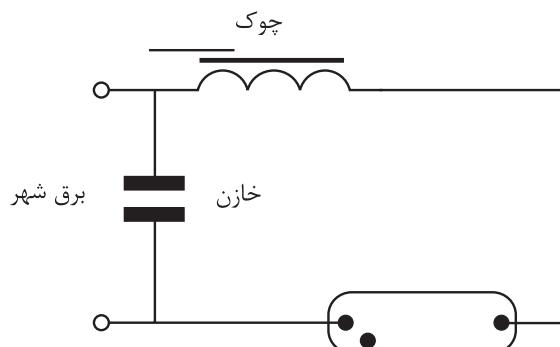

شکل ۲-۵۱

نقشهٔ مدار راهاندازی لامپ جیوه‌ای: (شکل ۲-۵۱)، مدار راهاندازی لامپ‌های بخار جیوه را نشان می‌دهد.

Mercury mixed-light lamps HWL® HWL®-R Starter element



Product reference	Product number	W	lm	U	Hz	Lens	Watt	Watt
HWL®								
HWL 160 225 V	4050300015453	160	3100	E27	76	168	40	1
HWL 160 235 V	4050300216867	160	3100	E27	76	168	40	1
HWL 250 225 V	4008021161123	250	5600	E40 ¹	91	226	12	2
HWL 250 235 V	4008021159274	250	5600	E40	91	226	12	2
HWL 500 225 V	4050300015484	530	14000	E40	122	275	12	2
HWL 500 235 V	4050300216928	500	14000	E40	122	275	12	2
HWL®-R								
HWL R 160 DE LUXE	4050300015507	160	2500 ²	E27	125	168	6	3

شکل ۲-۵۲

(شکل ۲-۵۲)، کاتالوگ یک نمونه لامپ جیوه‌ای را به همراه مشخصات فنی آن (مانند توان مصرفی، شماره پایه، ابعاد و اندازه و مواردی از این قبیل) را نشان می‌دهد.



تحقیق کنید:

در مورد عنصر جیوه تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

زمان: ۶ ساعت

کار عملی ۳: نصب و سیم‌کشی نورافکن با لامپ جیوه‌ای



تجهیزات مورد نیاز

لامپ جیوه‌ای-بالاست-ایگناتور-کابل سه رشته-نورافکن-کلید یک پل-فیوز-جعبه تقسیم-بست کابل-سر سیم

مراحل انجام کار

- اطلاعات مربوط به مشخصات فنی لامپ جیوه‌ای را از روی کاتالوگ یا برچسب روی آن‌ها بخوانید و بر اساس آن‌ها نورافکن، بالاست و ایگناتور مناسب را انتخاب کنید.



شکل ۲-۵۳

- بالاست و ایگناتور را در جعبه اتصالات نورافکن نصب کنید.




شکل ۲-۵۴

- مدار الکتریکی لامپ جیوه‌ای را ببندید و لامپ را در محل خود نصب کنید.



شکل ۲-۵۵

- ۴- مقدار جریان فیوز و همچنین نوع کابل را برای این کار عملی انتخاب کنید.
- ۵- کلید تک پل، فیوز، جعبه تقسیم و نورافکن را نصب نمایید.
- ۶- با رعایت اندازه‌های داده شده کابل‌ها را ببرید و لخت کنید.
- ۷- کابل کشی را با رعایت اندازه‌ها و اتصال صحیح انجام دهید.

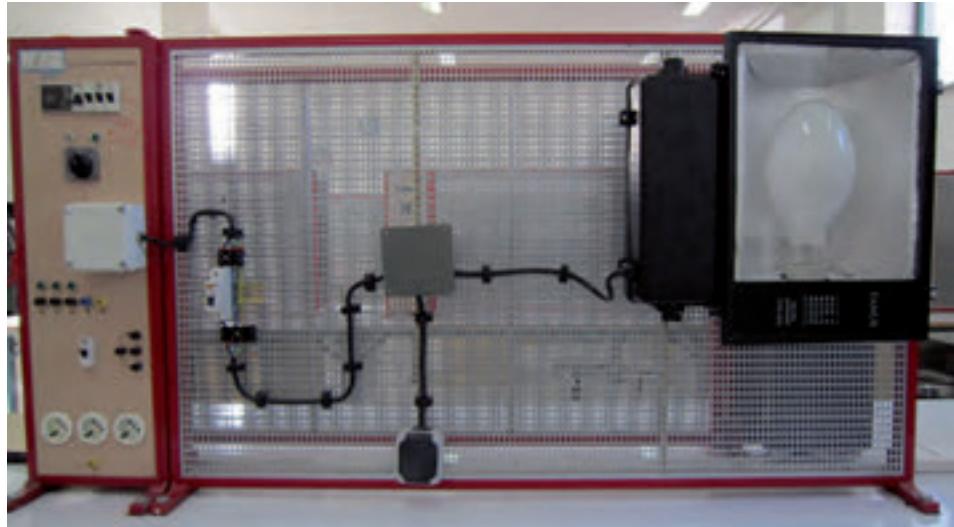

شکل ۲-۵۶

- ۸- قبل از وصل مدار، قسمت‌های مختلف مدار را از لحاظ رعایت نکات ایمنی بررسی کنید.
- ۹- فیوز را وصل کنید و کلید را از حالت قطع به وصل ببرید و نورافکن را پس از تأیید مرتب روشن نمایید.




شکل ۲-۵۷

با تهییه گزارش این کار عملی، آن را در دفتر گزارش کار یادداشت نمایید.




لامپ متال هالید

لامپ‌های متال هالید نسل پیشرفته‌ای از لامپ‌های جیوه‌ای هستند، به همین جهت از نظر ساختمان و طرز کار شبیه یکدیگرند. این لامپ به جز جیوه دارای ترکیبی از متال هالید است. متال هالید دارای این مزیت است که در دمای معمولی و پایین ذوب می‌شود. با اضافه کردن متال هالید بازده لامپ بالا می‌رود. این لامپ احتیاج به الکترود کمکی ندارد. (شکل ۲-۵۸)، تصویر ظاهری و ساختمان داخلی این لامپ را نشان می‌دهد.

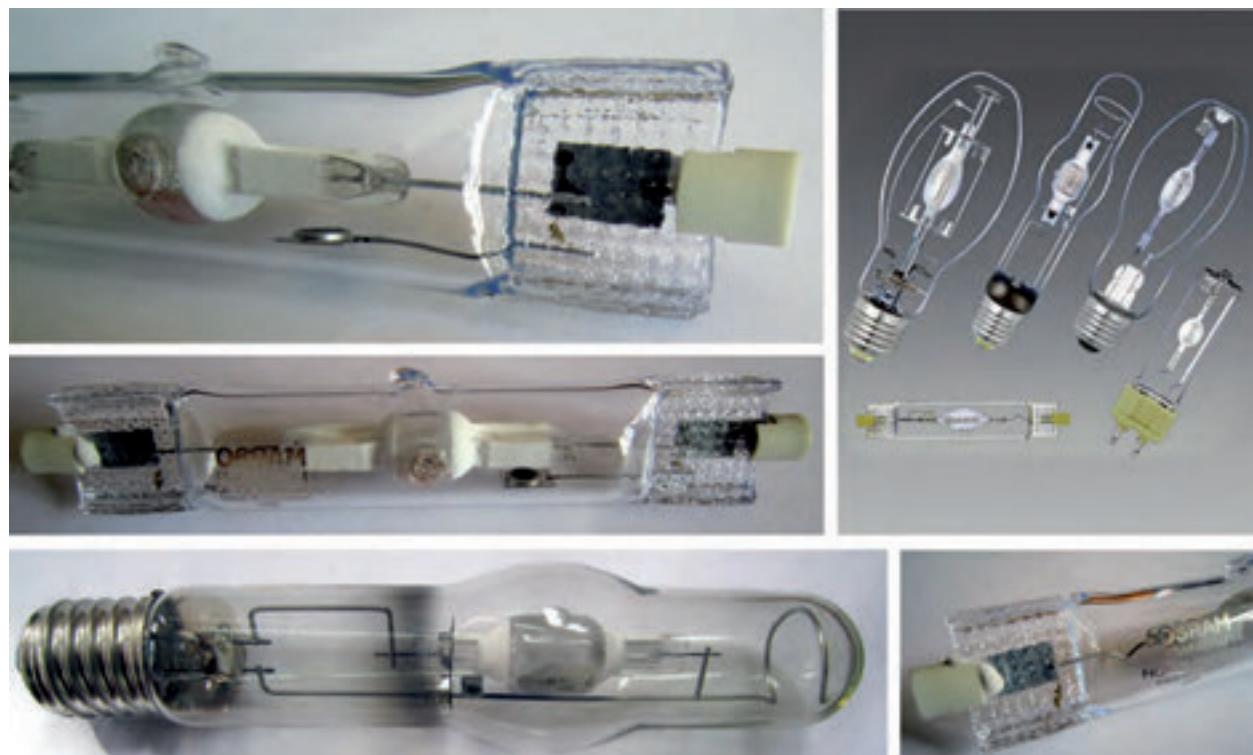

الف- تصویر ظاهری

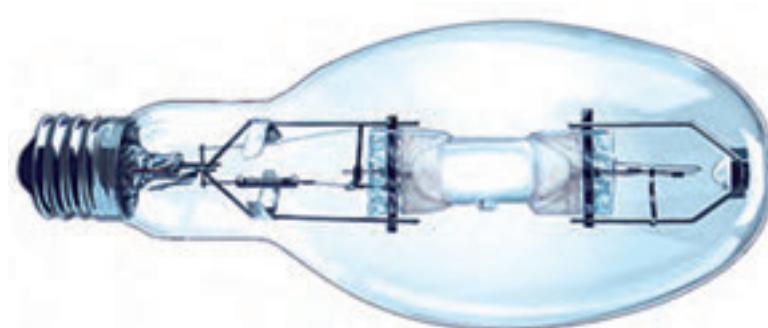

ب- ساختمان داخلی

شکل ۲-۵۸- تصویر ظاهری و ساختمان داخلی لامپ متال هالید

رنگ نور این لامپ کاملاً سفید بوده و نمود آن (رنگ) بسیار خوب است. این لامپ را نیز دو جداره (با دو حباب) می‌سازند. وظیفه حباب بیرونی محافظت حباب داخلی و نیز جلوگیری از ساطع شدن اشعه ماوراء بنفسن به بیرون لامپ است. در نتیجه این لامپ نیاز به اضافه کردن ماده فلورسانس در جداره لامپ ندارد. جنس حباب لامپ از کوارتز یا سرامیک است. لامپ‌های با حباب سرامیک مقاوم‌ترند و لذا قیمت آن‌ها نیز بالاتر است.




مسائل ایمنی: پیشنهاد می‌شود لامپ متال هالید در چراغ‌های با محفظه کاملاً بسته قرار گیرد زیرا فشار گاز داخل لامپ زیاد است و چنانچه لامپ آسیبی ببیند خرد شیشه‌های لامپ با فشار زیاد به اطراف پرت می‌شوند. چنانچه حباب بیرونی لامپ بشکند لامپ همچنان روشن می‌ماند اما استفاده از آن بسیار خطرناک است و می‌تواند آسیب‌های جدی به چشم و پوست انسان وارد کند.



کاربرد: این لامپ در توان‌های خیلی پایین برای روشنایی داخلی، در توان‌های متوسط برای تأمین روشنایی سالن‌های کارخانجات و در توان‌های بالا در محوطه‌های بزرگ و استادیوم‌ها نصب می‌شود. برخی به غلط این لامپ را در بازار لامپ هلیوم می‌نامند.

نقشهٔ مدار راهاندازی: در این نقشه چوک به صورت سری و خازن به صورت موازی قرار می‌گیرد. ایگناتور نیز برای تولید ولتاژ بالا در لحظه راهاندازی به کار می‌رود. ولتاژ ایگناتور تقریباً دو کیلو ولت برای لامپ‌های زیر ۱۰۰ وات و تا پنج کیلو ولت برای لامپ‌های بزرگ‌تر است. ایگناتورها با لامپ به صورت موازی بسته می‌شود و اگر سه سیمه باشد آن را به صورت شکل بسته تولید می‌کنند.

چوک

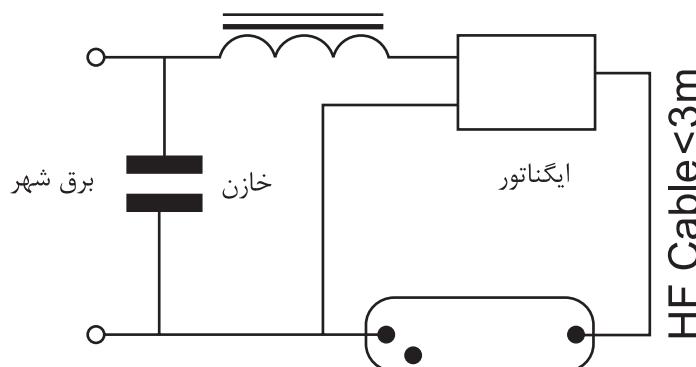

شکل ۲-۵۹ - مدار الکتریکی لامپ متال هالید به همراه بالاست آن

نکتهٔ مهم: لامپ‌های جیوه‌ای، سدیم و متال هالید از روی حباب خود قابل شناسایی نیستند مثلاً هر دو نوع لامپ سدیم و متال هالید می‌توانند حباب لوله‌ای (تیوب‌لار)، بیضوی یا تیغه‌ای داشته باشند. برای شناسایی لامپ اگر حباب آن مات نباشد می‌توان با نگاه کردن به شکل ساختمان داخلی لامپ نوع لامپ را تشخیص داد. اما درست‌ترین راه آن است که نوشتهٔ روی لامپ را خواند و از نام نوشته شده روی لامپ یا کد آن به نوع لامپ پی برد.

جدول ۲-۶- کد بین المللی لامپ‌های متال هالید

کد ویژگی لامپ	کد بین المللی	شرح ویژگی
HIS/TD	MN	متال هالید تیغه‌ای-کوارتز
CMD/TD	MD	متال هالید تیغه‌ای-سرامیک
MBI	MC	متال هالید حبابی شفاف-کوارتز
MBID	ME	متال هالید حبابی مات-کوارتز
MBI	MT	متال هالید تیوب‌لار
CMH/PAR	MPAR	متال هالید رفلکتوردار

(شکل های ۲-۶۰ و ۲-۶۱) دو نمونه کاتالوگ مربوط به شرکت سازنده لامپ‌های متال هالید را به همراه مشخصات فنی آن‌ها نشان می‌دهند.


Metal halide lamps with quartz technology
POWERSTAR® HQI®-T for enclosed luminaires
POWERSTAR® HQI®-T, colored for enclosed luminaires




Product reference	Product number	W	lm	uv	d 5000K	l 5000K	l 3000K	l 2700K	l 2100K
POWERSTAR® HQI®-T for enclosed luminaires									
HQI-T 250/D ¹⁾	4050300015293	250	20000	E40	46	226	150	12	1
HQI-T 400/N ¹⁾	4050300026647	400	42000	E40	46	273	175	12	1
HQI-ST 400/D ¹⁾	4050300468471	400	35000	E40	62	285	175	12	2
POWERSTAR® HQI®-T, colored for enclosed luminaires									
HQI-T 400 BLUE ²⁾	4050300575971	400	-	E40	46	275	175	12	1
HQI-T 400 GREEN ²⁾	4050300575987	400	-	E40	46	275	175	12	1
HQI-T 400 MAGENTA ²⁾	4050300649536	400	-	E40	46	275	175	12	1

شکل ۲-۶۰

Metal halide lamps with ceramic technology
POWERBALL® HCl®-TS for enclosed luminaires

Product reference	Product number	W	lm	uv	d 5000K	l 5000K	l 3000K	l 2700K	l 2100K
POWERBALL® HCl®-TS for enclosed luminaires									
HCl-TS 70/830 WDL PB	4050300784069	70	6800	R07s	20	120	60	12	1
HCl-TS 70/942 NDL PB	4050300784106	70	6500	R07s	20	120	60	12	1
HCl-TS 150/830 WDL PB	4050300783987	150	14500	R07s-24	23	138	69	12	1
HCl-TS 150/942 NDL PB	4050300784007	150	14400	R07s-24	23	138	69	12	1
HCl-TS 250/830 WDL PB ³⁾	4050300637730	250	25000	Fc2	25	162	81	12	2
HCl-TS 250/942 NDL PB ³⁾	405321907797	250	25000	Fc2	25	162	81	12	2

شکل ۲-۶۱

تحقیق کنید:



در مورد آلدگی نوری تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

زمان : ۶ ساعت

کار عملی ۴ : نصب و سیم‌کشی نورافکن با لامپ متال هالید



تجهیزات مورد نیاز

لامپ متال هالید-بالاست-ایگناتور-کابل سه رشته-نورافکن-کلید یک پل-فیوز-جعبه تقسیم-بست کابل-سر سیم مراحل انجام کار


۱- اطلاعات مربوط به نصب و سیم‌کشی نورافکن و مشخصات فنی لامپ متال هالید را از روی کاتالوگ یا برچسب روی آن‌ها بخوانید و یادداشت نمایید. دقت کنید که بالاست و ایگناتور با لامپ متال هالید و توان آن متناسب باشد.



شکل ۲-۶۲

۲- مقدار جریان فیوز و همچنین نوع کابل را برای این کار عملی انتخاب کنید.

۳- کلید تک پل، فیوز، جعبه تقسیم، بالاست، ایگناتور و نورافکن را نصب نمایید.

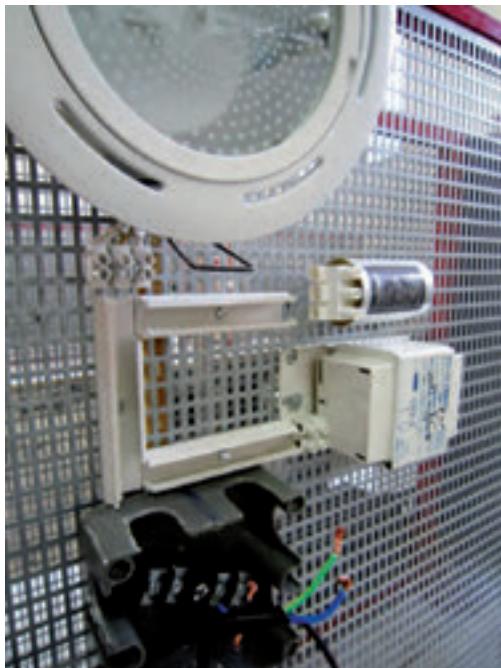

شکل ۲-۶۳

۴- با رعایت اندازه‌های داده شده کابل‌ها را ببرید و لخت کنید.

۵- کابل‌کشی را با رعایت اندازه‌ها و اتصال صحیح انجام دهید.



شکل ۲-۶۴

- ۶- قبیل از وصل مدار، قسمت‌های مختلف مدار را از لحاظ رعایت نکات ایمنی بررسی کنید.
۷- فیوز را وصل کنید و کلید را از حالت قطع به وصل ببرید و نورافکن را پس از تأیید مربی روش نمایید.



شکل ۲-۶۵

با تهییه گزارش این کار عملی، آن را در دفتر گزارش کار یادداشت نمایید.



لامپ نئون


این لامپ معمولاً به شکل لوله‌های باریک در آشکال و رنگ‌های مختلف در ویترین مغازه‌ها دیده می‌شود (شکل ۲-۶۶).



شکل ۲-۶۶

گاز داخل لامپ در صورتِ اعمال ولتاژ بالا به الکترودهای آن یونیزه می‌شود. گاز یونیزه شده با نوری که با مشخصه گاز داخل لامپ منطبق است شروع به تابش می‌کند. نور تولید شده از گاز هیدروژن به رنگ صورتی، گاز آرگون به رنگ سبز یا آبی و گاز نئون به رنگ قرمز است. از آنجایی که در اکثر علائم تبلیغاتی از گاز نئون استفاده می‌شود لذا این لامپ به لامپ نئون معروف شده است.


حروف و اشکالی که با این لامپ می‌سازند می‌توانند جداگانه ساخته و با هم سری شوند اما در بعضی موارد آن‌ها را به صورت یک پارچه می‌سازند و با رنگ آمیزی بین حروف، کاری می‌کنند که فقط حروف مورد نظر روشن دیده شوند.

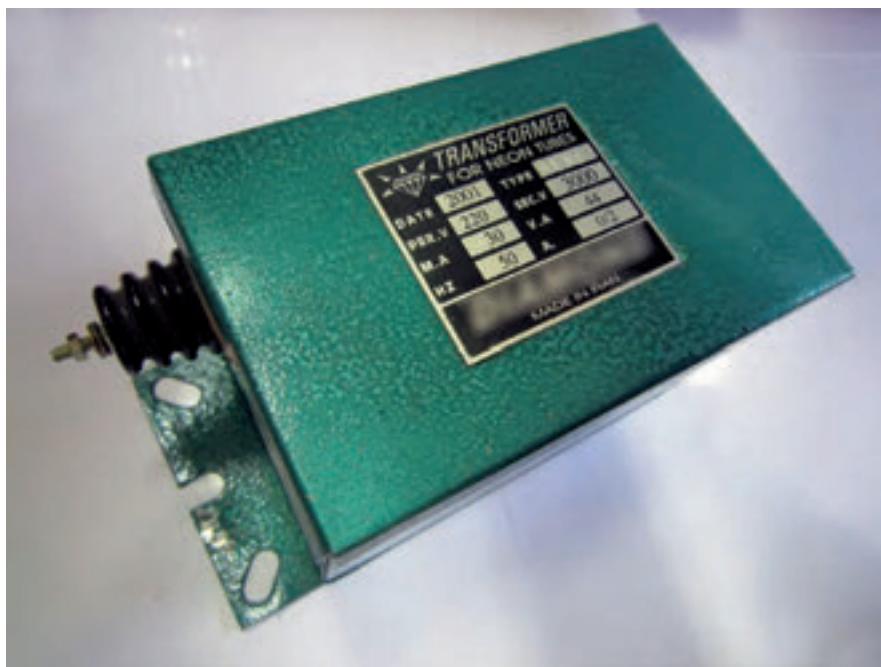


این لامپ‌ها برای نوردهی مناسب به ازای هر متر طول لوله، به ولتاژی بین ۵۰۰ الی ۶۰۰ ولت احتیاج دارند. در نتیجه برای روشن شدن لازم است به ترانسفورماتور مجهز شوند (شکل ۲-۶۷).

شکل ۲-۶۷

گرچه این لامپ شدت جریان کمی دارد اما به سبب داشتن ولتاژ بالا باید دقت کرد، با توجه به عایق شدن سیم‌ها، خطراتی به همراه نداشته باشد. برای این منظور دو سر سیم خروجی ولتاژ بالای ترانس از درون دو مقره از جنس چینی - که عایق بسیار خوبی است - عبور داده می‌شود.

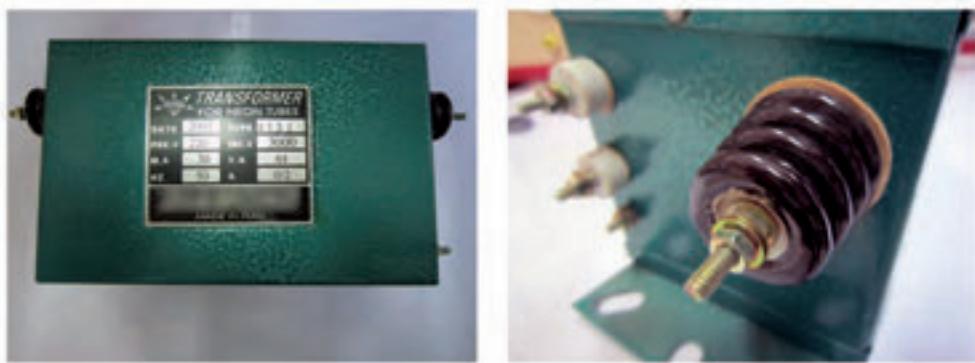

شکل ۲-۶۸

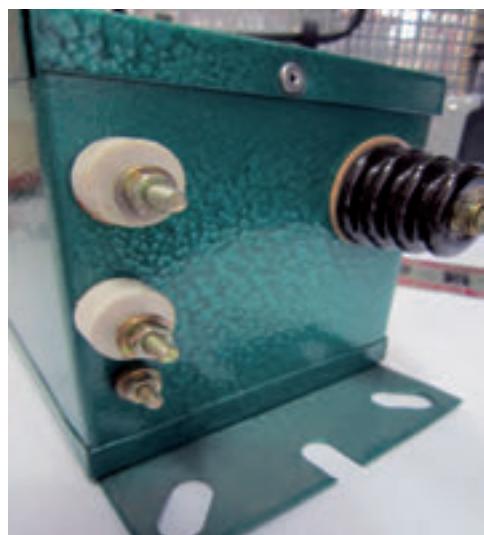

شکل ۲-۶۹

ولتاژ برق شهر نیز به صورت سیم فاز و نول به همراه سیم اتصال بدنه(سیم ارت) به ورودی‌های ترانس، که با سرامیک نسبت به اطراف عایق شده‌اند، متصل می‌شود.

ترانسفورمر برای لامپ‌های نئون			
سال ساخت(میلادی)	۱۹۷۰	نوع	۱۹۷۰
ولتاژ اولیه(ولت)	۲۲۰	ولتاژ ثانویه(ولت)	۳۰۰۰
جریان اولیه(آمپر)	۳۰	توان(ولت آمپر)	۴۴
فرکانس(هرتز)	۵۰	جریان اولیه(آمپر)	۰/۲
ساخت ایران			

TRANSFORMER FOR NEON TUBES			
DATE	TYPE	PER.V	SEC.V
2001	222	220	3000
M.A	V.A	30	44
Hz	A.	50	0/2
MADE IN IRAN			

شکل ۲-۷۰

ترانسفورمر برای لامپ‌های نئون			
نوع	۱۹۷۶	سال ساخت	-
فرکانس(هرتز)	۵۰	توان(ولت آمپر)	۲۲۵
ولتاژ اولیه(ولت)	۲۲۰	جریان اولیه(آمپر)	۰/۲
ولتاژ ثانویه(ولت)	۷۵۰	جریان ثانویه(میلی)	۴۰
نام کارخانه سازنده			

VENUS TRANSFORMER FOR NEON TUBES			
TYPE	DATE	Hz.	V.A.
220	225	50	225
PRIM.	A.	PRI.M.	.7
SEC.V	M.A.	7500	30
ELECTRIC CO.			

شکل ۲-۷۱

حروف و اشکال را با گرم کردن لوله شیشه‌ای لامپ می‌سازند و سپس الکترود به انتهای لوله وصل می‌کنند و گاز دل خواه به آن تزریق می‌شود. (شکل ۲-۷۲)، تصاویری را، حین کار و زمان شکل‌دهی به لامپ نئون توسط حرارت در

کارگاه مخصوص به این کار نشان می‌دهد.



شکل ۲-۷۲

تحقیق کنید



در مورد لامپ‌های LED که در نورپردازی ساختمان‌ها کاربرد دارد تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.



شکل ۲-۷۳



زمان : ۶ ساعت

کار عملی ۵ : نصب و سیم کشی مدار الکتریکی لامپ نئون

تجهیزات مورد نیاز

لامپ نئون-ترانس-کابل سه رشته-کلید یک پل-فیوز-جعبه تقسیم-بست کابل-سر سیم


مراحل انجام کار

- ۱- اطلاعات مربوط به نصب و سیم کشی و مشخصات فنی لامپ نئون را از روی کاتالوگ یا برچسب روی آنها بخوانید و یادداشت نمایید.
- ۲- مقدار جریان فیوز و همچنین مقدار ولتاژ ترانسفورماتور را برای این کار عملی محاسبه و انتخاب کنید.
- ۳- کلید تک پل، فیوز، ترانسفورمر و لامپ نئون را نصب نمایید. برای نصب لامپ نئون می‌توان مانند شکل ۲-۷۴ لامپ را بر روی یک طلق شفاف پلاستیکی قرار داد و طلق و لامپ را با پیچ و مهره بر روی تابلوی کار نصب کرد.




شکل ۲-۷۴

- ۴- با رعایت اندازه‌های داده شده کابل‌ها را ببرید و لخت کنید.
- ۵- مدار لامپ نئون را با کلید یک پل طبق نقشه (شکل ۲-۷۵) بیندید.

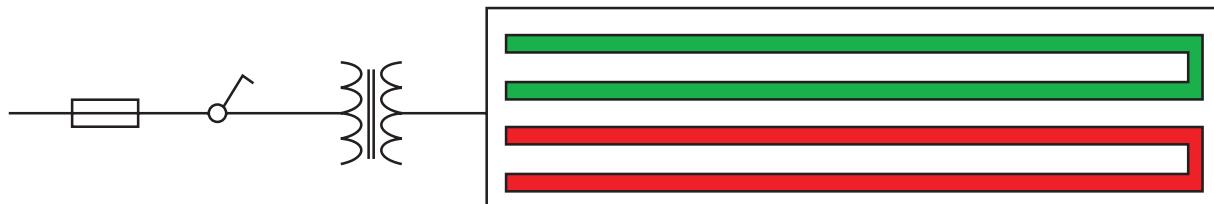

شکل ۲-۷۵

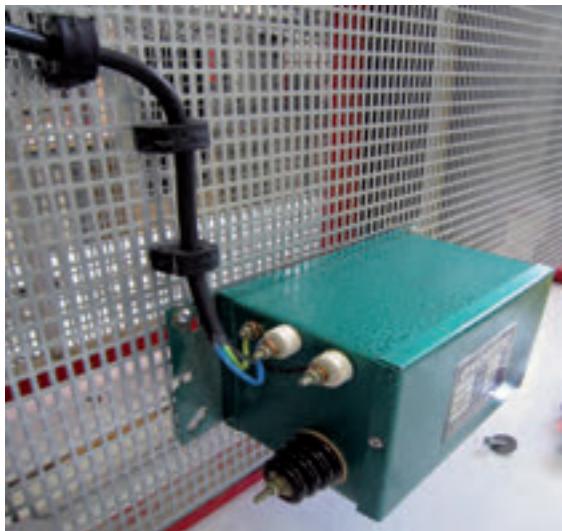


در این مدار سیم فاز و نول به ورودی ترانسفورمر متصل می‌شوند. توجه کنید که سیم ارت به رنگ سبز و زرد باید به بدنه ترانسفورمر وصل شود.

شکل ۲-۷۶

دو سر خروجی ترانسفورماتور توسط کابلی مخصوص به دو سر لامپ نئون اتصال داده می‌شود. دقت کنید رشتۀ سیم این کابل هنگام اتصال به لامپ باید توسط روکش مخصوصی پوشانده شود (شکل ۲-۷۷).




شکل ۲-۷۷

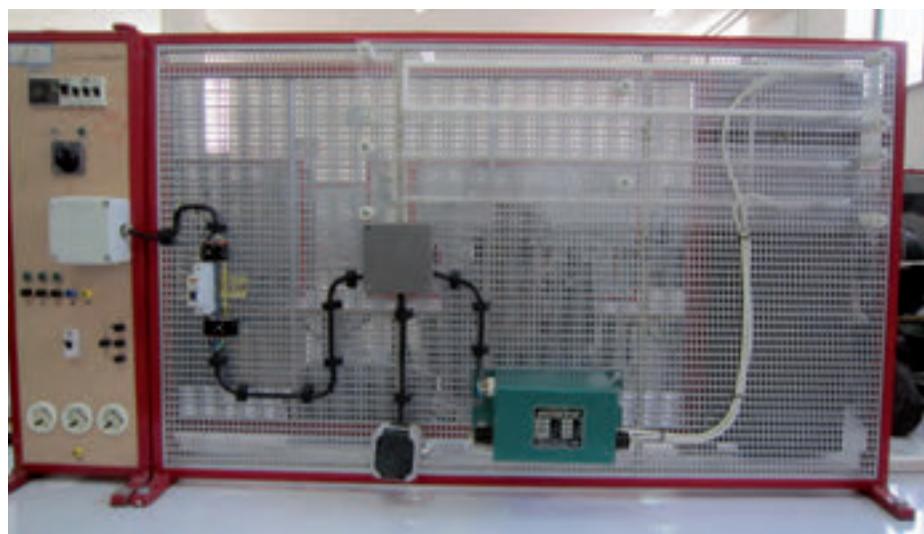

شکل ۲-۷۸

۶- قبل از وصل مدار، قسمت‌های مختلف مدار را از لحاظ رعایت نکات ایمنی بررسی کنید.

۷- فیوز را وصل کنید و کلید را از حالت قطع به وصل ببرید و لامپ نئون را پس از تأیید مربی روشن نمایید.

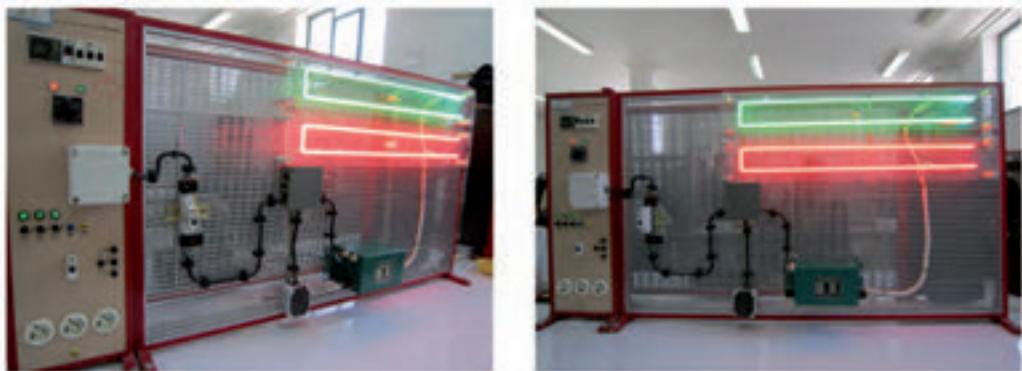

شکل ۲-۷۹

با تهیه گزارش این کار عملی، آن را در دفتر گزارش کار یادداشت نمایید.



۲-۳- مقایسه لامپ‌ها: بهره نوری لامپ سدیم از بقیه بیشتر است، هر چند نمود رنگی خوبی ندارد. بعد از آن لامپ متال هالید خواهد بود و لامپ جیوه‌ای و بهره نوری لامپ نئون از بقیه لامپ‌ها کمتر است.

جدول ۲-۷ - مقایسه لامپ‌ها

نوع لامپ	شكل حباب	حباب	حدود توان	بازده نوری	رنگ نور	مدت زمان راه اندازی (روشن شدن)	دستگاه راه انداز
رشته ای معمولی	گلابی	روشن یا مات	۲۵-۲۰۰۰	۲۰	سبید مایل به قرمز	.	ندارد
رشته ای هالوژن	میله ای	روشن		۲۵	سبید مایل به قرمز	.	ندارد
سدیمی کم فشار	لوله ای	روشن	۳۵-۲۰۰	۸۵	زرد	۱۰	دارد
سدیمی پر فشار HPSV	لوله ای-بیضوی	روشن	۲۵۰-۱۰۰۰	۱۰۰	سبید مایل به زرد	۳	دارد
جیوه ای پر فشار HPMV	بیضوی	با ماده نورزا		۶۰	سبید	۳	دارد
متال هالید MH	میله ای-لوله ای-بیضوی	روشن یا ماده نورزا		۷۰	شبیه نور روز	۳	دارد
نئون	لوله ای	روشن		۱۰	صورتی-سبز-آبی-قرمز	.	دارد

علائمی که در (جدول ۲-۸) نشان داده شده است علائم هشدار دهنده‌ای هستند که بر روی جعبه بسته بندی لامپ و یا کاتالوگ آن ممکن است درج شده باشند. رعایت این نکات به جهت حفاظت شخص و محیط الزامی است.

جدول ۲-۸

علامت هشدار دهنده	مفهوم	علامت هشدار دهنده	مفهوم
	اگر لامپ شکسته یا صدمه دیده است هرگز آن را به کار نبرید.		به حباب شیشه ای لامپ دست نزنید و در هنگاه نصب آن را از پایه بگیرید.
	خطر برق گرفتگی		ابتدا لامپ را خاموش کنید سپس آن را تعویض نمایید.
	روش راه اندازی لامپ به صورت خارجی است.		حرارت بالاست.
	سطح بالای تشعشع پرتوهای ماورأً بنفش		هنگام نصب یا تعویض، دستکش مناسب به دست کنید.
			هنگام نصب و یا تعویض، از عینک مناسب استفاده کنید.
			نصب و تعیین قطعات الکترونیکی فقط توسط افراد کارآزموده صورت گیرد.
			لامپ قابلیت کنترل شدت روشنایی را (با دیمیر) ندارد.

(در جدول ۲-۸)، علائم و حروف مربوط به توصیف لامپ‌ها، که توسط شرکت‌های سازنده در کاتالوگ‌ها با آن‌ها مواجه می‌شویم، توضیح داده شده است.

The Symbols in the tables.

Halogen lamps.	Electronic control gear.
	Rated wattage in W
	Voltage in V
	Luminous flux in lumen
	Luminous intensity cd
	Base
	Pulse quick-acting
	Max. length 1 in mm
	Max. length 4 in mm
	Energy efficiency
	Diameter d in mm
	Max. diameter d in mm
	Beam angle in degrees
	Average period of use-life
	Light control length in mm
	Standard packages
	Picture number
	Step-up
	Voltage in V
	Mains frequency Hz
	Operating frequency Hz
	Main-current at 230V/240V in lamp
	Power factor
	Max. lamp voltage in V
	Power loss
	Part load range
	Secondary voltage
	Temperature range
	Driving range
	Approval marks
	Length l in mm
	Width a in mm
	Height b in mm
	Weight

شكل ۲-۸۰



برای مطالعه بیشتر:

دیودهای ساطع کننده نور ال ای دی (LED)


منابع نوری هر چه کوچک تر، کم مصرف تر و با طول عمر بالاتر باشند بهترند. ساطع کننده نور تنها منابع نوری هستند که این ویژگی را دارند. بعد آن ها کوچک تر از سایر انواع لامپ‌های موجود است. طول عمر بسیار بالایی دارند و با مصرف کم انرژی الکتریکی راندمان بسیار خوبی دارند. به همین دلایل در سال‌های اخیر برای تامین روشنایی توجه ویژه‌ای به ال ای دی LED ها شده است.

• تاریخچه

ال ای دی LED اولین بار در سال ۱۹۶۲ در مقیاس صنعتی تولید و به بازار عرضه شد. در آن سال این محصول تنها به رنگ قرمز و با ترکیب آلومینیوم، گالیم و آرسناید بود و اوایل دهه ۷۰ میلادی، در رنگ‌های سبز، آبی، زرد و نارنجی تولید شد. در این سال‌ها کارایی ال ای دی و بهره نوری آن‌ها در حال افزایش بود. در سال‌های دهه ۸۰ میلادی و اوایل دهه ۹۰، کارایی LED به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد و به صورت گروهی به بازار عرضه شد. در سال ۱۹۷۷، LED‌هایی که نور سفید را به روش الکترولومینانس تولید می‌کردند به بازار معرفی شدند. در سال‌های اولیه بهره نوری LED‌ها پایین بود و تنها در مدارات الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گرفت اما امروزه بهره نوری LED‌های سفید در حدود ۳۰ لومن بر وات است و بهره نوری LED‌های رنگی تا ۵۰ لومن بر وات نیز می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود بهره نوری آن‌ها تا ۱۰۰ لومن بر وات برسد.

• ساختمان و طرز کار ال ای دی

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، نور می‌تواند توسط ملتهب شدن رشتة فیلامان یا تخلیه الکتریکی در گاز منتشر شود. یک روش دیگر برای تولید نور تشعشع کریستال‌هاست. در LED نور توسط تحریک کریستال‌ها، که از عناصر Nیمه‌هادی هستند، تولید می‌شود. به این روش الکترولومینانس نیز می‌گویند. ساختمان LED شامل دو ناحیه P و N است. در ناحیه N اتم‌های کریستال الکترون‌های مازاد دارند و در ناحیه P کمبود الکترون وجود دارد. با اعمال ولتاژ به دو سر LED، بین این دو ناحیه یک ناحیه PN تشکیل می‌شود که به آن ناحیه تخلیه نیز می‌گویند. در اثر عبور جریان الکتریکی، الکترون‌ها با اتم‌هایی که کمبود الکترون دارند ترکیب می‌شوند و به این ترتیب نور تولید می‌شود. طیف نور منتشر شده توسط LED بسیار باریک است و اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز در آن وجود ندارد و رنگ نور بستگی به جنس کریستال دارد. برای محافظت نیمه‌هادی‌ها، یک لایه محافظ بر روی نیمه‌هادی قرار می‌گیرد. از آنجا که معمولاً نیمه‌هادی‌ها بر روی یک صفحه قرار می‌گیرند، لذا نور تنها در نیم صفحه بالایی منتشر می‌شود. در نتیجه هدایت نور در LED آسان‌تر از انواع لامپ است که به طور معمول در تمامی جهات منتشر می‌کنند. (شکل ۲-۸۳) ساختمان یک LED و اجزای تشکیل دهنده آن را نشان می‌دهد.

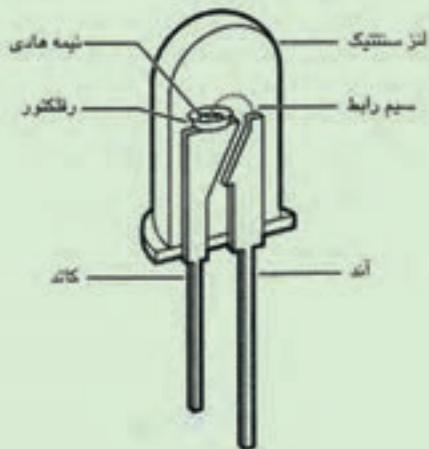

شکل ۲-۸۱- ساختمان لامپ LED

جريان عبوری از LED باید مستقیم(DC) باشد. همچنین پلاریتۀ ولتاژ اعمالی به دو سر LED‌ها بسیار اهمیت دارد. چنانچه پلاریتۀ به صورت معکوس باشد LED روشن نمی‌شود، ضمن اینکه اگر دامنه ولتاژ اعمالی بالا باشد، ممکن است باعث آسیب رسیدن به LED و از بین رفتن ساختار کریستال گردد. مقدار و رنگ نور منتشر شده از LED شدیداً به جریان عبوری از آن‌ها بستگی دارد. بنابراین معمولاً از منابع جریان برای تغذیه LED استفاده می‌شود.

رنگ نور LED

رنگ نور منتشر شده از LED به کریستال به کار رفته و ترکیبات آن بستگی دارد. جدول ۲-۹ نوع مواد به کار رفته در ساختمان LED و رنگ نور ناشی از این مواد را نشان می‌دهد.

جدول ۲-۹

رنگ نور	نوع ماده نیمه هادی
قرمز	آلومینیوم، گالیم، آرسناید
قرمز، نارنجی، زرد	آلومینیوم، ایندیم، گالیم، فسفر
قرمز، نارنجی، زرد	گالیم، آرسناید، فسفر
سبز، آبی	ایندیم، گالیم، نیتروژن

انواع کاربردهای LED

برخی از کاربردهای LED‌ها عبارت اند از:

روشنایی دکوراتی: با توجه به اینکه LED‌ها رنگ نورهای مختلفی را تولید می‌کنند، می‌توان از آن‌ها برای خلق فضای دکوراتیو و نور پردازی تزیینی استفاده نمود. همچنین با قرار دادن ماثولهای LED در کنار هم برای نورپردازی نمای ساختمان نیز استفاده نمود.

روشنایی موزه‌ها: با توجه به اینکه در نور منتشر شده از LED اثری از امواج مخرب مأولاً بمنفعت و مادون قرمز نیست، از آن‌ها می‌توان برای روشنایی اشیای قیمتی در موزه‌ها استفاده کرد.

روشنایی اضطراری و علائم نجات: با توجه به توان مصرفی بسیار پایین LED، از آن‌ها می‌توان برای روشنایی اضطراری استفاده کرد.

چراغ‌های راهنمایی و رانندگی: با توجه به اینکه در چراغ‌های راهنمایی و رانندگی طول عمر منبع نور، ضریب اطمینان روشنایی، درخشندگی بالا و امکان دید در روز بسیار اهمیت دارد، استفاده از این لامپ‌ها موارد یاد شده را تأمین می‌کند و کاملاً مناسب است.

چراغ‌های اتومبیل: در حال حاضر اغلب شرکت‌های معترض دنیا در چراغ‌های راهنمایی، چراغ خطر و برخی چراغ‌های داخلی خودرو از LED استفاده می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود راندمان LED تا آنجا افزایش یابد که در چراغ‌های جلوی خودرو نیز از LED استفاده شود.



پرسش‌های پایان فصل

۱- علامت

- نشانه چه وسیله‌ای است؟

(الف) نورافکن همگرا (ب) نورافکن واگرا (ج) لامپ فلورسنت فشرده (کم مصرف) (د) چراغ هالوژن

۲- در زیر قفسه‌های کابینت و قوس بالای پیشخوان آشپزخانه معمولاً چه لامپی نصب می‌شود؟

(الف) جیوه‌ای (ب) هالوژن (ج) سدیم (د) نئون

۳- در کدام یک از لامپ‌های زیر، ممکن است از ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ استفاده شود؟

(الف) هالوژن (ب) نئون (ج) سدیمی (د) جیوه‌ای

۴- کدام یک از لامپ‌های هالوژن در اکثر نورافکن‌ها یافت می‌شود

(الف) دیکروبیک (ب) مدادی (ج) کم مصرف (د) هیچ کدام


۵- در کدام یک از لامپ‌های زیر «معکس کننده» مانع از بین رفتن انرژی به صورت اشعه مادون قرمز می‌شود؟

(الف) دیکروبیک (ب) مدادی (ج) سدیمی (د) فلورسنت فشرده (کم مصرف)

۶- در انتخاب نورافکن، توجه به کدام مورد زیر نیاز نیست؟

(الف) نوع پایه و لامپ آن (ب) امکانات نصب در محل (ج) درجه حفاظت بین المللی (د) لوازم اضافی برای نصب

۷- شکل ۲-۸۲ مدار راهاندازی کدام لامپ را نشان می‌دهد؟

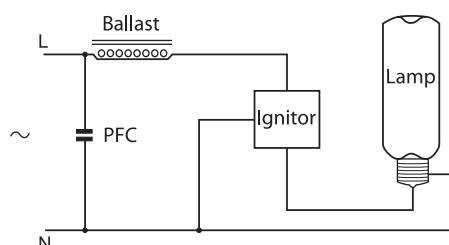

شکل ۲-۸۲

(الف) سدیم (ب) فلورسنت فشرده (کم مصرف) (ج) هالوژن


۸- لامپ‌های مدادی (قلمی) جزو کدام دسته از لامپ‌های زیر است؟

(الف) سدیم (ب) رشتہ‌ای (ج) هالوژن


۹- لامپ‌های سدیم جهت راه‌اندازی، علاوه بر چوک، به چه وسیله‌ای احتیاج دارند؟

(الف) ایگناتور (ب) ترانسفورماتور (ج) مقاومت

۱۰- مدار شکل ۲-۸۳ جهت راه‌اندازی کدام لامپ نمی‌تواند به کار آید؟

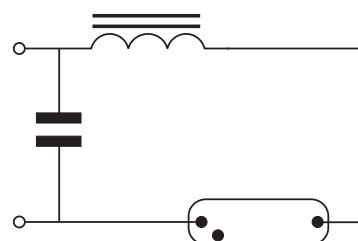

شکل ۲-۸۳

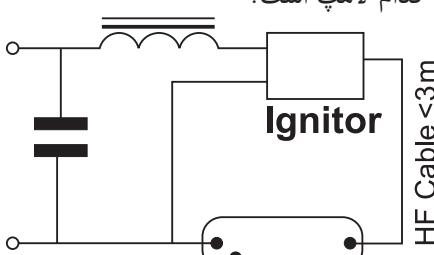- الف) متال هالید ب) جیوه‌ای
 ج) سدیم جای گزین د) موارد الف و ج
- ۱۱- در مکان‌هایی که رنگ نور لامپ اهمیت ندارد و فقط بهره نوری بالا لازم باشد، کدام لامپ مناسب است؟
 الف) سدیم ب) جیوه ای ج) هالوژن د) نئون
- ۱۲- چرا حباب لامپ سدیم به صورت دوجداره و به شکل U ساخته می‌شود؟
 الف) جلوگیری از تلفات نور ب) جلوگیری از تلفات حرارتی ج) سریع تر روشن شدن د) ایجاد بهره نوری بالا
- ۱۳- در مدار کدام یک از لامپ‌های زیر، احتیاج به مدار جانبی فقط شامل چوک و خازن است؟
 الف) جیوه‌ای ب) هالوژن ج) جیوه‌ای مستقیم د) سدیمی
- ۱۴- کدام یک از لامپ‌های زیر فیلامن ندارد و با یونیزه شدن آرگون و جیوه روشن می‌شود؟
 الف) سدیمی ب) جیوه ای ج) نئون د) هالوژن
- ۱۵- شکل رو به رو، ساختمان کدام لامپ را نشان می‌دهد؟
 الف) هالوژن ب) متال هالید ج) فلورسنت فشرده د) جیوه‌ای
- ۱۶- چرا لامپ متال هالید را به صورت دو جداره می‌سازند؟
 الف) محافظت از حباب داخلی ب) بهره نوری بیشتر ج) تلفات کمتر د) قیمت کمتر
- ۱۷- کدام یک از لامپ‌های زیر را برخی در بازار به غلط «لامپ هلیوم» می‌نامند؟
 الف) سدیم ب) متال هالید ج) هالوژن د) نئون
- ۱۸- در صورتی که جنس حباب داخلی لامپ متال هالید از باشد قیمت کمتری دارد.
 الف) پیرکس ب) کوارتز ج) سرامیک د) سیلیس
- ۱۹- مدار ۲-۸۴ مربوط به راهاندازی کدام لامپ است؟
- 
- شکل ۲-۸۴
- الف) سدیم جایگزین ب) جیوه‌ای مستقیم ج) جیوه‌ای د) متال هالید
- ۲۰- در راهاندازی کدام لامپ باید از سیم با عایقی خوب استفاده شود؟
 الف) سدیم ب) جیوه‌ای ج) هالوژن د) نئون
- ۲۱- برای روشن کردن لامپ نئون به ازای هر متر طول لوله شیشه‌ای چند ولت لازم است؟

- الف) ۵۰۰ الی ۶۰۰ ولت ب) ۴۰۰ الی ۳۰۰ ولت ج) ۲۰۰ الی ۳۰۰ ولت د) هیچ کدام
- ۲۲- رنگ لامپ نئون بدون وجود ماده اضافی و پوشش جداره داخلی آن چه رنگی خواهد بود؟
د) زرد ج) سبز ب) آبی الف) قرمز
- ۲۳- ایجاد رنگ‌های مختلف در لامپ نئون به غیر از قرمز به دلیل وجود چه گازی در لوله لامپ است؟
د) هالوژن ج) گزnon ب) کریپتون الف) آرگون



لغات تخصصی و کاربردی فصل:

Compact Fluorescent Lamp	لامپ فلورسنت فشرده
Infra red	اشعة مادون قرمز
Ultra Violet	اشعة ماورأ بنفس
Transformator	ترانسفورماتور
Ignitor	ایگناتور
Projector	نورافکن
Reflector	منعكس کننده
Box junction	جعبه اتصالات
Lighting	روشنایی

Lamp	لامپ
Halogen	هالوژن
Sodium	سدیم
Mercury	جیوه
Metal Halid	متال هالید
Neon	نئون
High Pressure	پر فشار
temprature	درجة حرارت
outdoor	محیط خارجی



سایت های مفید برای این فصل:

www.osram.com	شرکت اسرام- سازنده لامپ
www.phillips.com	شرکت فیلیپس- سازنده لامپ
www.mazinoor.com	شرکت مازی نور- سازنده چراغ
www.scdirect.co.uk	یک نمونه شرکت لامپ سازی

