

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طراحی سیم‌کشی و ماشین‌های الکتریکی

رشته الکترونیک و مخابرات دریایی

گروه برق و رایانه

شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه یازدهم دوره دوم متوسطه

۱۳۹۶



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



طراحی سیم کشی و ماشین های الکتریکی - ۲۱۱۲۸۳

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار دانش

افشار بهمنی، محمد رضا پالوج، مصطفی ربيعي، علی سليمان اوغلی، محمدعلى علی نژاد، ايمان

کفашان، علی حسين كوليوند، علي رضا محسنيان، عباس محمدی، غلام رضا ناطقیان (اعضای

شورای برنامه‌ریزی) محمد رضا پالوج، مصطفی ربيعي، علی سليمان اوغلی، محمدعلى علی نژاد،

ابیان کفашان، عباس محمدی (اعضای گروه تألیف)

ادارة کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

سید مرتضی میرم吉دی (رسم فنی) رحیم الله وردی پور (صفحه آرا)

تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۹۱۱۶۱-۸۸۸۳، دورنگار: ۰۹۲۶۰-۸۸۳۰، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وبگاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران: تهران- کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان

۶۱ (دارویخش) تلفن: ۰۹۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار: ۰۹۱۶۰-۴۴۹۸۵۱۶۰

صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹

شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ اول ۱۳۹۶

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی و تأثیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تأثیف:

مدیریت آماده سازی هنری:

شناسه افزوده آماده سازی:


نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هر گونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

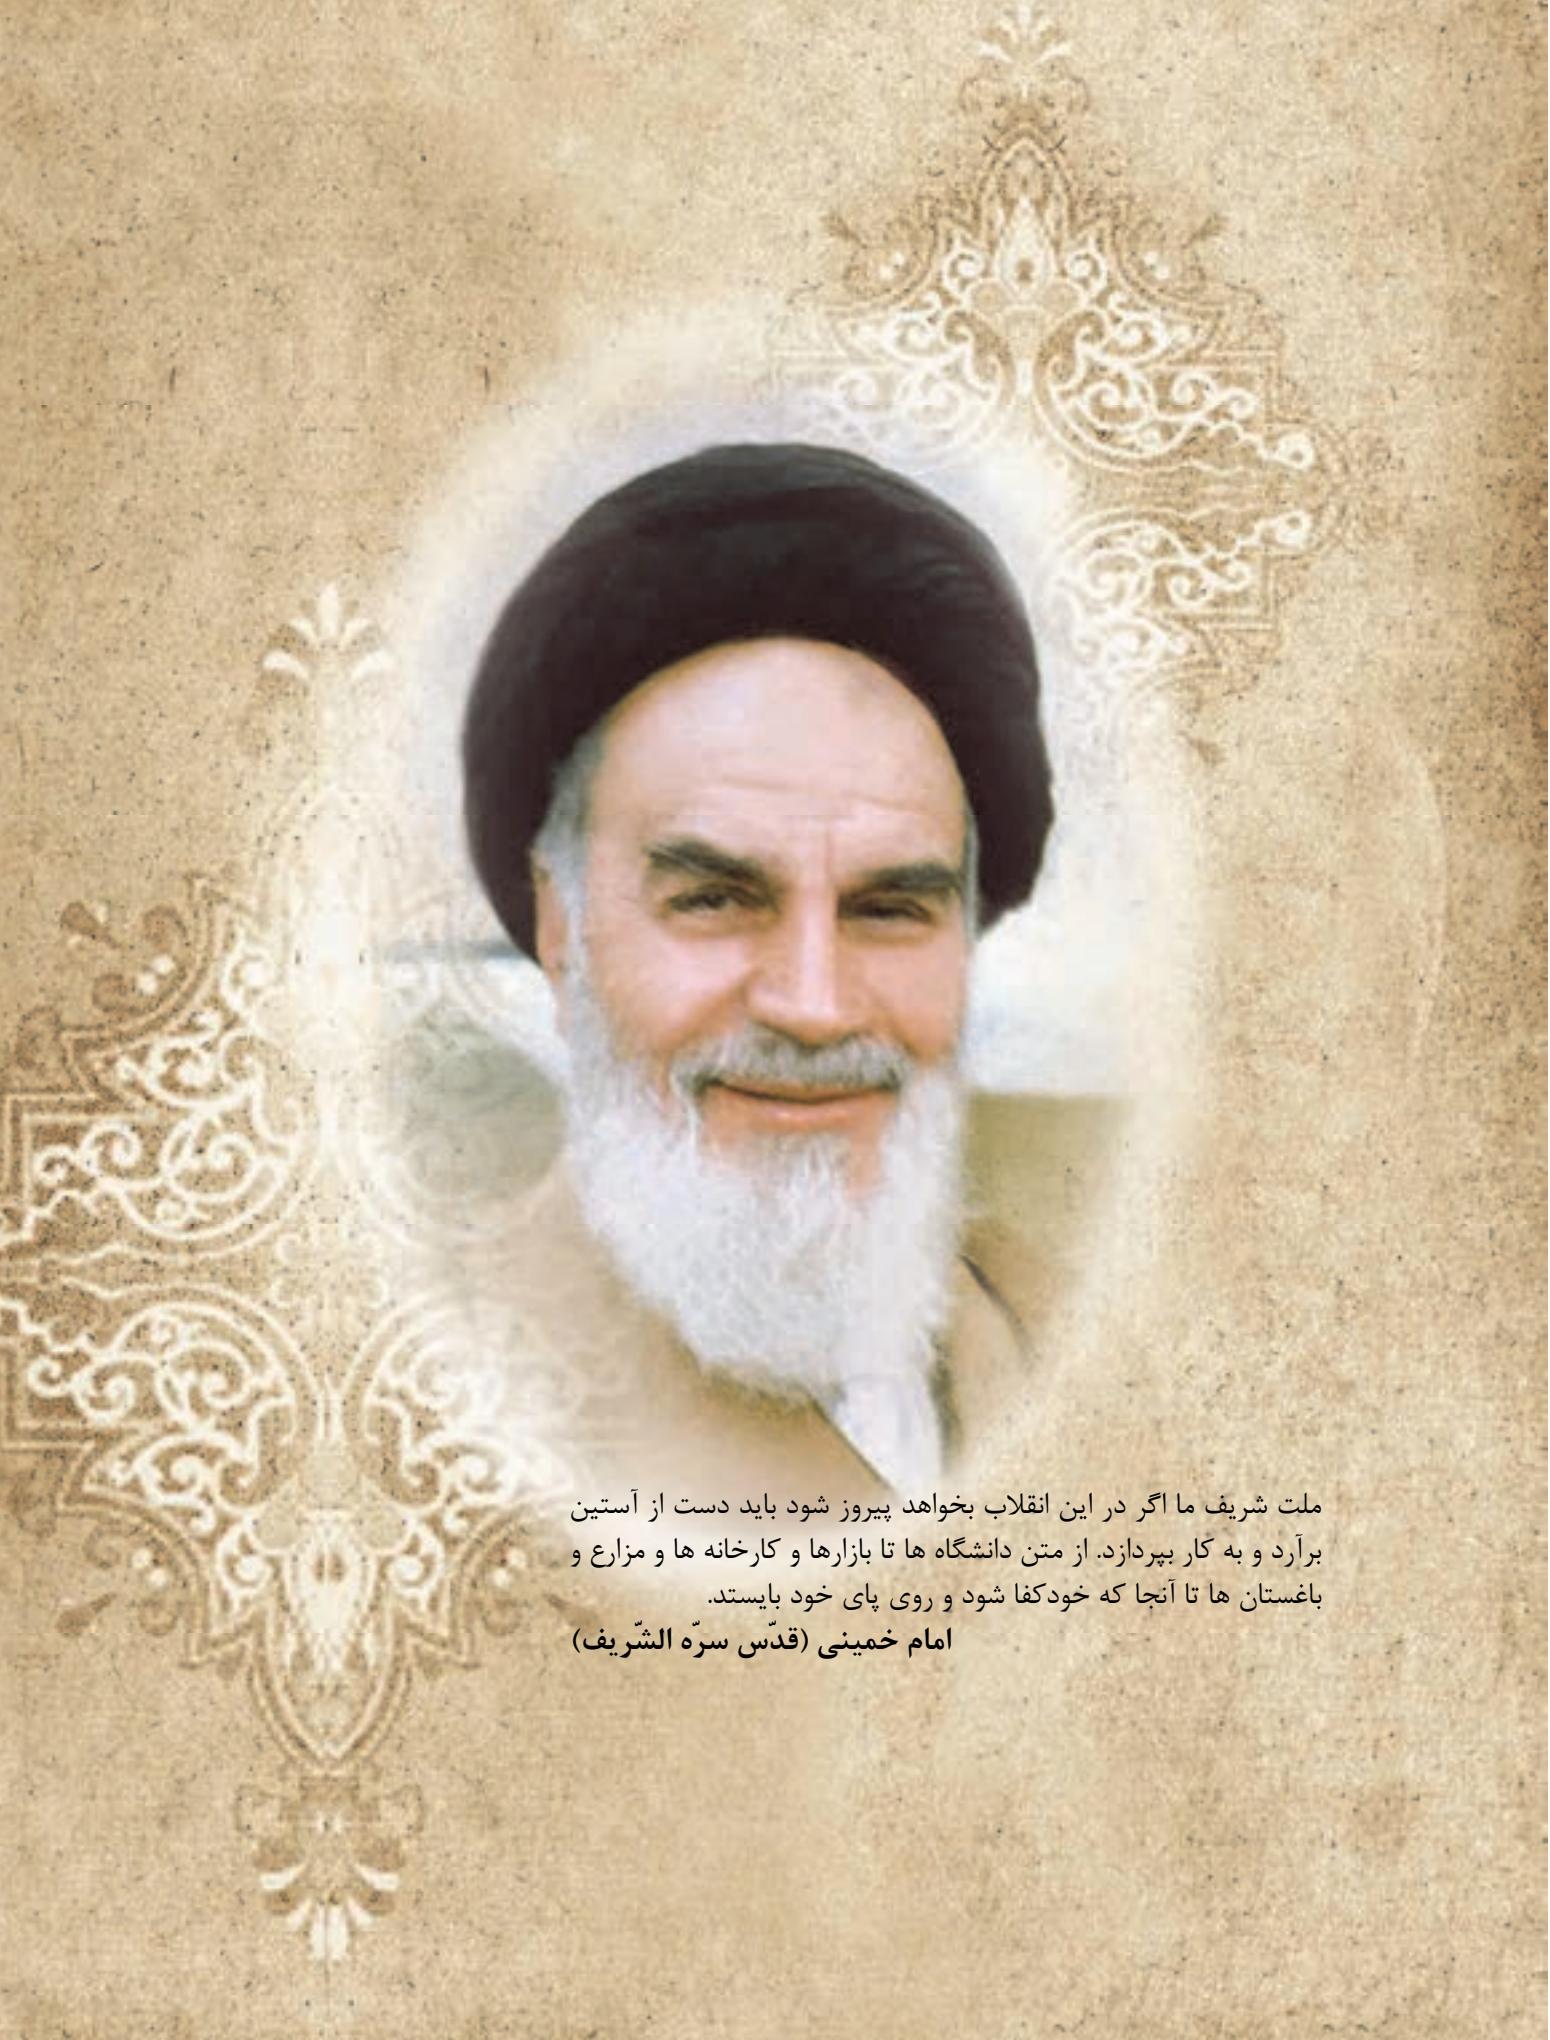

ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه ها تا بازارها و کارخانه ها و مزارع و
باغستان ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.
امام خمینی (قدس سرّه الشّریف)

فهرست

۱	پودمان ۱: سیم و سیم‌کشی
۲	واحد یادگیری ۱: سیم و سیم‌کشی
۵۴	ارزشیابی شایستگی سیم و سیم‌کشی
۵۵	پودمان ۲: ماشین‌های الکتریکی
۵۶	واحد یادگیری ۲: ماشین‌های الکتریکی
۱۰۲	ارزشیابی شایستگی ماشین‌های الکتریکی
۱۰۳	پودمان ۳: کاربری اجزای شبکه‌های سه‌فاز
۱۰۴	واحد یادگیری ۳: کاربری اجزای شبکه‌های سه‌فاز
۱۵۵	ارزشیابی شایستگی کاربری اجزای شبکه‌های سه‌فاز
۱۵۷	پودمان ۴: راهاندازی موتورهای الکتریکی سه‌فاز
۱۵۸	واحد یادگیری ۴: راهاندازی موتورهای الکتریکی سه‌فاز
۱۹۸	ارزشیابی شایستگی راهاندازی موتورهای الکتریکی سه‌فاز
۱۹۹	پودمان ۵: سیستم‌های برق شناور
۲۰۰	واحد یادگیری ۵: سیستم‌های برق شناور
۲۵۲	ارزشیابی شایستگی سیستم‌های برق شناور

سخنی با هنرجویان عزیز

بهنام خدا

شرايط در حال تغيير دنياى کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوريها و تحقق توسعه پايدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسي و محتواي کتاب‌های درسي را در ادامه تغييرات پايه‌های قبلی بر اساس نياز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسلامي ايران در نظام جديد آموزشي بازطراحی و تاليف كنيم. مهم‌ترین تغيير در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابي مبتنی بر شايستگي است. شايستگي، توانابي انجام کار واقعی بطور استاندارد و درست تعريف شده است. توانابي شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصيلي - حرفه اى شما، چهار دسته شايستگي در نظر گرفته است:

- ۱- شايستگي های فني برای جذب در بازار کار مانند توانابي سيم‌كشی ساختمان و کار بر روی شناور
- ۲- شايستگي های غير فني برای پيشروفت و موفقیت در آينده مانند نوآوري و مصرف بهینه
- ۳- شايستگي های فناوري اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
- ۴- شايستگي های مربوط به يادگيري مادام‌العمر مانند كسب اطلاعات از منابع ديگر

بر اين اساس دفتر تاليف کتاب‌های درسي فني و حرفه‌اي و کارداش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ريزی درسي فني و حرفه‌اي و خبرگان دنياى کار مجموعه استناد برنامه درسي رشته‌های شاخه فني و حرفه‌اي را تدوين نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تاليف کتاب‌های درسي هر رشته است.

اين درس، چهارمين درس شايستگي های فني و کارگاهي است که ويزه رشته الکترونيک و مخابرات دريابي در پايه ۱۱ تاليف شده است. كسب شايستگي های اين کتاب برای موفقیت آينده شغلی و حرفه‌اي شما بسیار ضروري است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شايستگي های آموزش داده شده در اين کتاب را كسب و در فرآيند ارزشیابي به اثبات رساني.

كتاب درسي طراحی سيم‌كشی و ماشین‌های الکترونیکی شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای يك یا چند واحد يادگيري است و هر واحد يادگيري از چند مرحله‌کاري تشکيل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از يادگيري هر پودمان می‌توانيد شايستگي های مربوط به آن را كسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد. در صورت احراز نشدن شايستگي پس ارزشیابی اول، فرصت جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصيلي وجود دارد. کارنامه شما در اين درس شامل ۵ پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شايستگي برای هر پودمان خواهد بود و اگر در يكی از پودمان‌ها نمره قبولی را كسب نکردید، تنها در همان پودمان لازم است مورد ارزشیابي قرار گيريد و پودمان‌های قبول شده در مرحله اول ارزشیابي مورد تاييد و لازم به ارزشیابي مجدد نمی‌باشد. همچنین اين درس دارای ضريب ۸ است و در معدل كل شما بسیار تاثيرگذار است.

همچنین علاوه بر کتاب درسي شما امكان استفاده از ساير اجزاء بسته آموزشي که برای شما طراحی و تاليف شده است، وجود دارد. يكی از اين اجزاie بسته آموزشي کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسي ياد استفاده نمایيد. کتاب همراه خود را می‌توانيد هنگام آزمون و فرایند ارزشیابي نيز همراه داشته باشيد. ساير اجزاie بسته آموزشي ديگر نيز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعيه به وب‌گاه رشته خود با نشانی www.tvoccd.mediu.ir می‌توانيد از عنوانين آن مطلع شويد.

فعالیت‌های يادگيري در ارتباط با شايستگي های غيرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌اي، حفاظت از محیط زیست و شايستگي های يادگيري مادام‌العمر و فناوري اطلاعات و ارتباطات همراه با شايستگي های فني طراحی و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایيد اين شايستگي ها را در کنار شايستگي های فني آموزش ببینيد، تجربه کنيد و آنها را در انجام فعالیت‌های يادگيري به کار گيريد.

رعايت نکات ايمني، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصيه‌های هنرآموز محترمنان در خصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدي بگيريد.

اميدهاريم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدايت هنرآموزان گرامي، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پيشروفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثری شايسته جوانان برومند میهن اسلامي برداشته شود.

دفتر تاليف کتاب‌های درسي فني و حرفه‌اي و کارداش

سخنی با هنرآموزان گرامی

بهنام خدا

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه‌درسی رشته الکترونیک و مخابرات دریایی طراحی و بر اساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای پایه‌یازدهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌باشد برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت‌یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای و مباحث زیست محیطی است. این کتاب جزئی از سنته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزاء بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرمافزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنمای و پاسخ فعالیت‌های یادگیری و تمرین‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. لازم به یادآوری است، کارنامه صادر شده در سال تحصیلی قبل بر اساس نمره ۵ پودمان بوده است. در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابی پودمان‌ها و شایستگی‌ها، می‌باشد به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مراجعه گردد. رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگی‌های غیر فنی و مراحل کلیدی بر اساس استاندارد از ملزمات کسب شایستگی می‌باشد. همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب ۸ در معدل کل محاسبه می‌شود و دارای تاثیر زیادی است.

کتاب شامل پودمان‌های ذیل است:

پودمان اول: با عنوان "سیم و سیم‌کشی" که ابتدا با مفهوم سیم و کابل و سپس ابزارهای مورد نیاز برای سیم‌کشی اشاره شده است و در ادامه به چگونگی خواندن پلان‌ها و طراحی سیم کشی پرداخته می‌شود.

پودمان دوم: عنوان "ماشین‌های الکتریکی" دارد، که در آن انواع مولدها و موتورها و کاربرد و ویژگی‌های هر یک از آنها آموزش داده شده است و در ادامه به چگونگی خواندن پلاک انواع موتورها پرداخته می‌شود.

پودمان سوم: دارای عنوان "کاربری اجزای شبکه‌های سه فاز" است. در این پودمان اجزای شبکه‌های توزیع شرح داده شده و در ادامه برخی از این اجزا را می‌تواند فعال نموده و راهاندازی نمایند.

پودمان چهارم: "راهاندازی موتورهای الکتریکی سه فاز" نام دارد. ابتدا راهاندازی و کنترل موتورهای سه فاز توسط کنترلورها آموزش داده می‌شود سپس به کنترل کننده‌های منطقی PLC پرداخته می‌شود.

پودمان پنجم: با عنوان "سیستم‌های برق شناور" می‌باشد که در آن هنرجویان ابتدا با سیستم برق یک شناور آشنا شده و در ادامه روش‌های نگهداری و تعمیرات تجهیزات شناوری به آنها آموزش داده می‌شود.

نظر به اینکه یکی از شایستگی‌های مهم یادگیری مادام‌العمر است و کسب اطلاعات به زبان انگلیسی نیز یکی از شیوه‌های کمک به این موضوع است، در برخی از تصاویر و محتواهای این کتاب، واژگان انگلیسی به کار گرفته شده است. از هنرجویان بخواهید با کمک سایر تصاویر و جستجو در فرهنگ‌های لغت، معانی فارسی آن را در کار کلمه مورد نظر درج کنند.

امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق گردد.

پودمان ۱

سیم و سیم‌کشی



واحد یادگیری ۱

سیم و سیم‌کشی

آیا قابه‌حال پی برده‌اید

- انتخاب سیم و کابل برای سیم‌کشی برق شناور در مدارهای مختلف چگونه صورت می‌گیرد؟
- سیم مفتولی با سیم افشاران چه تفاوتی دارد؟
- اتصال سیم‌ها و کابل‌ها به یکدیگر چگونه انجام می‌شود؟
- استفادهٔ صحیح از ابزار در کیفیت سیم‌کشی شناورها چه اندازه مؤثر است؟
- نصب تجهیزات سیم‌کشی چگونه انجام می‌شود؟
- طراحی مدارهای الکتریکی چگونه انجام می‌شود؟
- نقشه‌خوانی از روی یک پلان به چه صورت انجام می‌شود؟
- پلان روشنایی شناور و ساختمان چه کمکی به برق کار می‌کند؟

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود انواع سیم و کابل برای سیم‌کشی و کابل‌کشی و انواع اتصال‌های مختلف سر سیم و کابل‌شو را تشخیص دهند. همچنین طراحی و نصب انواع کلیدها، پریزها و مدارهای روشنایی را انجام دهند و در پایان علاوه بر تشخیص اجزای نقشه، قادر خواهند بود نقشه قسمت‌های مختلف پلان یک واحد مسکونی و یک شناور را بخوانند.

برای تأمین برق مصارف داخلی سیستم‌های تهویه هوا، هوکش‌ها، هوادهنده‌ها، سردخانه‌ها، یخچال‌ها و سایر خدمات زیستی در شناورها به نیروی برق زیادی نیاز است که از طریق مولدهای برق تأمین می‌شود. این انتقال انرژی الکتریکی از محل تولید تا محل تحويل به «صرف کننده» به کمک «شبکه الکتریکی» صورت می‌گیرد. شبکه‌های الکتریکی، انرژی الکتریکی را توسط «هادی الکتریکی» انتقال می‌دهند. بنابراین هادی‌های الکتریکی باید رسانای الکتریکی باشند. هادی‌ها به دو صورت روکش دار و بدون روکش در شبکه الکتریکی استفاده می‌شوند. روکش نقش «عایق الکتریکی» را ایفا می‌کند تا از برق گرفتگی جلوگیری نماید. در هادی‌های بدون روکش، هوا نقش عایق را دارد. هادی‌ها از طریق سطح مقطع از یکدیگر تمایز داده می‌شوند. به هادی‌های روکش دار تا سطح مقطع 10 mm^2 و بدون روکش از مقطع 10 mm^2 تا 120 mm^2 «سیم» گفته می‌شود. شکل ۱ به طور کلی فرایند ارتباط الکتریکی در شبکه‌های الکتریکی توسط سیم را «سیم کشی» گویند.



شکل ۱ - سیم

بررسی سیم و کابل

سیم در سیم کشی ساختمان و شناورها ارتباط الکتریکی بین تجهیزات الکتریکی را برقرار می‌سازد. انتخاب سیم مطابق استاندارد و جداول مربوط می‌باشد. سیم‌ها در انواع مختلف مفتولی، افشار و رشته‌ای می‌باشند که شرح و کاربرد آنها در جدول ۱ بیان شده است.

جدول ۱- انواع سیم‌ها

ردیف	نوع سیم	شرح و کاربرد	تصویر
۱	سیم مفتولی	سیم مفتولی از یک رشته هادی از جنس مس با مقاطع ۵/۰، ۱/۱، ۲/۵، ۴، ۶ و ۱۰ میلی‌متر مربع تولید می‌شود. جنس روکش هادی از مواد عایق PVC با رنگ‌های مختلف می‌باشد. از سیم‌های مفتولی در سیم‌کشی ساختمان استفاده می‌شود و به کارگیری آنها در لوله‌های برقی و زیرگچ مجاز است. سیم‌های مفتولی تحت عنوان «سیم‌های نصب ثابت» شناسایی می‌شوند و با حرف NYA مشخص می‌شوند.	
۲	سیم افشار	سیم افشار از به هم تابیدن نامنظم چندین تار مسی تولید می‌شود لذا از انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به سیم مفتولی برخوردار است. سطح مقطع هادی و رنگ روکش سیم‌های افشار مشابه سیم مفتولی است. در صورت استفاده از سیم افشار نصب سرسیم الزامی است. هم‌چنین در محل‌هایی که مجموع زوایای مسیر سیم‌کشی بیش از ۳۶۰ درجه باشد با کسب اجازه از ناظر برق ساختمان استفاده از سیم افشار مجاز است. سیم‌های افشار با حرف NYAF مشخص می‌شوند.	
۳	سیم رشته‌ای	سیم‌های رشته‌ای از به هم تابیدن منظم چندین رشته مسی بدون روکش تولید می‌شوند. از سیم رشته‌ای برای توزیع انرژی الکتریکی در خطوط هوایی و زمین حفاظتی (ارت) در سیم‌کشی ساختمان استفاده می‌شود و سطح مقطع آنها بیش از ۱۰ mm ^۲ می‌باشد. مثلاً برای سیستم اتصال زمین از سیم رشته‌ای ۲۵ mm ^۲ یا ۳۵ mm ^۲ استفاده می‌شود.	

تحقیق کنید

در مورد تفاوت کاربردی سیم‌های مفتولی و افشار تحقیق کنید.



تعیین سطح مقطع سیم

در طراحی سیم کشی برق ساختمان و شناور نیاز به انتخاب سیم با سطح مقطع مشخصی می باشد. هر سیم با سطح مقطع مشخص، قادر به انتقال جریان معینی است که اگر جریان سیم از آن تجاوز کند سبب تلفات انرژی الکتریکی، کوتاهی عمر سیم و یا سوختن آن می شود. لذا در انتخاب سطح مقطع سیم سه اصل زیر را باید در نظر گرفت:

الف) جریان از حد مجاز جریان سیم بیشتر نشود.

ب) افزایش ولتاژ از حد مجاز بیشتر نشود.

پ) محاسبات اقتصادی درمورد سطح مقطع انتخابی از نظر افت توان انجام شود.
حداکثر جریان مجاز سیم بر اساس سطح مقطع و محل استفاده در جدول ۲ آمده است.

جدول ۲- حداکثر جریان مجاز سیم های استاندارد شده مسی

شدت جریان مجاز سیم بر حسب آمپر			مقطع سیم به میلی متر مربع
سیم های هوایی	کابل های روکار	سیم های با عایق تا حداکثر ^۳ سیم در هر لوله	
۱۰	۶	۴	۰/۷۵
۱۵	۱۰	۶	۱
۲۰	۱۵	۱۰	۱/۵
۲۵	۲۰	۱۵	۲/۵
۳۵	۲۵	۲۰	۴
۵۰	۳۵	۲۵	۶
۶۰	۵۰	۳۵	۱۰
۸۰	۶۰	۵۰	۱۶
۱۰۰	۸۰	۶۰	۲۵
۱۲۵	۱۰۰	۸۰	۳۵
۱۶۰	۱۲۵	۱۰۰	۵۰
۲۰۰	۱۶۰	-	۷۰
۲۲۵	۲۰۰	-	۹۵
۲۶۰	۲۲۵	-	۱۲۰
۳۰۰	۲۶۰	-	۱۵۰
۳۵۰	۳۰۰	-	۱۸۵
۴۳۰	۳۵۰	-	۲۴۰
۵۰۰	۴۳۰	-	۳۰۰

به طور کلی شرکت‌های تولید کننده به منظور انتخاب سیم یا کابل بدون محاسبه با توجه به جریان و طول سیم جدول ۳ را پیشنهاد می‌دهند. ولی انتخاب دقیق‌تر نیاز به محاسبات و دلالت عوامل محیطی دارد.

جدول ۳- ارتباط سطح مقطع، طول و جریان سیم بر حسب آمپر

طول سیم (m)	۱۰	۵۰	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۲۵۰	۳۰۰	۳۵۰	۴۰۰	۴۵۰	۵۰۰	۶۰۰	۷۰۰	۸۰۰	۹۰۰	۱۰۰۰
شماره سیم (mm ²)																
۱/۵	۲۷	۱۵	۷	۵												
۲/۵	۳۶	۲۵	۱۲	۸	۶											
۴	۴۶	۴۰	۲۰	۱۳	۱۰	۸	۶									
۶	۵۸	۵۸	۳۰	۲۰	۱۵	۱۲	۱۰	۸	۷	۶/۵	۶	۵				
۱۰	۷۷	۷۷	۵۰	۳۳	۲۵	۲۰	۱۶	۱۴	۱۲	۱۱	۱۰	۸	۷	۶	۵	۵
۱۶	۱۰۰	۱۰۰	۸۰	۵۳	۴۰	۳۲	۲۶	۲۲	۲۰	۱۷	۱۶	۱۳	۱۱	۱۰	۸	۸
۲۵	۱۳۰	۱۳۰	۱۲۵	۸۳	۶۲	۵۰	۴۱	۳۵	۳۱	۲۷	۲۵	۲۰	۱۷	۱۵	۱۳	۱۲
۳۵	۱۵۵	۱۵۵	۱۵۵	۱۱۵	۸۶	۶۹	۵۷	۴۹	۴۳	۳۸	۳۴	۲۸	۲۴	۲۱	۱۸	۱۷
۵۰	۱۸۵	۱۸۵	۱۸۵	۱۵۶	۱۱۷	۹۳	۷۸	۶۶	۵۸	۵۲	۴۶	۳۸	۳۲	۲۸	۲۵	۲۳
۷۰	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰	۲۲۲	۱۶۶	۱۳۳	۱۱۱	۹۵	۸۳	۷۴	۶۶	۵۵	۴۷	۴۱	۳۶	۳۳
۹۵	۲۷۵	۲۷۵	۲۷۵	۲۷۵	۲۲۵	۱۸۰	۱۵۰	۱۲۹	۱۱۲	۱۰۰	۹۰	۷۵	۶۴	۵۶	۵۰	۴۵
۱۲۰	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	۳۱۵	۲۷۸	۲۲۲	۱۸۵	۱۵۹	۱۳۹	۱۲۳	۱۱۱	۹۲	۸۹	۶۹	۶۷	۵۵
۱۵۰	۳۵۵	۳۵۵	۳۵۵	۳۵۵	۳۳۰	۲۶۴	۲۲۰	۱۸۹	۱۶۵	۱۴۷	۱۳۲	۱۱۰	۹۴	۸۲	۷۳	۶۶
۱۸۵	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	۳۹۳	۳۱۴	۲۶۷	۲۲۴	۱۹۶	۱۷۴	۱۵۷	۱۳۱	۱۱۲	۹۸	۸۷	۷۸
۲۴۰	۴۶۵	۴۶۵	۴۶۵	۴۶۵	۴۳۷	۳۴۹	۲۹۱	۲۴۹	۲۱۸	۱۹۴	۱۷۴	۱۴۵	۱۲۴	۱۰۹	۹۷	۸۷
۳۰۰	۵۵۰	۵۵۰	۵۵۰	۵۵۰	۴۹۶	۳۹۷	۳۳۱	۲۸۳	۲۴۸	۲۳۰	۱۹۸	۱۶۵	۱۴۱	۱۲۴	۱۱۰	۹۹

با توجه به جدول ۳، سیم با سطح مقطع ۱۰ mm² به طول ۱۵۰ m حداکثر جریان ۳۳A را از خود عبور می‌دهد.



با توجه به جدول ۳ سیم با سطح مقطع 25 mm^2 به طول 200 m حداکثر چه جریانی را از خود عبور می‌دهد؟

رنگ عایق سیم

برای جلوگیری از بروز اشتباه به هنگام سیم‌کشی و عیب‌یابی مطابق استاندارد رنگ عایق سیم‌ها به صورت زیر انتخاب می‌شود.

فاز اول: رنگ قرمز


فاز دوم: رنگ زرد

فاز سوم: رنگ سیاه

نول: رنگ آبی کمرنگ

برگشت: ترجیحاً رنگ فاز مربوط، با خط سفید و در صورت عدم امکان، رنگ خاکستری

زمین: رنگ زرد با خط سبز (شکل ۲).

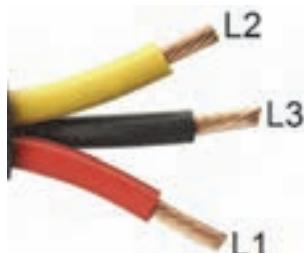

سیم زمینی



سیم معمولی

شکل ۲ - رنگ عایق سیم

در کارگاه به صورت گروه به گروه انواع سیم‌ها را از نظر سطح مقطع، رنگ و نوع سیم (مفتولی، افشار و رشته‌ای) شناسایی کنید.



کابل (Cable)

به هادی‌های روکش‌دار با مقطع بیش از 10 mm^2 «کابل» گویند. کابل یک یا چند هادی (تک یا چند رشته‌ای) است به طوری که هر هادی به وسیله‌ای عایق از هادی دیگر جدا می‌شود و مجموعه هادی‌ها در داخل یک یا چند پوشش اضافی از موادی با جنس‌های مختلف قرار می‌گیرد. کابل‌های شناور باید شرایط محیطی کاملاً متنوعی را تحمل کنند. برای مثال باید دماهای شدید، رطوبت و درجه شوری محیط را تحمل شوند به طوری که در همه شرایط کاری از دوام، کارایی و ایمنی کافی برخوردار باشند.

تأیید کابل‌ها عموماً شامل تأیید ساختار و ساختمان، اندازه‌گیری مقاومت سیم هادی، آزمون ولتاژ زیاد و آزمایش مقاومت عایق است. کابل کشی در شناور همراه با ملاحظه محافظت از آتش‌سوزی و انفجار، جلوگیری از صدمات مکانیکی و قابلیت دسترسی به کابل می‌باشد. کابل‌ها ممکن است به صورت تکی یا گروهی کشیده شوند. برای کابل‌کشی از تجهیزات متعددی مانند ترانک، سینی، لوله و برای محکم کردن کابل و کابل‌کشی از وسایل محکم کردن مانند گیره، بست حایل و پایه استفاده می‌شود.

ظرفیت ولتاژ کابل‌های برق شناور، طبق استانداردهای دریابی از جمله IEC92-350 به ترتیب از ۱۱۰ تا ۲۵۰ ولت و از ۳۸۰ تا ۱۰۰۰ ولت می‌باشد. شکل ۳ شکل ظاهری یک کابل را نشان می‌دهد.



شکل ۳- شکل ظاهری کابل

ساختمان کابل

ساختمان کابل‌ها با توجه نوع کاربرد، مقدار و نوع جریان و ولتاژ، تعداد هادی، محل و نوع نصب و موارد دیگر با هم متفاوت می‌باشند اما به طور کلی همه کابل‌ها از دو قسمت اصلی هادی و عایق تشکیل شده‌اند ولی در بعضی مواقع تنها هادی و عایق برای یک کابل مناسب کافی نبوده و از غلاف (زره) و شیلد جهت محافظت بیشتر استفاده می‌کنند. تقسیم بندی کابل‌ها براساس جنس، شکل، سطح مقطع و تعداد هادی‌ها، عایق، ولتاژ و نوع نصبشان متفاوت می‌باشند. شکل ۴ ساختمان یک کابل را نشان می‌دهد.



شکل ۴- ساختمان کابل

هادی کابل



جنس هادی‌ها معمولاً از مس تقریباً خالص که انعطاف قابل قبولی دارد و یا از آلمینیوم یا آلیاژهای مخصوص آن می‌باشد. هادی‌ها باید از نظر استحکام مکانیکی و هدايت الکتریکی مناسب باشند و معمولاً دارای سطح مقطع گرد و در دو نوع مفتولی و رشته‌ای استفاده می‌شوند. کابل‌های رشته‌ای با مقطع گرد را با حروف rm و کابل‌های مفتولی با مقطع گرد را با حروف re نشان می‌دهند.

شکل ۵- شکل ظاهری هادی

عایق کابل‌ها

هادی‌ها برای جلوگیری از اتصال کوتاه به یکدیگر در کابل‌های چند رشته‌ای و جلوگیری از اتصال کوتاه بین هادی‌ها و زمین و محیط اطراف، به موادی به عنوان عایق الکتریکی نیاز دارند. استفاده از عایق دور یک هادی

جهت جدایی بین هادی‌ها به کار می‌رود. بیشتر عایق‌های کابل را پلیمر و بعضاً کاغذ آغشته به روغن تشکیل می‌دهد. جنس و تعداد لایه‌ها را با توجه به نوع کابل و کاربرد آن انتخاب می‌کنند. برای محافظت در مقابل نیروهای فیزیکی و آسیب‌های شیمیایی، یک پوشش خارجی یک لایه و یا چند لایه روی عایق و هادی قرار می‌گیرد. در شکل ۶ عایق‌های یک کابل را مشاهده می‌کنید



شکل ۶- رنگ عایق کابل‌ها

برای جلوگیری از اشتباہ و تشخیص سیم کابل‌ها از یکدیگر، عایق سیم‌های هادی را در رنگ‌های مختلف انتخاب می‌کنند که با توجه به تعداد هادی‌ها در داخل کابل و استاندارد ساخت کابل متفاوت می‌باشد.

غلاف (زره) کابل‌ها

گاهی اوقات، کابل‌ها تحت فشارهای زیاد مکانیکی و یا عوامل محیطی قرار می‌گیرند و هادی‌های عایق‌دار یا فیبرهای نوری آن‌ها، به دلیل عدم حفاظت کافی از بین می‌روند، برای جلوگیری از این مشکل غلافی که معمولاً از جنس فلز (مس، سرب، فولاد روی اندود و آلومینیوم)، کاغذ و مواد پلاستیکی به ویژه PVC است، به صورت

یکنواخت بر روی کابل کشیده می‌شود تا با جلوگیری از فشار مکانیکی و عوامل جوی، عمر مفید و ایمنی آن را تضمین کند (شکل ۷).



شکل ۷

به چند نمونه از غلاف در جدول ۴ اشاره می‌شود.

جدول ۴- انواع غلاف

توضیحات	انواع غلاف
غلاف بافته شده یکی از بهترین غلاف‌ها است که از کابل محافظت می‌کند. این غلاف ممکن است بر روی هادی‌ها و یا به‌طور کلی به عنوان پوشش خارجی کابل مورد استفاده قرار گیرد.	غلاف بافته شده
غلاف یکپارچه موج‌دار از نوارهای آلومینیومی ساخته شده است که در امتداد کابل به صورت مارپیچ تابیده می‌شود به‌طوریکه هیچ فاصله‌ای بین نوارها وجود نداشته باشد. این غلاف به صورت یک لوله با لبه‌های دندانه‌دار به دور کابل تابیده شده است و در برابر رطوبت، موادشیمیایی و فشارهای فیزیکی بسیار مقاوم است.	غلاف یکپارچه موج‌دار
غلاف با بافت حصیری شکل، پوشش سختی است که به صورت سیم‌های فلزی (فولاد، آلومینیوم یا برنز) دور کابل بافته شده است. معمولاً این نوع غلاف فلزی به دلیل پایداری عالی در برابر فشارهای زیاد مکانیکی و وزن کمتر آن نسبت به زره‌های دیگر، برای روکش کابل‌های کشتی استفاده می‌شود.	غلاف حصیری
غلاف سربی به دلیل پایداری مناسب در برابر رطوبت در تأسیسات زیرزمینی، کانال‌ها و لوله‌های ویژه عبور کابل به کار می‌رود. همچنین این نوع غلاف در برابر اسیدهای خورنده نیز مقاوم می‌باشد.	غلاف سربی
بیشترین کاربرد غلاف سیمی برای کابل‌های دریایی می‌باشد و دلیل آن پایداری مناسب در برابر فشارهای مکانیکی در بنادر و لنگرگاه‌ها، سنگ‌های تیز و حفاظت در مقابل کوسه می‌باشد. این غلاف از مفتول‌هایی با قطر $0.6-0.0$ mm که به‌طور مارپیچ دور کابل تابیده شده تشکیل شده است و روی آن با نوعی قیر ویژه پوشانده شده که کابل را در برابر خوردگی اسید محافظت می‌کند.	غلاف سیمی

پوشش محافظت (شیلد) کابل

پوشش محافظت (شیلد) کابل‌های الکتریکی، از به وجود آمدن میدان الکتریکی بین یک هادی با هادی‌های دیگر جلوگیری می‌کند و برای کابل‌های روکش‌دار غیرفلزی در مدارهای با ولتاژ بالای ۲ کیلو ولت (کابل‌های تک هادی) و ۵ کیلو ولت (کابل‌های چند هادی)، کابل‌های کنترل و کابل‌های سیگنال‌های صوتی و تصویری به کار می‌رود. شیلد باید از فشار بیش از حد ولتاژ میان هادی‌ها جلوگیری کند و همچنین به عایق چسبیده باشد و در هر شرایطی پایداری خود را حفظ کند. کابل‌های نصب شده در لوله‌های غیرفلزی و فلزی، به تدریج از بین می‌روند که استفاده از شیلد تا حدودی مانع از آن می‌شود. همچنین در سطح کابل‌های بدون روکش به دلیل امکان وجود لایه‌ای نمناک یا پوشیده از دوده، گریس‌ها یا چربی‌ها، احتمال انتقال ولتاژ وجود دارد. برای کابل‌هایی که مستقیماً در زیر زمین و یا در مجراهای و کانال‌های غیرفلزی به کار رفته‌اند، استفاده از پوشش محافظت (شیلد) مفید می‌باشد.

تحقیق کنید



در استفاده از پوشش محافظت به چه نکاتی باید توجه کرد؟

تحقیق کنید



اهداف کاربرد پوشش محافظت در کابل‌ها را بنویسید.

اطلاعات کابل

بر روی بدنه کابل با استفاده از حروف اختصاری و اعداد، اطلاعات کابل را برای مصرف کننده درج می‌کنند. این اطلاعات شامل موارد زیراست:

- ۱- استاندارد ساخت کابل؛
- ۲- جنس هادی؛
- ۳- جنس عایق و غلاف کابل؛
- ۴- تعداد و سطح مقطع رشته‌های کابل؛
- ۵- شکل مقطع و نوع هادی؛
- ۶- حداکثر ولتاژ قابل تحمل عایق کابل.


علائم مشخصه کابل‌ها

در استاندارد ایران همانند کشورهای تولید کننده کابل ساختمان، کابل‌ها با حروف الفبا مشخص می‌شوند. در این روش، حرف اول جنس هادی را مشخص می‌کند. N علامت مس و NA علامت آلومینیوم است. حرف دوم عایق سیم‌ها را مشخص می‌کند. Y علامت پلاستیک و G علامت لاستیک است و در صورتی که حرفی وجود نداشته باشد عایق کاغذی مورد نظر است. قسمت بعد مشخص کننده نوع غلاف است. Y غلاف پلاستیکی، K غلاف سربی و KL غلاف آلومینیومی است. قسمت بعد مشخص کننده نوع زره است. B مشخص کننده سیم‌های فولادی و Gb مشخص کننده سیم فولاد گالوانیزه است. بالاخره قسمت آخر جنس روپوش خارجی را مشخص می‌کند و در آن A مشخص کننده الیاف گیاهی می‌باشد. در جدول ۵ علائم چند کابل ولتاژ ضعیف که در برق‌رسانی مورد استفاده قرار می‌گیرند آمده است.

جدول ۵

ردیف	علام کابل	جنس کابل
۱	NYY	کابل با هادی مس، عایق و غلاف پلاستیک
۲	NAYY	کابل با هادی آلومینیوم، عایق و غلاف پلاستیک
۳	NGG	کابل با هادی مس، عایق و غلاف لاستیک
۴	NAGG	کابل با هادی آلومینیوم، عایق و غلاف لاستیک
۵	NYKB	کابل با هادی مس، عایق پلاستیک، غلاف سرب و زره فولادی
۶	NYYGb	کابل با هادی مس، عایق و غلاف پلاستیک و زره فولادی گالوانیزه
۷	NKBA	کابل با هادی مس، عایق کاغذ، غلاف سرب، زره فولادی و روپوش خارجی الیاف گیاهی

ساختار کلی نوشتگر اطلاعات کابل مطابق شکل ۸ است:

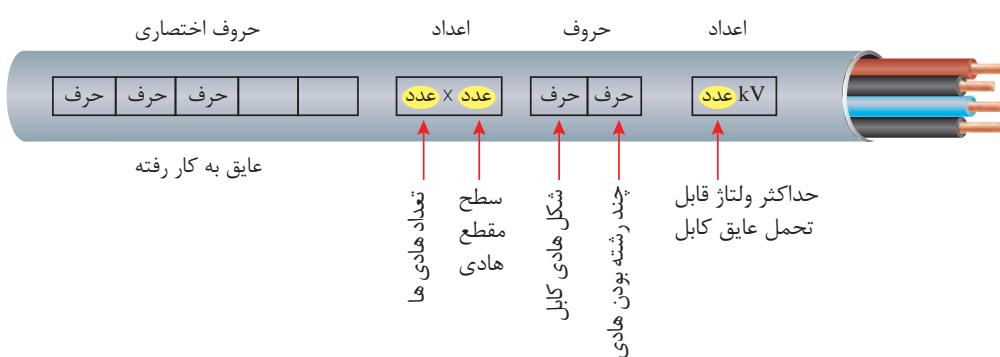

شکل ۸

بر روی کابل نوشته شده است:
NYY ۳×۲۵ mm^۲ + rm ۱ Kv

مشخصات کابل به شرح زیر است:

- NYY: استاندارد کابل VDE است و جنس هادی آن از مس است، جنس عایق و غلاف پلاستیک.
- ۳×۲۵: کابل دارای سه رشته با سطح مقطع ۲۵ میلی‌متر مربع است.
- هادی‌ها دارای مقطع گرد و رشته‌ای می‌باشند.
- ۱: حداقل ولتاژ قابل تحمل عایق کابل ۱ کیلو ولت است.

در جدول ۶ بعضی از کابل‌های استفاده شده در شناورها و دریا بیان شده است.

جدول ۶- کابل‌های استفاده شده در دریا و شناورها

ردیف	نام کابل	توضیحات	شكل کابل‌ها
۱	کابل‌های دریایی	طبقه‌بندی بسیار بزرگی از صنایع کابل‌های خاص را کابل‌های دریایی به خود اختصاص داده‌اند.	
۲	کابل کشتی	کابل‌های کشتی را به نام‌های زیادی می‌شناسند. از جمله Marine Cables، Shipboard Cables، و در بعضی از موارد که کابل‌های دریایی کاربرد نظامی داشته باشند از آنها به نام Navy Cables نیز نام می‌برند.	
۳	کابل فراساحلی	کابل‌های فراساحلی همان‌گونه که از نام آنها مشخص است بر روی سکوهای حفاری یا جهت بهره‌برداری نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرند.	



جدول زیر را کامل کنید.

نام کابل	کاربرد	شكل کابل
کابل زیردریایی	
کابل کفخواب دریا	
کابل فشار متغیر	
کابل غواصی	
کابل شناور در سطح آب	

در جدول ۷ راهنمای کاربردی کابل‌ها با توجه به مکان استفاده در شناور بیان شده است.

جدول ۷- راهنمای کاربردی کابل‌ها با توجه به مکان استفاده در شناور

نوع کابل	مکان استفاده
حداقل از نوع دیر سوز مطابق IEC 332-1	همه کابل‌ها و سیم‌ها در بیرون یا داخل تجهیزات
مطابق IEC332-1 تا خواص دیر سوزی آنها آسیب نبیند.	همه کابل‌ها و سیم‌ها (در صورت استفاده گروهی)
دیرسوز دارای روکش غیرقابل نفوذ در مقابل آب و رطوبت مقاوم در مقابل صدمهٔ مکانیکی اگر زره دارد زره باید دارای پوشش مقاوم در مقابل رطوبت باشد.	سردخانه‌ها
دیرسوز دارای روکش غیرقابل نفوذ	عرشه‌ها و اماكن در معرض هوا
دیرسوز دارای روکش غیرقابل نفوذ اگر عایق کابل از نوع مقاوم در مقابل رطوبت نیست باید از روکش فلزی استفاده شود.	اماكن مرطوب یا خیس مثال: حمام یا توال
دیرسوز دارای روکش غیر قابل نفوذ	موتورخانه‌ها
دیرسوز دارای روکش غیر قابل نفوذ	در اماكنی که بخار آب مایع می‌شود و یا بخارات مضر وجود دارد.
دیرسوز دارای روکش غیر قابل نفوذ و دارای زره	پمپ‌های فن که در زیر آب قرار می‌گیرند.
نسوز	شبکه‌های تشخیص حریق و شبکه‌های اعلان حریق
نسوز	شبکه اضطراری اطفاء حریق
نسوز	شبکه ارتباطات تلفنی اطفای حریق
نسوز	مدارهای کنترل و توقف از راه دور برای مقاصد ایمنی
نسوز	کابل‌هایی که برای بھر بداری و فعالیت تجهیزات در حین عملیات اطفاء حریق به کار می‌روند.
نسوز	کابل‌هایی که پمپ حریق را به تابلوی اضطراری برق متصل می‌کنند.
تا حد امکان در این اماكن کابل کشی نشود. اگر کابل کشی ضروری است کابل‌ها در مقابل مواد موجود در محیط مقاوم بوده و دارای زره باشند اگر کابل‌ها دارای عایق معدنی می‌باشند با روکش مسی یا روکش مناسب پوشش داده شوند.	اماكنی که احتمال بروز انفجار در آنها زیاد است.

تحقیق کنید



تحقیق کنید چه تفاوت هایی بین کابل های مورد استفاده در دریا و خشکی وجود دارد.

فعالیت
کارگاهی



در کارگاه به صورت گروه به گروه مقداری کابل از انبار تحویل گرفته و قسمت های مختلف آن را شناسایی کنید.

ارزشیابی مرحله‌ای

ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره دهی)	نمره
۱	بررسی سیم و کابل	تجهیزات: ابزار و تجهیزات لازم مکان: کلاس و کارگاه	بالاتر از حد انتظار	۱- انواع سیم کشی‌ها را شناسایی کند. ۲- کاربرد انواع سیم‌ها را بداند. ۳- انواع کابل‌ها را شناسایی می‌کند. ۴- قسمت‌های مختلف انواع کابل‌ها را بداند. ۵- کاربرد دریابی کابل‌ها را بداند. ۶- کابل‌های قابل استفاده در قسمت‌های مختلف شناور را بداند. ۷- تفاوت بین کابل‌ها را بداند.	۳
۲	در حد انتظار	تجهیزات: ابزار و تجهیزات لازم مکان: کلاس و کارگاه	بالاتر از حد انتظار	۱- انواع سیم کشی‌ها را شناسایی کند. ۲- انواع کابل‌ها را شناسایی کند. ۳- کاربرد کابل‌های دریابی را بداند. ۴- کابل‌های قابل استفاده در قسمت‌های مختلف شناور را بداند. ۵- تفاوت بین کابل‌ها را بداند.	۲
۳	پایین تر از حد انتظار			۱- انواع سیم‌ها را شناسایی کند. ۲- قسمت‌های مختلف انواع کابل‌ها را بشناسد. ۳- تفاوت بین کابل‌ها را بداند.	۱

ابزار و اتصالات سیم کشی

ابزار سیم کشی برق ساختمان و شناور هر یک کاربرد خاص خود را دارد. با شناسایی و طرز کار آنها می توان به درستی آنها را به کار برد. شرح و کاربرد و تصویر آنها در جدول ۸ نشان داده شده است.

جدول ۸- ابزار سیم کشی

ردیف	نوع ابزار	شرح و کاربرد	تصویر
۱	سیم چین	<p>از سیم چین برای قطع سیم مسی استفاده می شود. سیم چین از دو قسمت فک و دسته تشکیل شده است. فک دارای دو لبه تیز برندۀ از جنس فولاد می باشد. دسته دارای روکش نرم و عایق از جنس PVC با حداقل تحمل ولتاژ ۷۵۰ ولت است. نرمی روکش نیز برای جلوگیری از آسیب رسیدن به کف دست در اثر کار مداوم می باشد.</p>	
۲	سیم لخت کن دستی	<p>از سیم لخت کن برای روکش برداری سیم استفاده می شود و دو مدل دستی و اتوماتیک دارد. سیم لخت کن دستی از سه قسمت فک، دسته و پیچ تنظیم تشکیل شده است. فک دارای دو لبه تیز برندۀ از جنس فولاد برای قطع روکش می باشد. دسته سیم لخت کن دارای روکش نرم و عایق از جنس PVC با حداقل تحمل ولتاژ ۷۵۰ ولت است. با پیچ تنظیم فاصله بین دو لبه فک متناسب با سایز سیم تنظیم می شود تا در هنگام روکش برداری به هادی آسیب نرسد.</p>	
۳	سیم لخت کن اتوماتیک	<p>سیم لخت کن اتوماتیک از دو قسمت فک و دسته تشکیل شده است. فک نیز دارای دو قسمت ثابت و متحرک است. فک ثابت دارای لبه صاف برای نگه داشتن روکش سیم و فک متحرک دارای شیارهایی با لبه تیز متناسب با قطر سیم برای قطع روکش می باشد. دسته دارای روکش نرم و عایق از جنس PVC با حداقل تحمل ولتاژ ۷۵۰ ولت است.</p>	
۴	انبر دست	<p>از انبر دست برای نگه داشتن قطعه کار و قطعه سیم استفاده می شود. انبر دست از دو قسمت فک و دسته تشکیل شده است. فک دارای دو لبه تیز برندۀ و دو لبه پهن آجدار است. از لبه های تیز برای قطع کردن سیم و لبه های آجدار برای نگه داشتن استفاده می شود. دسته دارای روکش نرم و عایق از جنس PVC با حداقل تحمل ولتاژ ۷۵۰ ولت است.</p>	

ردیف	نوع ابزار	شرح و کاربرد	تصویر
۵	دَم باریک	<p>از دم باریک برای نگه داشتن قطعه کار در مکان های باریک و دراز استفاده می شود. دم باریک از دو قسمت فک و دسته تشکیل شده است. فک از دو لبه تیز برنده و دو لبه باریک آجدار تشکیل شده است. از لبه های تیز برای قطع کردن سیم و لبه های آجدار باریک و دراز برای نگه داشتن استفاده می شود. دسته دارای روکش نرم و عایق از جنس PVC با حد اقل تحمل ولتاژ ۷۵۰ ولت است.</p>	
۶	دَم گِرد	<p>از دم گرد برای سؤالی کردن سیم مفتولی جهت بستن سیم زیر پیچ استفاده می شود. دم گرد از دو قسمت فک و دسته تشکیل شده است. فک دارای دو لبه مخروطی شکل می باشد. دسته دارای روکش نرم و عایق از جنس PVC با حد اقل تحمل ولتاژ ۷۵۰ ولت است.</p>	
۷	پیچ گوشته	<p>پیچ گوشته از پر کاربردترین ابزارهای سیم کشی است و انواع مختلفی دارد که دو نوع چهار سو و دو سو بیشترین کاربرد را دارند.</p>	
۸	پرس سَر سیم	<p>پرس سَر سیم برای پرس کردن سر سیم به هادی های افشار سیم استفاده می شود.</p>	
۹	فازمتر	<p>فازمتر وسیله ای است شبیه پیچ گوشته که علاوه بر بازو بسته کردن پیچ ها، به منظور تشخیص سیم فاز از نول نیز به کار می رود.</p>	
۱۰	پیچ گوشته برقی	<p>پیچ گوشته برقی امروزه کاربرد زیادی دارد. این پیچ گوشته دارای یک موتور الکتریکی است که می تواند در دو جهت و با سرعت متغیر کار کند. انرژی الکتریکی لازم برای کار کردن این موتور از طریق باتری های قابل شارژ تأمین می شود.</p>	

سیم و سیم کشی

ردیف	نوع ابزار	شرح و کاربرد	تصویر
۱۱	قیچی کابل بری	برای برش کابل می توانید از قیچی های مخصوص استفاده کنید. این قیچی ها متناسب با قطر کابل ساخته شده اند. تیغه این قیچی ها قابل تعویض یا قابل تیز شدن است. جنس این تیغه ها از فولاد است.	
۱۲	چاقوی کابل بری	چاقوی کابل بری برای بریدن و روکش برداری کابل جهت نصب سر کابل کاربرد دارد. هنگام روکش برداری کابل نباید چاقو را به طرف خود حرکت دهید زیرا ممکن است تیغه چاقو از روکش کابل جدا شده و به بدن شما برخورد کند.	
۱۳	پرس کابل شو	پرس کابل شو برای پرس کردن کابل شو به هادی کابل استفاده می شود.	
۱۴	گلنند	گلنند برای جلوگیری از آسیب رسیدن به غلاف کابل در محل ورود به تابلوهای فلزی برق و تخته کلم موتورهای الکتریکی استفاده می شود.	
۱۵	فرن سیم کشی	برای عبور دادن سیم از داخل لوله از فنر مخصوص سیم کشی استفاده می شود. این فنر از یک نوار باریک فولادی درست شده است که اندازه متدائل فرها ۵ و ۱۰ و ۱۵ متر است.	

در کارگاه ابزارهای سیم کشی موجود در جدول ۸ را تحويل گرفته و قسمت های مختلف آنها را بررسی کنید.

فعالیت
کارگاهی



کار در منزل



تحقیق کنید



اصطلاحات انگلیسی هر یک از ابزارهای سیم کشی موجود در جدول ۸ را به کمک لغت نامه های تخصصی برق و اینترنت بیابید.

احتیاط



هر گز از سیم‌چین برای روکش برداری سیم استفاده نکنید. زیرا معمولاً در این حالت هادی سیم آسیب می‌بیند و سیم و اتصال از نظر الکتریکی و مکانیکی ضعیف می‌شوند. همچنین این وسیله برای گرفتن و چرخاندن اجسام مناسب نیست. اگر با سیم‌چین مفتول‌های فولادی را قطع کنید ممکن است نوک تیز این وسیله آسیب دیده و باعث عملکرد ضعیف آن شود.

ایمنی



استفاده متوالی و نامناسب از ابزارهای دستی باعث مشکلات در مج دست و تنگی کانال اعصاب مج دست می‌شود.

تحقیق کنید



چه تفاوت‌هایی بین پیچ گوشتی‌های ضربه خور با پیچ گوشتی‌های معمولی وجود دارد.

انواع پیچ گوشتی و پیچ‌های متداول در شکل ۹ نشان داده شده است.



شکل ۹- انواع پیچ گوشتی و پیچ‌های متداول

تحقیق کنید



قطع شدن تعدادی از رشته‌های سیم افسان به هنگام روکش برداری غیر معمولی چه عواقبی خواهد داشت؟

در کارگاه، مراحل نصب گلند به کابل و تابلو را انجام دهید.

فعالیت
کارگاهی



کابل شو

از کابل شو برای بستن کابل به زیر پیچ استفاده می‌شود و متناسب با اندازه کابل تولید می‌شود (شکل ۱۰).



شکل ۱۰ - کابل شو

با مراجعه به اینترنت انواع کابل شوها و مورد استفاده هر کدام را بررسی کنید.

تحقیق کنید



در کارگاه، مراحل انجام اتصال کابل شو به کابل و همچنین پرس آن را انجام دهید.

فعالیت
کارگاهی



اتصال سیم‌ها

اتصال سیم‌ها به تجهیزات الکتریکی و یا اتصال آنها به یکدیگر نقش بسیار مهمی در سیم‌کشی برق ساختمان و شناور ایفا می‌کند. این اتصال‌ها باید دو ویژگی داشته باشند:

(الف) هدایت الکتریکی

(ب) استحکام مکانیکی

هدایت الکتریکی خوب باعث می‌شود تا با عبور جریان، محل اتصال گرم نشود و افت ولتاژ به وجود نیاید و استحکام مکانیکی خوب باعث می‌شود اتصال در اثر مرور زمان باز نشود. در جدول ۹ انواع اتصالات بررسی می‌شود.

جدول ۹- انواع اتصالات

	-	سر به سر			
	-	طولی			
	-	انشعابی			
		انشعابی سریع			
	Push on	کشویی			
	Fork	تیغه‌ای			
	Ring	حلقه‌ای			
	Pin	سوزنی			
	Ferrules	بند پوتینی	میله‌ای		
	Blok terminal	بلوک پیچی			
	WAGO	فشاری اهرم	mekanismi		
	Wire nut	کانکتور پیچی			
			کار با هویه		
				لحیمی	
			کار با حوضچه قلع		

سیم و سیم‌کشی

فعالیت
کارگاهی



در کارگاه، اتصال سر به سر، انتهایی، انشعابی و سر سیمی را انجام دهید.

فعالیت
کارگاهی



در کارگاه، مراحل انجام اتصال سر سیم زدن (نوع کشویی، تیغه‌ای و حلقه‌ای) را انجام دهید.

فعالیت
کارگاهی



در کارگاه، مراحل انجام سر سیم (سوزنی و بند پوتینی) را انجام دهید.

فعالیت
کارگاهی



در کارگاه، چگونگی ایجاد دو سیم مفتولی و افshan را با ترمinal بلوك پیچی انجام دهید.

فعالیت
کارگاهی



در کارگاه، چگونگی ایجاد اتصال دو سیم افshan و مفتولی را توسط کانکتورپیچی انجام دهید.

اتصالات لحیمی

لحیمکاری عبارت از اتصال دو یا چند فلز به وسیله یک فلز یا آلیاژ دیگر است. در این فرایند، فلز یا آلیاژ با فلز لحیم‌کننده به نقطه ذوب خود می‌رسد ولی فلزات مورد اتصال ذوب نمی‌شود و لحیم باعث متصل شدن فلزات لحیم شونده به یکدیگر می‌شود. لحیمکاری در دو نوع لحیمکاری نرم (Soldering) و لحیمکاری سخت (Brazing) انجام می‌شود.

لحیمکاری سخت:

عمل لحیمکاری در درجه حرارت‌های بالای 450°C درجه سانتی‌گراد انجام می‌شود. عموماً به این نوع لحیمکاری (جوشکاری) می‌گویند. از انواع جوشکاری می‌توان به قوس الکتریکی و جوش گاز اشاره کرد.

لحیمکاری نرم:

درجه حرارت لحیمکاری بسیار پایین‌تر از نقطه ذوب عناصر مورد لحیمکاری است و عمل لحیمکاری در درجه حرارت پایین‌تر از 450°C درجه سانتی‌گراد انجام می‌شود.

لحیم

(آلیاژ لحیم) که به طور اختصار به آن (لحیم) گفته می‌شود معمولاً آلیاژی مرکب از سرب و قلع است. لحیم بدون سرب هم موجود است. قلع با آب و هوا ترکیب نمی‌شود. به همین جهت پوشش بسیار خوبی برای فلزاتی نظیر مس است و از اکسید شدن آن جلوگیری می‌کند. لحیم به صورت مفتول نازک در قرقره‌های حدود ۲۵۰ گرمی، ۵۰ گرمی یا یک کیلوگرمی تولید می‌شود. قطر مفتول‌های لحیم، مختلف و در حدود کسری از یک تا چندین میلی‌متر است. لحیم را با درصد ترکیب‌های مختلف قلع و سرب نیز می‌سازند(شکل ۱۱).



شکل ۱۱- سیم لحیم

روغن لحیمکاری (روان‌ساز)

برای لحیم کردن دو فلز به یکدیگر لازم است قبل از سطوح اتصال را کاملاً پاک کنید، به طوری که اکسید فلز روی آنها وجود نداشته باشد. از آن جا که اکثر فلزات در درجه حرارت عادی اکسید می‌شوند، همواره لایه بسیار نازکی از اکسید بر سطح آنها وجود دارد، از این‌رو قبل از لحیمکاری سطوح اتصال را توسط مواد پاک کننده تمیز کنید. ماده پاک کننده‌ای که برای پاک کردن این سطوح به کار می‌رود (روغن لحیمکاری) نام دارد(شکل ۱۲).



شکل ۱۲- روغن لحیمکاری

حمام قلع

برای قلع انود سر سیم‌های افسان از حمام قلع استفاده می‌شود. با حمام قلع می‌توان در زمان کمتری تعداد بیشتری سر سیم را قلع انود کرد. حرارت دستگاه حوضجه حمام قلع قابل کنترل و تنظیم است(شکل ۱۳).



شکل ۱۳- حمام قلع

سیم و سیم کشی

طرز کار دستگاه حوضچه قلع را بررسی کنید.

فعالیت
کارگاهی



در کارگاه، قلع انود کردن سرسریمهای مفتولی و افشار را انجام دهید.

فعالیت
کارگاهی



هویه قلمی

از هویه برقی برای تأمین حرارت لازم جهت ذوب کردن لحیم استفاده می‌شود. هویه برقی دارای دو شکل قلمی و تفنگی است. هویه قلمی برای لحیمکاری‌های طولانی مدت و تعداد زیاد قطعات مناسب است(شکل ۱۴).



شکل ۱۴- هویه قلمی

هویه تفنگی برای لحیمکاری‌های کوتاه مدت و تعداد کم قطعات مناسب است(شکل ۱۵).



شکل ۱۵- هویه تفنگی

تحقیق کنید



در مورد طرز کار هویه قلمی و تفنگی تحقیق کنید.

فعالیت
کارگاهی



برای آن که لحیمکاری به خوبی انجام گیرد به چه نکاتی باید توجه کرد؟

فعالیت
کارگاهی



در کارگاه، یک مکعب سیمی به ابعاد $8 \times 8 \times 8$ (سانتی‌متر مکعب) را به کمک لحیمکاری بسازید.

فعالیت
کارگاهی



در کارگاه، ابتدا اتصالات (سربه سر، طولی، انشعابی) را انجام دهید سپس آنها را لحیمکاری کنید.

فعالیت
کارگاهی



در کارگاه لحیمکاری سیم‌های افshan و اتصالات آنها را انجام دهید.

ابتکار موشک دو زمانه با برق



ماجرای هشت سال دفاع مقدس جنبه‌های گوناگون دارد. داستان تلاش مستمر و اندیشه پویا و خلاقانه رزمندگان، اقدامات علمی، مبتکرانه و هوشمندانه آنان را بیان می‌کند. شهید چمران در ابتکاری اولین بار از طریق رهاسازی آب در دشت خوزستان که خاک آن رسی بود و آب را جذب نمی‌کرد، با تلاقي برای نیروهای دشمن درست کرد. با نصب پمپ‌های آب در کنار رود کارون و احداث یک کانال به طول حدود بیست کیلومتر و عرض یک متر در مدتی حدود یک ماه، آب کارون را به طرف تانک‌های دشمن روانه ساخت، به طوری که آنها مجبور شدند چند کیلومتر عقبنشینی کنند و با احداث خاکریز، سدی عظیم مقابل خود بسازند.

شهید مصطفی ابراهیمی مجد



شهید چمران و همراهان ایشان در حال آزمایش موشک

با ابتکار شهید چمران و شهید مصطفی ابراهیمی مجد برای انهدام خاکریزها نیز چاره‌ای اندیشیده شد که مقدمه ساخت موشک‌های پیشرفته‌تر شد. دکتر چمران پیشنهاد ساخت موشک دو مرحله ادا. به طوری که در مرحله اول با سوخت آر پی جی روی آب حرکت کند و داخل خاکریز شود و در مرحله دوم، انفجار حاصل از حجم زیاد مواد منفجره داخل لوله که با تأخیر اتفاق می‌افتد، باعث می‌شود تا جریان آب کانال برای حرکت به سمت تانک‌های زرهی دشمن مسیر خود را پیداکند. موشک پر از TNT روی تخته‌ای شبیه به قایق موتوری نصب می‌شد و نیروی پیش‌رانه از یک الکتروموتور مجهز به پروانه و انرژی الکتریکی مورد نیاز توسط باتری تأمین می‌شد. با برخورد این سامانه به خاکریز، موشک از تخته جدا شده و پس از نفوذ به درون خاکریز منفجر می‌شد.

ارزشیابی مرحله‌ای

ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره دهی)	نمره
۱	ابزار و اتصالات سیم‌کشی	تجهیزات: ابزار و تجهیزات لازم مکان: کلاس و کارگاه	بالاتر از حد انتظار	۱- انواع ابزارهای سیم کشی و کاربرد آنها را بشناسد. ۲- انواع وسایل اتصالات را بشناسد. ۳- به طور کامل بتواند وسایل لحیمکاری را شناسایی کند. ۴- به طور کامل بتواند یک لحیمکاری استاندارد انجام دهد. ۵- انواع اتصالات غیر لحیمی را انجام دهد. ۶- مهارت در سر سیم زدن را داشته باشد. ۷- مهارت در کانکتور پیچی را داشته باشد.	۳
۲	ابزار و اتصالات سیم‌کشی	در حد انتظار	در حد انتظار	۱- انواع ابزارهای سیم کشی و کاربرد آنها را بشناسد. ۲- انواع وسایل اتصالات را بشناسد. ۳- به طور کامل بتواند یک لحیمکاری استاندارد انجام دهد. ۴- انواع اتصالات غیر لحیمی را انجام دهد. ۵- مهارت در کانکتور پیچی را داشته باشد.	۲
۳	ابزار و اتصالات سیم‌کشی	پایین تر از حد انتظار	پایین تر از حد انتظار	۱- انواع ابزارهای سیم کشی و کاربرد آنها را بشناسد. ۲- به طور کامل بتواند وسایل لحیمکاری را شناسایی کند. ۳- انواع اتصالات غیر لحیمی را انجام دهد.	۱

سیم‌کشی و نصب تجهیزات

نصب تجهیزات سیم‌کشی

تجهیزات سیم‌کشی ساختمان و یک شناور شامل کلید، پریز و تابلوهای برق است که نصب هر یک به شکل زیر می‌باشد.

نصب پریز

هرگاه بخواهیم انرژی الکتریکی را مستقیماً مورد استفاده قرار دهیم نیاز به وسیله‌ای داریم که بتوانیم انرژی الکتریکی موجود در خانه، مغازه، کارگاه، کارخانه یا شناور را به دستگاه مورد نظر برسانیم. این اتصال توسط جزئی از مدار به نام پریز انجام می‌شود.

سیم و سیم کشی

پریزهای تلفن، آنتن و تلویزیون با یکدیگر تفاوت دارند تا به اشتباه دوشاخه تلفن یا آنتن تلویزیون را به پریز برق وصل نکنند(شکل ۱۶).



شکل ۱۶- پریز

در کارگاه، از یک قطعه سیم مفتولی به اندازه ۰.۱ میلی‌متر روکش‌برداری کنید و در صورت استفاده از سیم افshan پس از روکش‌برداری سرسیم بزنید و در ترمینال پریز با رعایت اصول ایمنی و سیم کشی بیندید. در پریزها سیم فاز به ترمینال سمت راست و سیم نول به ترمینال سمت چپ و سیم ارت به ترمینال ارت متصل می‌شود.

فعالیت
کارگاهی



نصب کلید

برای قطع و وصل کردن و کنترل کردن یک یا چند لامپ از کلید استفاده می‌شود(شکل ۱۷).



شکل ۱۷- کلید

در کارگاه، از یک نقطه سیم مفتولی به اندازه ۰.۱ میلی‌متر روکش‌برداری کنید و در صورت استفاده از سیم افshan پس از روکش‌برداری سرسیم بزنید و در صورت استفاده از سیم مفتولی آنرا به وسیله دم‌گرد سؤالی کرده و در ترمینال کلید با رعایت اصول ایمنی و سیم کشی بیندید. مطمئن شوید سر راه فاز قرار دارد.

فعالیت
کارگاهی



لامپ

لامپ، انرژی الکتریکی را به انرژی نورانی تبدیل می‌کند. انواع لامپ در جدول ۱۵ نشان داده شده است.

جدول ۱۰- انواع اتصالات

	رشته‌ای		
	هالوژن	التهابی	
	جیوه‌ای کم فشار (لامپ کم مصرف)	کم فشار	
	سُدیمی کم فشار		
	جیوه‌ای	تخلیه در گاز	منابع نور (لامپ‌ها)
	سُدیمی پر فشار	پر فشار	
	متال هالید		
	SMD		
	LED POWER	LED	
	COB		

برای جمع آوری قطعات شکسته یک لامپ کم مصرف چه موارد اینمی باید رعایت شود؟



مقایسه انواع لامپ‌ها

در کار کلاسی زیر مقایسه توان مصرفی، میزان بهره نوری لامپ و میزان تلفات آنها نشان داده شده است. داشتن ۶ لامپ کم مصرف برای یک لوستر برابر یک لامپ رشته‌ای معمولی است.

شکل ۱۸ مقایسه انواع لامپ‌ها را نشان می‌دهد اصطلاحات انگلیسی آن را ترجمه کنید



شکل ۱۸ - مقایسه لامپ‌ها

لامپ فلورسنت

این لامپ بخشی از لامپ‌های گازی کم فشار است. مدار الکتریکی یک لامپ فلورسنت از اجزای زیر تشکیل شده است.

- ۱- چوک مغناطیسی یا بالاست
- ۲- لامپ مهتابی
- ۳- استارت




جدول زیر را کامل کنید.

جدول ۱۱- اجزای لامپ فلورسنت


شکل	کاربرد	اجزا
	چوک مغناطیسی
	لامپ مهتابی
	استارت

این اجزا مطابق شکل ۱۹ با هم مرتبط می‌شوند. مدارهای دیگر این روشنایی (بالاست مغناطیسی و بالاست الکترو نیکی) در شکل ۲۰ نشان داده شده است.

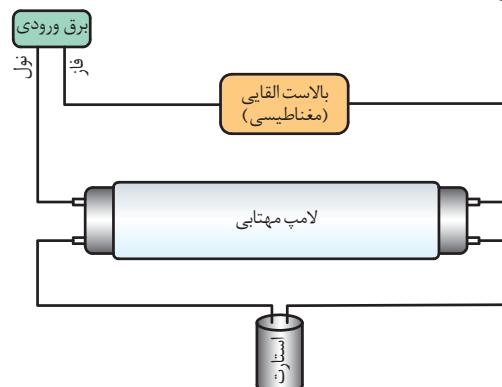

شکل ۱۹- اجزای لامپ فلورسنت

سیم و سیم کشی

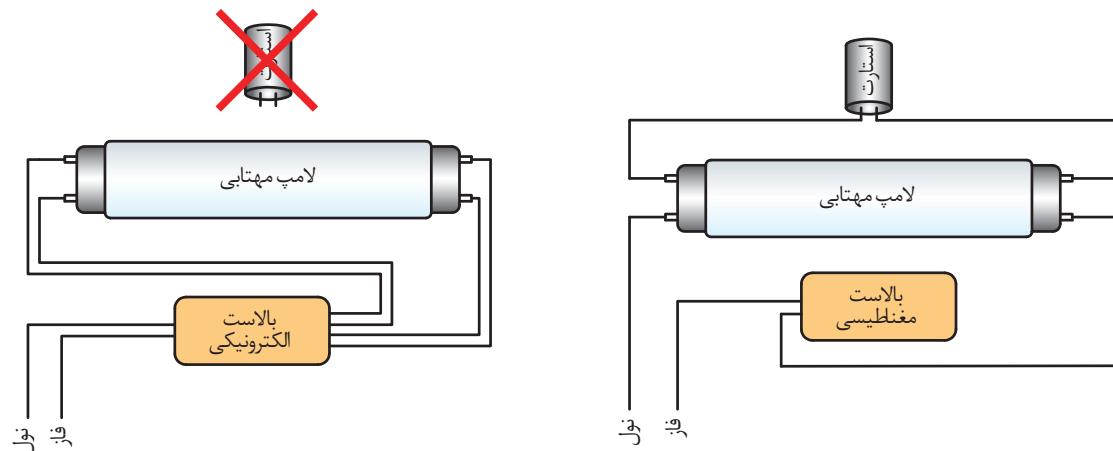

شکل ۲۰

لامپ کم مصرف

لامپ‌های کم مصرف همان لامپ‌های فلورسنت معمولی هستند که با فناوری جدید به صورت فشرده و در حجم کوچک تولید و عرضه می‌گردند. این نوع لامپ‌ها به دلیل بهره‌مندی از مزایای بالای زیست‌محیطی، اقتصادی و بهره‌وری انرژی، جایگاه ویژه‌ای در روشنایی عمومی یافته و خود را به عنوان جایگزینی برای لامپ‌های رشته‌ای مطرح نموده‌اند. مهم‌ترین پیشرفت در فناوری این لامپ‌ها، جایگزینی چوک‌های الکترومغناطیسی با چوک‌های الکترونیکی می‌باشد. در شکل ۲۱ دونوع از لامپ‌های کم مصرف را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲۱- لامپ کم مصرف

مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۹:
در فضاهای عمومی کلیه ساختمان‌ها که از روشنایی الکتریکی به صورت ممتد استفاده می‌شود، به کارگیری لامپ‌های کم مصرف (پربازدۀ)، با حداقل بهره نوری ۵۵ لومن بر وات، الزامي است. (لومن واحد اندازه گیری روشنايی است)

بیشتر بدانیم



مدارهای الکتریکی

مدارهای الکتریکی شامل مدار روشنایی، مدار پریزهای برق، تلفن و آنتن است. مدارهای الکتریکی را به صورت‌های مختلفی رسم می‌کنند. مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

- نقشهٔ حقیقی
- نقشهٔ فنی
- نقشهٔ گسترده

علام الکتریکی

برای اینکه نقشه‌ها در تمام دنیا یکنواخت باشند و یک مفهوم را به بیننده برسانند باید با علام الکتریکی مورد قبول تمام کشورها همراه شوند و تمام برکاران نیز با آن علام آشنا گردند در جدول ۱۲ بعضی از علام الکتریکی نشان داده شده است.

جدول ۱۲

نمای حقیقی	نمای فنی	نام و سیله	نمای حقیقی	نمای فنی	نام و سیله
		کلید بک بل			کلید تبدیل
					کلید عملیس
		کلید گروهی			رله، کناتکتور
		کلید دوبل			رلهی جریان ضربه‌ای
		لامپ رفتادی یا بدنه‌ی زمین (حفظاظت نشده)			رلهی زمانی
		لامپ با دو مسیر جریان و تعداد لامپ‌های هر مسیر جریان (ابنجا یک لامپ و دو لامپ)			ترانسفورماتور
		بریز با کنکات محافظه (بریز خودک) (یک نای)			تکه‌ی قشاری با کنکات کار (معمولآً پان) (نستنی استارت)
		لامپ با کلید			تکه‌ی قشاری با کنکات استراحت (معمولآً پسته) (نستنی انتاب)
		انتعاب با چشمی تقسیم با نفذه از سمت چپ			

مدار کلید یک راهه برای کنترل یک یا چند لامپ از یک محل استفاده می‌شود.

این کلید در دو نوع روکار و توکار استفاده می‌شود. اما در هر دو نوع، طرز کار کلید یکسان است. این کلید وسیله ساده‌ای برای اتصال سیم فاز به مصرف کننده یا قطع آن است. شکل ظاهری کلید توکار و روکار را در شکل ۲۲ و علائم اختصاری را در شکل ۲۳ مشاهده می‌کنید.




کلید تک پل روکار



کلید تک پل توکار

شکل ۲۲- شکل ظاهری کلید تک پل توکار و روکار

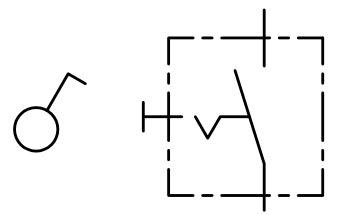


شکل ۲۳- علائم اختصاری کلید تک پل:

طریقه اتصال کلید تک پل:

در این مدار ابتدا سیم فاز به کنتاکت ته فیوز وصل و سپس از کنتاکت سر فیوز به جعبه تقسیم می‌رود. سیم فاز از جعبه تقسیم به یکی از ترمینال‌های کلید تک پل وصل می‌شود. از ترمینال دوم کلید تک‌پل، سیم برگشت به ترمینال ته سرپیچ وصل می‌شود، آن‌گاه سیم نول از طریق جعبه تقسیم به ترمینال بدنه سرپیچ متصل می‌شود.

شکل‌های زیر شمای فنی، شمای حقیقی و شمای مسیر جریان این مدار تک پل را نشان می‌دهد.

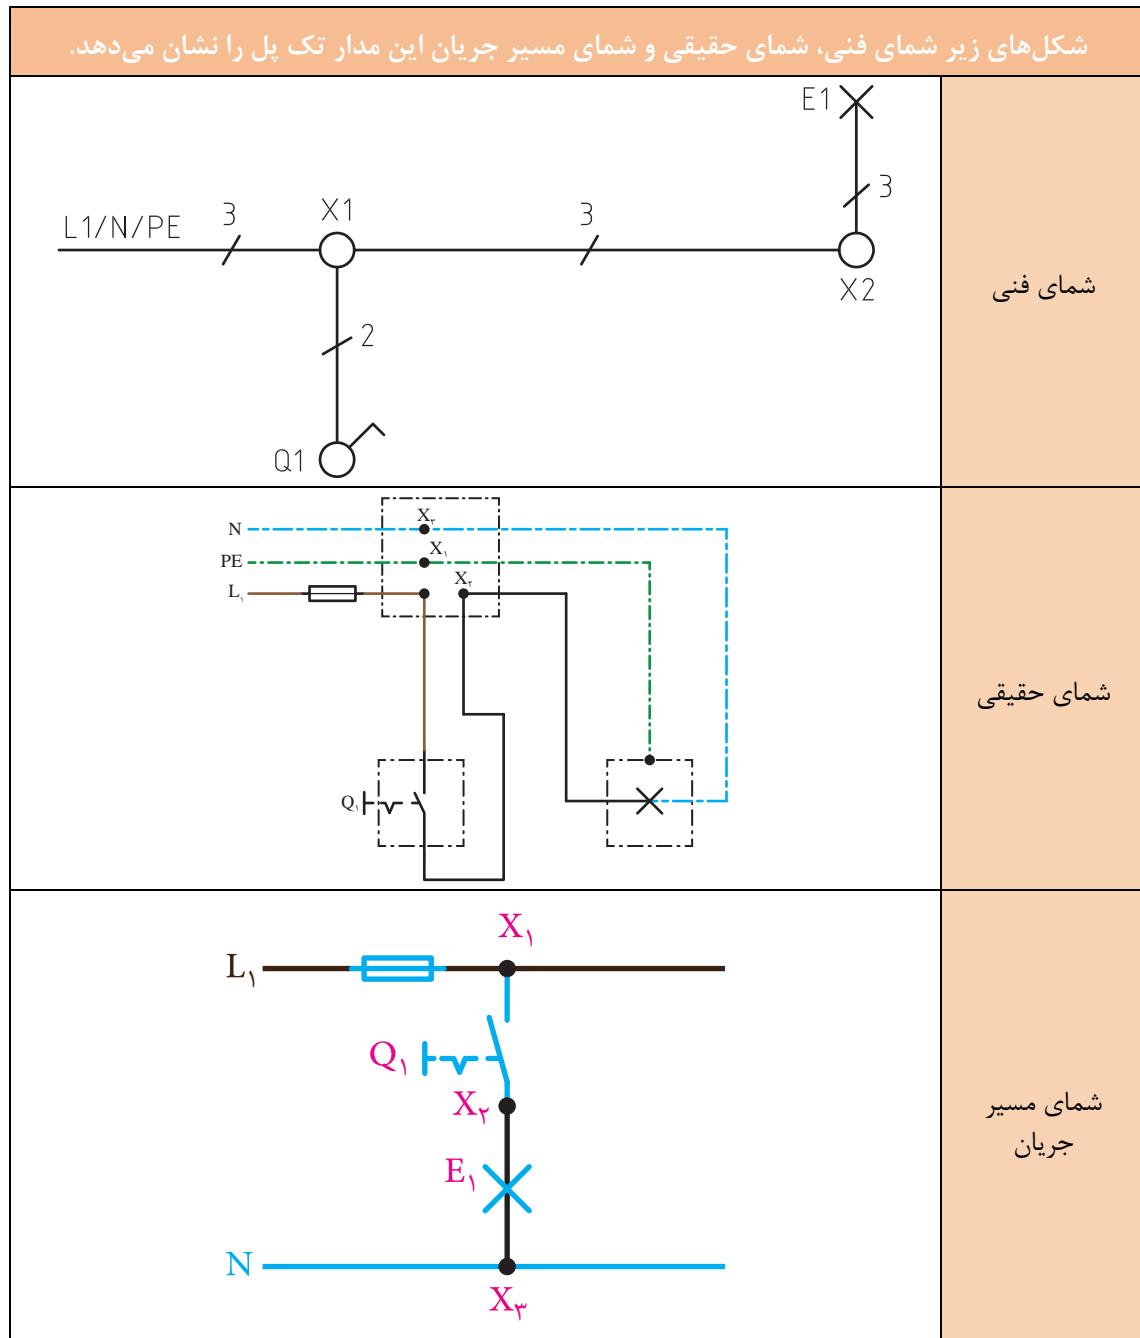

مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۹:

هر فضای مستقل باید دارای سیستم کنترل روشنایی جداگانه باشد به طوری که کلید آن در محل ورودی و خروجی قرار داشته باشد و با دیدن آن، وضعیت مدار روشنایی مشخص باشد.

بیشتر بدانیم

فعالیت
کارگاهی

در کارگاه به صورت گروه به گروه مدار کلید تک پل با پریز و یک لامپ مهتابی را بسته و به کمک هنرآموز خود آزمایش کنید.

مدار کلید دوپل

با استفاده از کلید دوپل، در مصرف وسایلی مانند: سیم، لوله و کلید صرفه‌جویی می‌شود. کلید دوپل در حقیقت، مانند دو کلید تک پل است که در کنار هم قرار گرفته‌اند و هر پل آن می‌تواند به صورت مستقل عمل کند. در شکل ۲۴ شکل ظاهری این کلید در مدل‌های توکار و روکار و در شکل ۲۵ علائم اختصاری آن را مشاهده می‌کنید.




کلید دوپل روکار



کلید دو پل توکار

شکل ۲۴

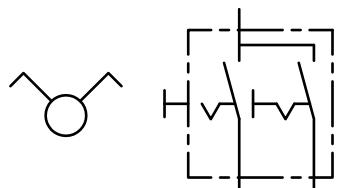

شمای فنی


شمای حقیقی

شکل ۲۵ - علائم اختصاری کلید دو پل

طریقه اتصال کلید دوپل:

سیم فاز را بعد از عبور از فیوز، به جعبه تقسیم می‌بریم و از آنجا به پیچ مشترک کلید دوپل، که معمولاً به رنگ قرمز یا با حرف P مشخص گردیده است، وصل می‌کنیم. از دو پیچ غیر مشترک کلید، دو سیم به نام سیم‌های برگشت فاز به ته دو سرپیچ می‌بریم و به آن وصل می‌کنیم. سرپیچ‌ها را از بدنه به طور مستقیم به نول شبکه متصل می‌نماییم. اگر تعداد لامپ‌ها بیشتر از دو عدد باشد، سرپیچ‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند به‌طوری که هر دسته دو یا چند سرپیچ باهم موازی شده‌اند. در این صورت سیم برگشت و همچنین سیم نول به نقطه اتصال مشترک سرپیچ‌ها وصل می‌شوند.

شکل های زیر شمای فنی، شمای حقیقی و شمای مسیر جریان مدار الکتریکی کلید دو پل را نشان می دهد.

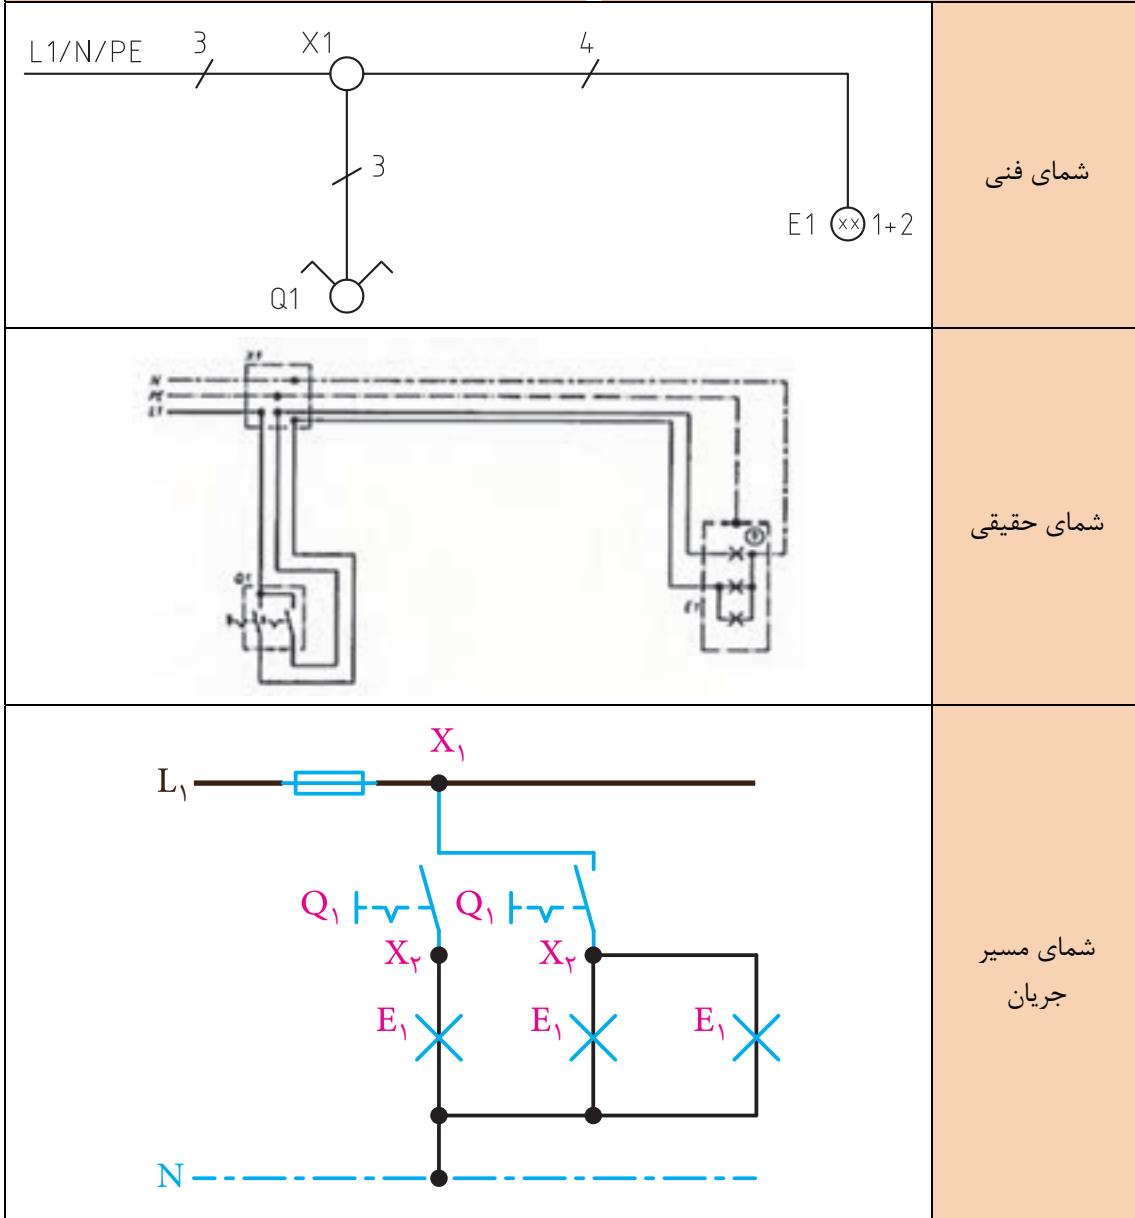

در کارگاه به صورت گروه به گروه مدار کلید دو پل با یک لامپ کم مصرف و یک لامپ رشته ای را بسته و به کمک هر آموز خود آزمایش کنید.

فعالیت
کارگاهی



مدار کلید تبدیل

این کلید برای خاموش و روشن کردن یک دسته لامپ از دو نقطه مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی شکل ظاهری آن مشابه کلید تک پل است.


معمولًاً برای راهروها، راهپله‌ها، اتاق‌های دو درب و سالن‌های بزرگ که خروجی‌های مختلف دارند و نیز واحدهای مسکونی استفاده می‌شود. این کلید سه کنタکت دارد که یک کنتاکت آن مشترک و با یکی از دو کنتاکت دیگر در تماس است. شکل ظاهری این کلید مانند کلید تک‌پل می‌باشد. در شکل ۲۷ علائم اختصاری آن را مشاهده می‌کنید.



کلید تبدیل توکار

کلید تبدیل روکار

شکل ۲۶- شکل ظاهری کلید تبدیل

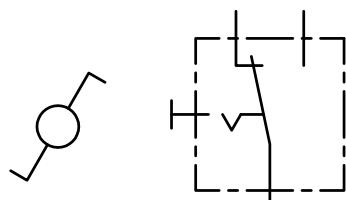

شمای فنی


شمای حقیقی

شکل ۲۷- علائم اختصاری کلید تبدیل

طریقه اتصال کلید تبدیل:

سیم فاز خارج شده از جعبه فیوز مینیاتوری را به کنتاکت مشترک یکی از کلید تبدیل‌ها وصل می‌کنیم (هر کلید تبدیل یک کنتاکت مشترک که با P نمایش داده می‌شود و دو کنتاکت غیر مشترک دارد) وقتی سیم فاز را به کنتاکت مشترک وصل کردیم، از دو کنتاکت غیر مشترک دو سیم برگشتی به دو کنتاکت غیر مشترک کلید تبدیل دوم می‌کشیم. کار تقریباً تمام است، حالا از کنتاکت مشترک کلید تبدیل دوم یک فاز به ترمینال سرپیچ چراغ می‌کشیم و در نهایت نول را هم مستقیم به سر ترمینال دوم چراغ وصل می‌کنیم.

شکل‌های زیر شمای فنی، شمای حقیقی و شمای مسیر جریان مدار الکتریکی کلید تبدیل را نشان می‌دهد.

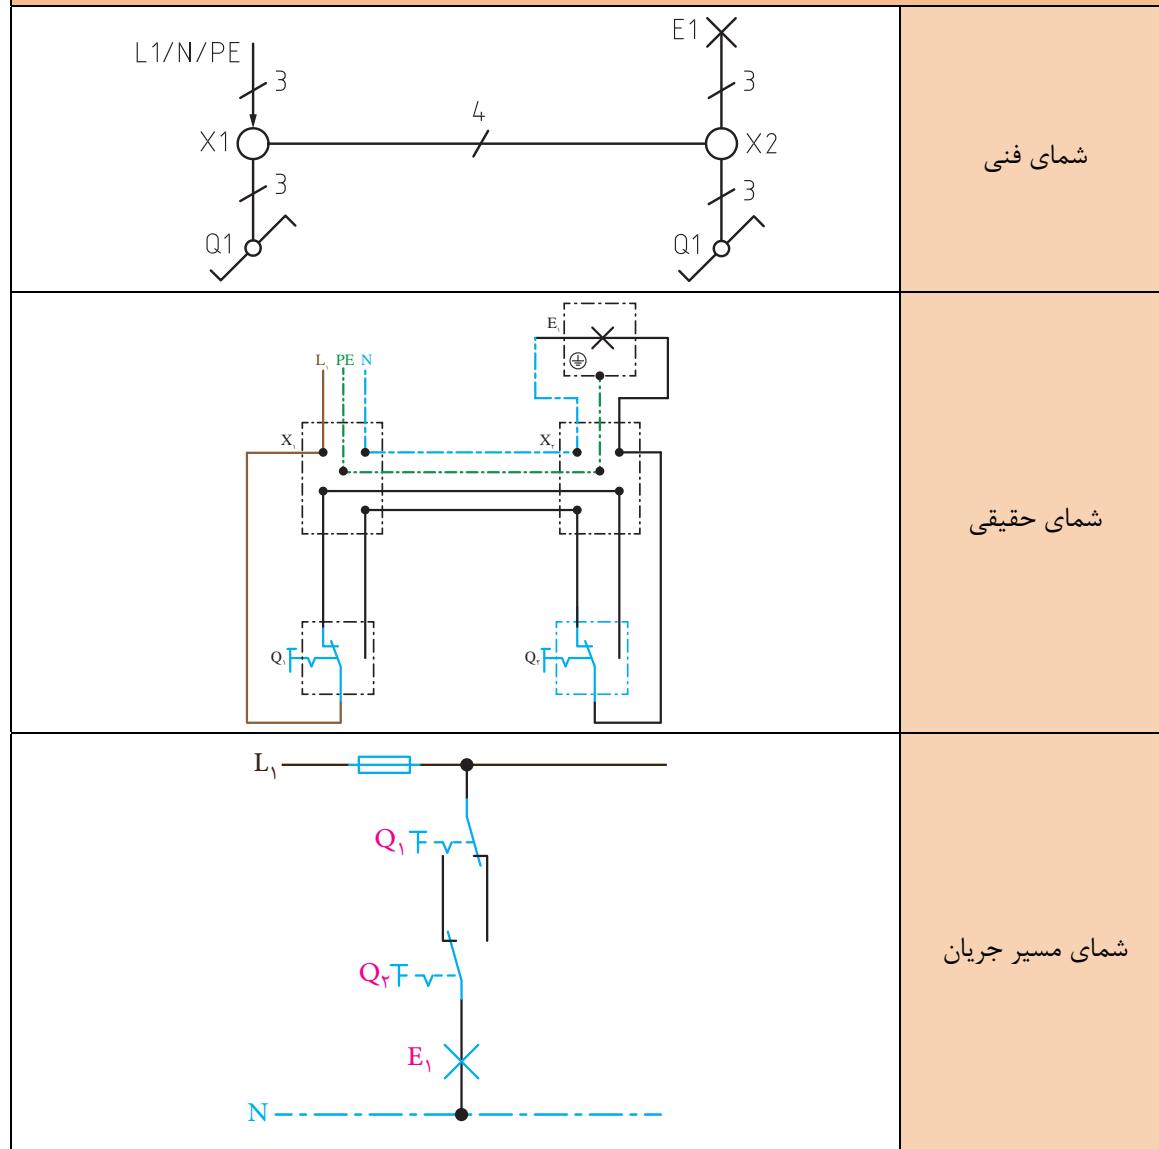

ممکن است در محیط کار با نوعی کلید تبدیل مواجه شوید که در آن علی‌رغم اینکه در مصرف سیم صرف‌جویی می‌شود، اما به هیچ عنوان روشی این، علمی و فنی نیست و طبق مقررات ملی ساختمان این روش قانونی نیست. در این روش، سیم فاز و سیم نول به ترمینال‌های غیر مشترک دو کلید متصل شده‌اند و ترمینال‌های مشترک این دو کلید به دو سر لامپ اتصال داده می‌شود. ممکن است در مداری سیم فاز اشتباهًا به یکی از دو کنتاکت غیر مشترک کلید تبدیل وصل می‌شود. در این صورت در عملکرد مدار اختلال ایجاد می‌شود. این اختلال به این صورت است که اگر کلید اول در حالت یک باشد، کلید دوم می‌تواند لامپ را روشن و خاموش کند. اما اگر کلید اول در حالت دو باشد، کلید دوم به هیچ عنوان توانایی کنترل لامپ را ندارد. پس در هنگام کار حتماً به این نکات توجه داشته باشید.

نکه اینمی






در کارگاه به صورت گروه به گروه مدارکلید تبدیل را با یک لامپ LED بسته و به کمک هنرآموز خود آزمایش کنید.

ارزشیابی مرحله‌ای

ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره دهی)	نمره
۳	سیم کشی	تجهیزات: ابزار و تجهیزات لازم مکان: کلاس و کارگاه	بالاتر از حد انتظار	۱- انواع لامپ‌ها را شناسایی و آنها را با یکدیگر مقایسه کند. ۲- برای مدارهای الکتریکی مختلف نقشه‌های حقیقی و فنی و گستردۀ را ترسیم نماید. ۳- مداری طراحی و اجرا نماید که از یک نقطه یک لامپ را کنترل نماید و برق یک مصرف کننده را تأمین کند. ۴- مداری طراحی و اجرا نماید که از یک نقطه دو عدد لامپ را کنترل نماید و برق یک مصرف کننده را تأمین کند. ۵- مداری طراحی و اجرا نماید که از دو نقطه یک لامپ را کنترل نماید.	
۲			در حد انتظار	۱- انواع لامپ‌ها را شناسایی و آنها را با یکدیگر مقایسه کند. ۲- برای مدارهای الکتریکی مختلف نقشه‌های حقیقی، فنی و گستردۀ را ترسیم نماید. ۳- مداری طراحی و اجرا نماید که از یک نقطه یک لامپ را کنترل نماید و برق یک مصرف کننده را تأمین کند.	
۱			پایین تر از حد انتظار	۱- انواع لامپ‌ها را شناسایی و آنها را با یکدیگر مقایسه کند. ۲- مداری طراحی و اجرا نماید که از یک نقطه یک لامپ را کنترل نماید و برق یک مصرف کننده را تأمین کند.	

نقشه‌خوانی


نقشه روشنایی پایه و اساس اجرای سیمکشی روشنایی و زبان فنی مشترک بین طراح و ناظر برق و برق کار سیستم‌های الکتریکی ساختمان و شناور می‌باشد. توانایی خواندن نقشه، مهارتی است که با استفاده از آن، می‌توان مشخصات اجزای یک نقشه معماری و همچنین جانمایی تجهیزات الکتریکی و مسیر مدارهای روشنایی را مشخص کرد. شکل ۲۸ نقشه روشنایی یک واحد مسکونی را نشان می‌دهد.

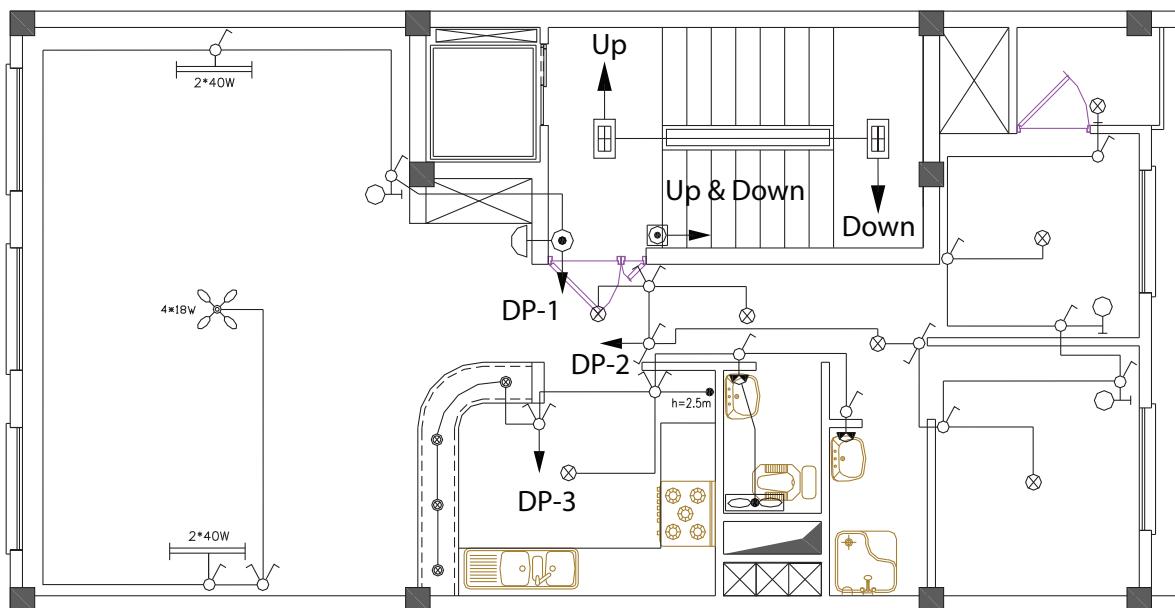

شکل ۲۸- نقشه روشنایی یک واحد مسکونی

پلان ساختمان، موقعیت تمام دیوارها، درب‌ها، پنجره‌ها، پله‌ها، فضاهای مختلف ساختمان را در طبقه برش خورده نشان می‌دهد. به پلانی که در آن مبلمان و وسایل مختلف خانه مانند شکل ۲۹ الف نمایش داده شده باشد، پلان تجهیزات (مبلمان) گویند و به پلانی که بدون مبلمان و وسایل خانه مانند شکل ۲۹ ب باشد، پلان معماری (خام) گویند.

سیم و سیم کشی

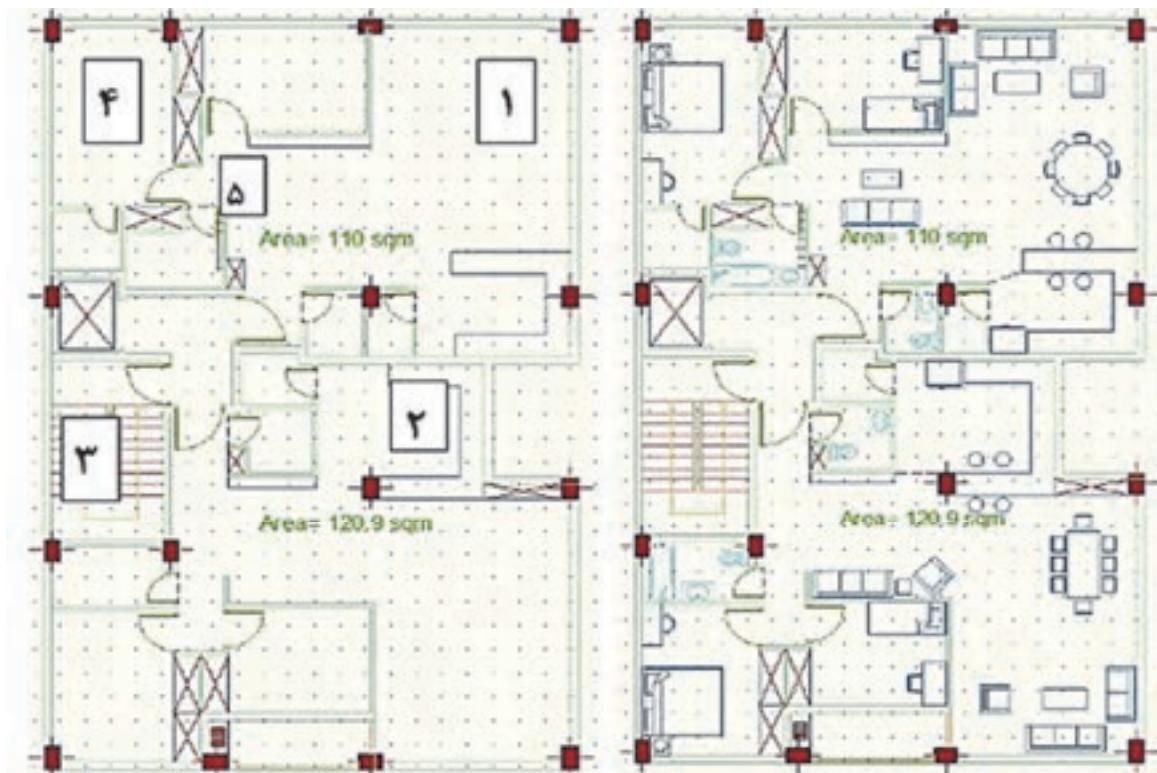

ب) پلان معماری (خام)

الف) پلان تجهیزات مبلمان

شکل ۲۹- پلان ساختمان

کار گلاسی




با توجه به شکل ۲۹ (ب) کاربری فضاهای مشخص شده را بنویسید.

کاربری فضا	شماره فضا
	۱
	۲
	۳
	۴
	۵



با توجه به پلان معماری، جدول زیر را کامل نمایید.

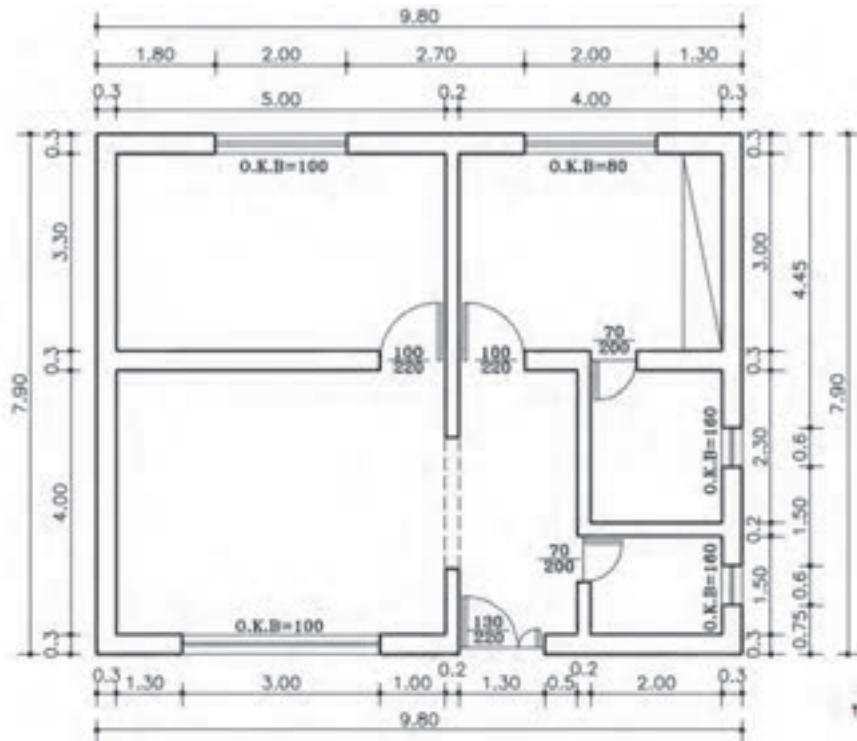

طول واحد مسکونی
عرض واحد مسکونی
دست انداز پنجره آشپزخانه
دست انداز پنجره اتاق خواب
عرض در دولنگه ورودی
ارتفاع در دولنگه ورودی
عرض دیوارهای اصلی
مساحت اتاق خواب

خواندن نقشه روشنایی

از آنجایی که ترسیم تمام مسیرهای مختلف سیم کشی از قبیل روشنایی، پریزهای برق، تلفن و آنتن بر روی یک پلان باعث شلوغی و اشتباه در نقشه خوانی می شود، هر یک از سیم کشی ها را بر روی یک پلان جداگانه ترسیم می کنند.


سیم و سیم کشی

در پلان روشنایی ابتدا محل قرارگیری تجهیزات و وسایل الکتریکی، مانند کلیدها و چراغ‌ها مشخص می‌شود. پس از آن ارتباط این تجهیزات با هم و با تابلوی تقسیم معین خواهد شد.

کار کلاسی



نقشه روشنایی یک واحد مسکونی در شکل ۳۰ نشان داده شده است. آن را تجزیه و تحلیل کنید.

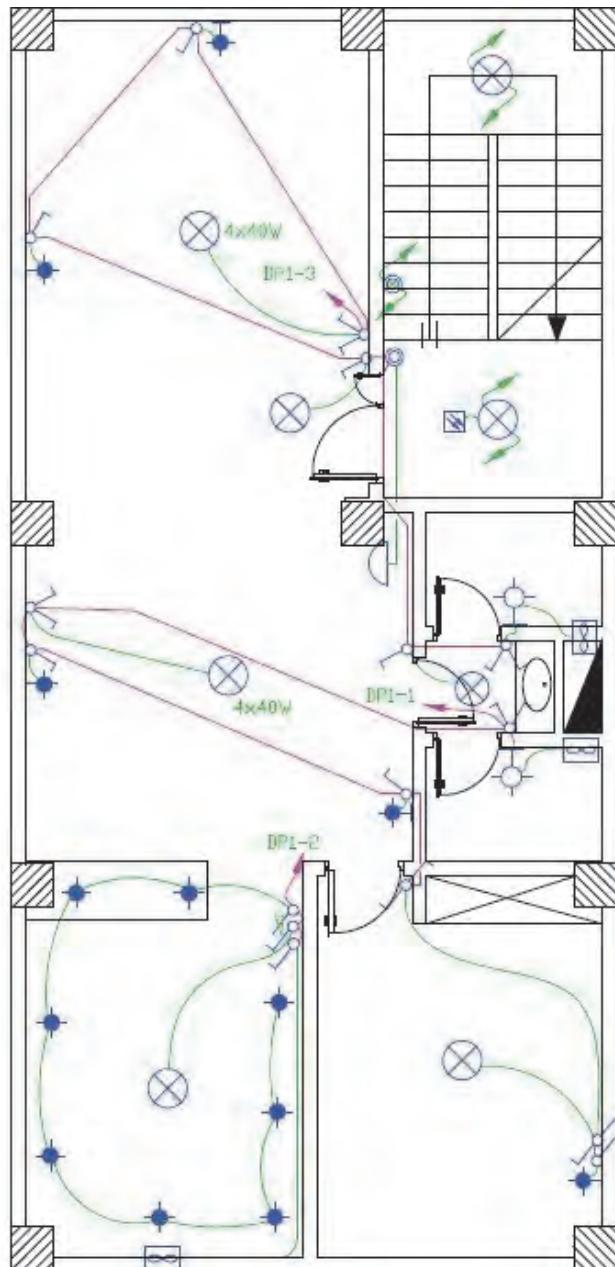

شکل ۳۰ - نقشه پلان روشنایی برق




نقشهٔ پلان روشنایی چه اطلاعاتی به برقکار و ناظر برق می‌دهد؟

خواندن نقشهٔ پریزها

پلان تجهیزات در انتخاب محل قرار گرفتن پریزها در نقشه به ما کمک خواهد کرد. خصوصاً در آشپزخانه‌ها محل و تعداد پریزهای آشپزخانه باید با توجه به محل قرارگیری تجهیزات مانند سینک ظرفشویی، یخچال، ماشین لباسشویی و اجاق‌گاز انتخاب شود. حداقل هر ۱۲ عدد پریز با هم یک مدار را تشکیل می‌دهند و از نزدیک‌ترین پریز با علامت فلش به داخل تابلوی مینیاتوری متصل می‌شود. پریزهای داخل آشپزخانه تشکیل یک مدار را می‌دهند.



نقشهٔ پریزهای برق یک واحد مسکونی در شکل ۳۱ نشان داده شده است. آن را تجزیه و تحلیل کنید.

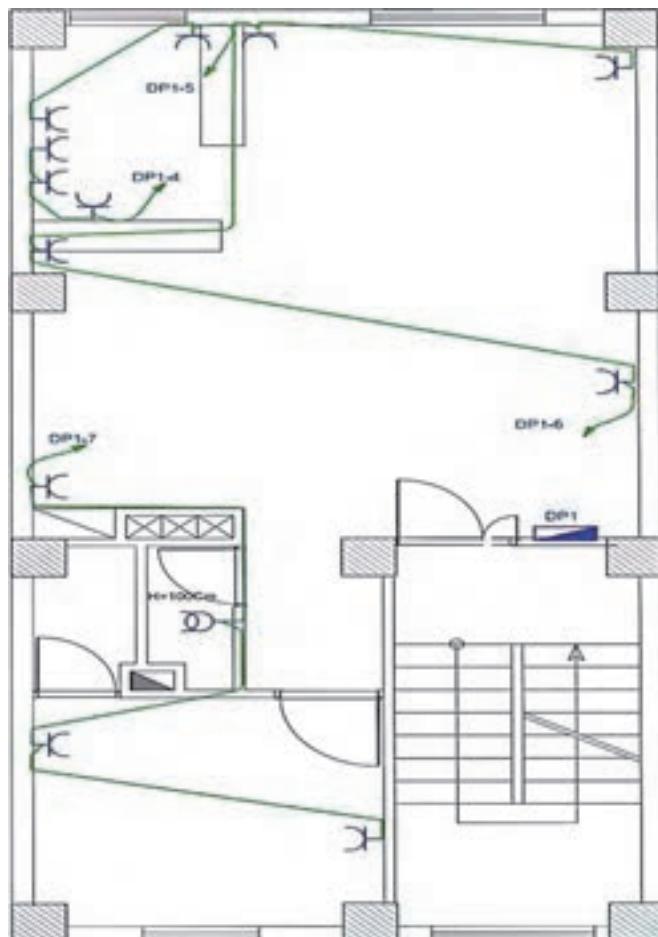

شکل ۳۳ - نقشهٔ پلان پریزهای برق




نقشهٔ پلان پریزهای برق چه اطلاعاتی به برق کار و ناظر برق می‌دهد؟

نقشهٔ خوانی پریزهای تلفن و آنتن

پلان پریز تلفن جزء سیستم‌های جریان ضعیف در ساختمان و شناور محسوب می‌شود و مدارهای هریک از این سیستم‌ها باید مستقل از مدار برق اجرا شوند(شکل ۳۲).



نقشهٔ پریزهای تلفن یک واحد مسکونی در شکل ۳۲ نشان داده شده است. آن را تجزیه و تحلیل کنید.

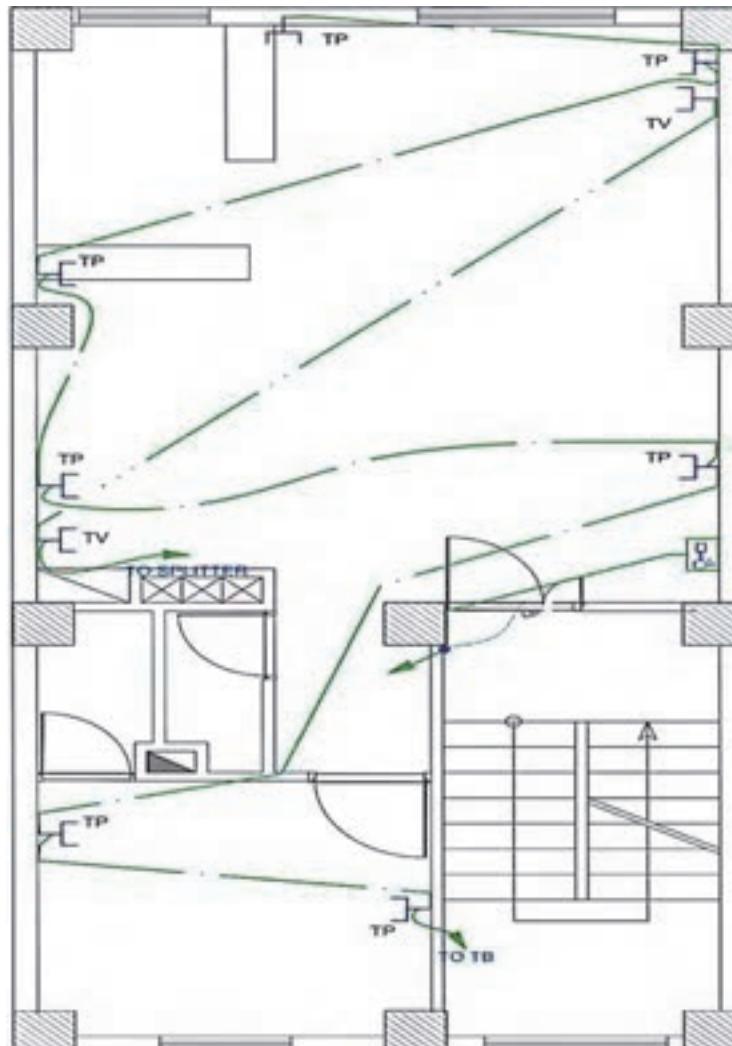

شکل ۳۲ - پلان پریز تلفن و آنتن

تحقیق کنید



فعالیت
کارگاهی



نقشهٔ پلان پریزهای تلفن و آنتن چه اطلاعاتی به برق‌کار و ناظر برق می‌دهد؟

قسمت‌های مختلف پلان شکل ۳۳ را بررسی کنید و مدارهای روشنایی و پریزهای آن را طراحی کنید.




شکل ۳۳- پلان یک ساختمان

قسمت‌های مختلف پلان شناور شکل ۳۴ را بررسی کنید.




Basic 12V DC Wiring For An Outboard Powered Boat Showing Color Codes

© newboatbuilders.com All Rights Reserved.

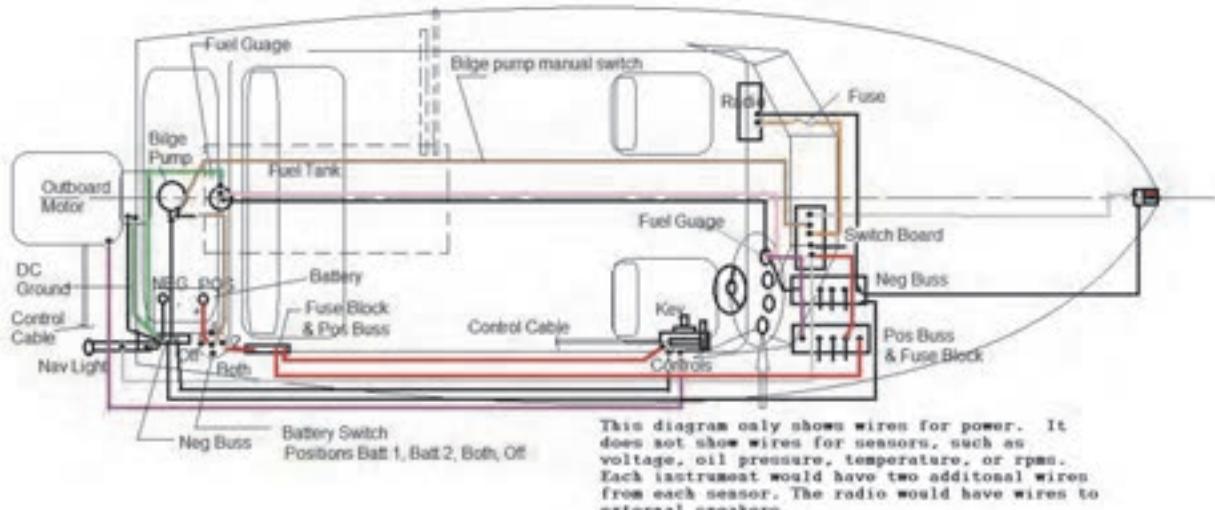

شکل ۳۴ - پلان یک شناور

قسمت‌های مختلف پلان شناور شکل ۳۵ را بررسی و قسمت‌های برقی آن را طراحی کنید.

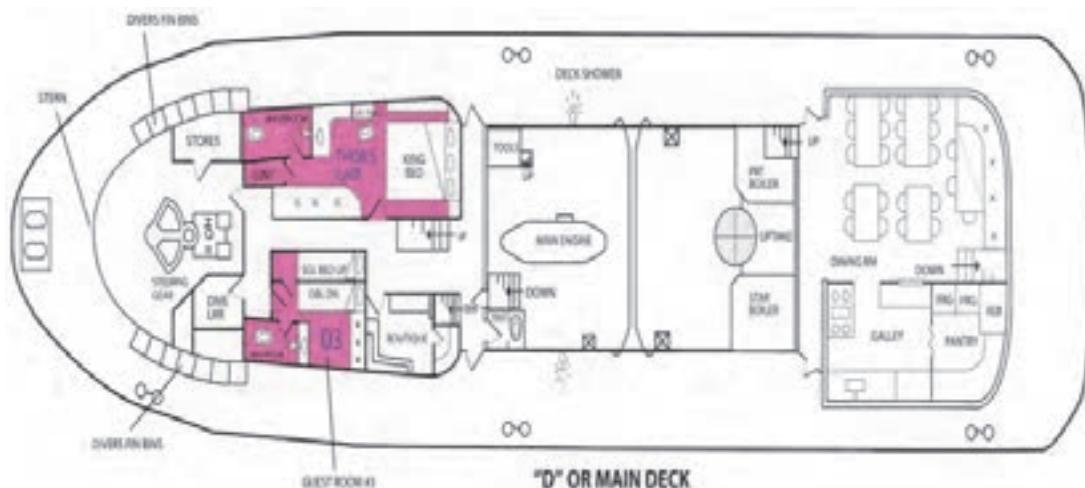

شکل ۳۵ - پلان شناور



پلان ساختمان محل زندگی خود را رسم کرده و مدار روشنایی و پریزهای برق و تلفن و آنتن‌های آن را جداگانه طراحی کنید و در کلاس به صورت پرده‌نگار نمایش دهید.

تابلو توزیع برق شناور و ساختمان

تابلو برق، یک محفظه برای نصب و سیم‌بندی تجهیزات الکتریکی یا الکترونیکی است که کلیدها و قطعات کنترلی و حفاظتی و لوازم نمایشگر (ولتاژ، جریان، فرکانس، توان، کسینوس فی) روی آن نصب می‌شوند. همچنانی تابلوهای برق جهت جلوگیری از وارد شدن شوک الکتریکی به کاربران تجهیزات و حفاظت تجهیزات در برابر عوامل محیطی استفاده می‌شوند(شکل ۳۶).



شکل ۳۶- تابلو توزیع یک شناور

تابلو توزیع برق یک ساختمان به صورت شکل ۳۷ می‌باشد.



ب) تابلو توزیع روکار

الف) تابلو توزیع توکار

شکل ۳۷- تابلو توزیع برق ساختمان

نقشه تابلو توزیع برق واحد مسکونی (DP) Distribution Panel


توزیع برق واحد مسکونی DP در هر واحد نصب می‌شود و محلی برای قرار دادن کلیدهای حفاظتی MCB و فیوزهای برق در مسیرهای هال، پذیرایی، آشپزخانه و اتاق خواب و سرویس‌های بهداشتی است (شکل ۳۸).



شکل ۳۸- تابلو توزیع برق


دیاگرام توزیع برق

دیاگرام توزیع برق شناور، سیستمی است برای مدیریت و انتقال انرژی تولید شده توسط ژنراتورها و باتری‌ها به مصرف کنندهای مختلف همچون موتورهای الکتریکی، لامپ‌های روشنایی، تجهیزات کمک ناوبری که مجموعاً بار مصرفی کل شناور را تشکیل می‌دهند (شکل ۳۹).

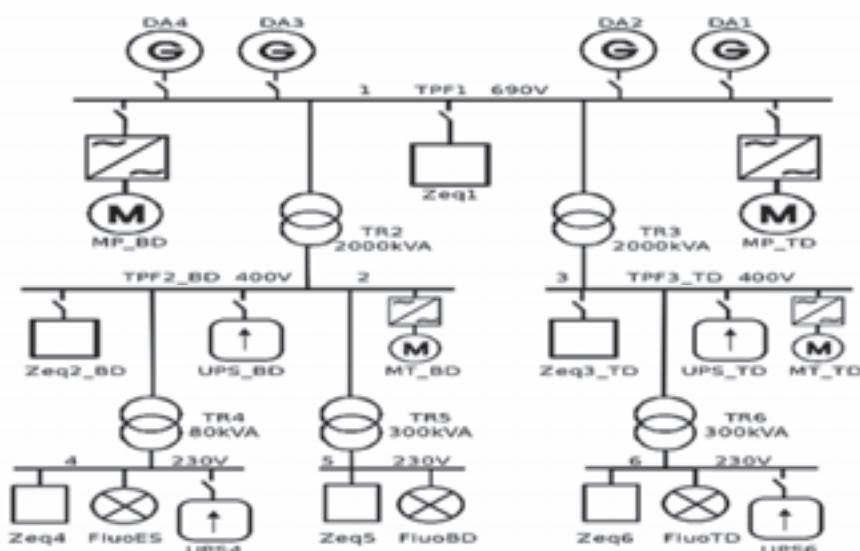

شکل ۳۹- دیاگرام توزیع برق شناور

برای تابلوهای توزیع، نقشه الکتریکی ترسیم می‌شود و آن را با حروف اختصاری (DP) نشان می‌دهند(شکل ۴۰).

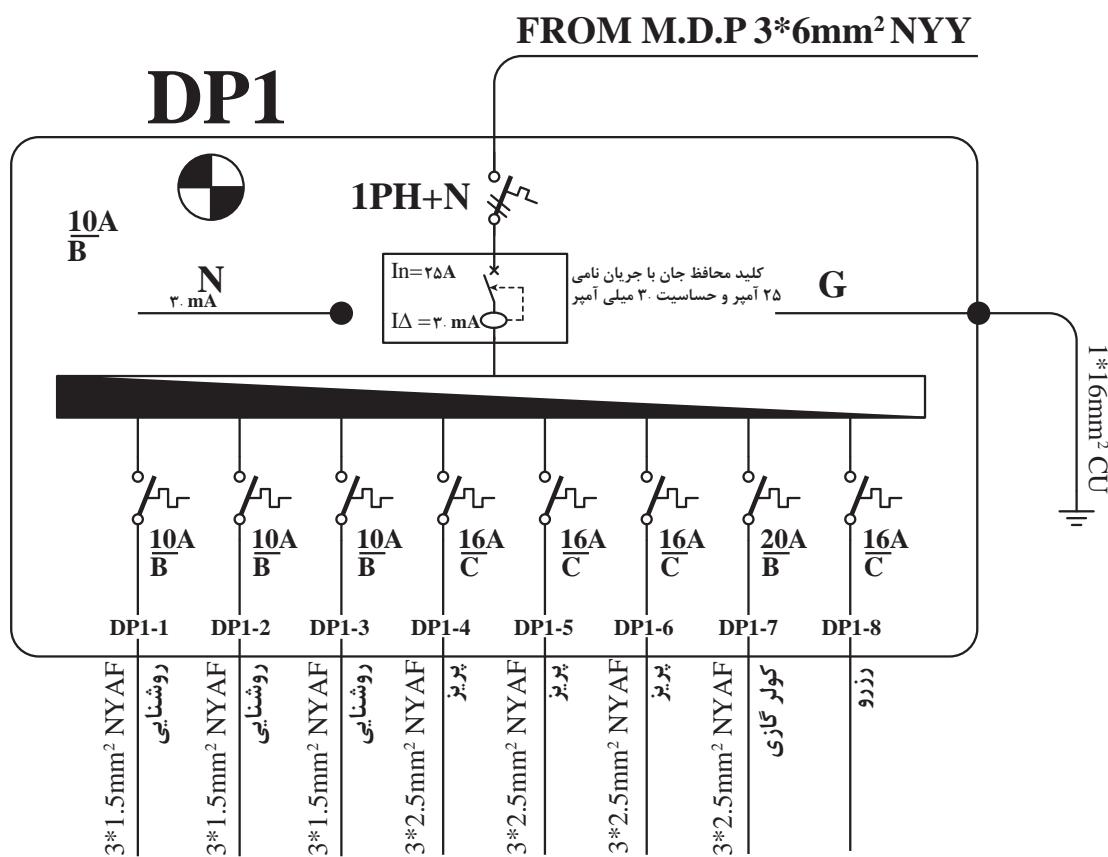

شکل ۴۰ - نقشه الکتریکی تابلو توزیع

در نقشه الکتریکی تابلو توزیع واحد مسکونی (DP)، مشخصات کلیدهای حفاظتی (MCB) هر مسیر و تعداد مسیرهای توزیع به همراه تعداد سیم‌ها و سطح مقطع سیم نشان داده می‌شود.

ارزشیابی مرحله‌ای

ردیف	مراحل کاری	شرایط کار (ابزار، مواد، تجهیزات، مکان)	نتایج ممکن	استاندارد (شاخص‌ها، داوری، نمره دهی)	نمره
۳	تجهیزات: ابزار و تجهیزات لازم مکان: کلاس و کارگاه	بالاتر از حد انتظار	۱- علایم موجود در پلان یک ساختمان را شناسایی کند. ۲- اندازه‌گیری روی پلان را تشخیص دهد. ۳- به طور کامل سیم‌کشی یک پلان را طراحی و روشنایی آن را ترسیم نماید. ۴- به طور کامل نقشه پریزهای برق و آنتن یک پلان را طراحی و آنها را ترسیم نماید. ۵- شمای تک خطی تابلوهای تقسیم برق یک واحد مسکونی یا یک شناور را ترسیم کند.	۱- علایم موجود در پلان یک ساختمان را شناسایی کند.	
۲	نقشه‌خوانی	در حد انتظار	۱- علایم موجود در پلان یک ساختمان را شناسایی کند. ۲- اندازه‌گیری روی پلان را تشخیص دهد. ۳- به طور کامل سیم‌کشی یک پلان را طراحی و روشنایی آن را ترسیم نماید.	۱- علایم موجود در پلان یک ساختمان را شناسایی کند.	
۱		پایین تر از حد انتظار	۱- علایم موجود در پلان یک ساختمان را شناسایی کند. ۲- اندازه‌گیری روی پلان را تشخیص دهد.	۱- علایم موجود در پلان یک ساختمان را شناسایی کند.	

ارزشیابی شایستگی سیم و سیم‌کشی

شرح کار:

اهمیت شناسایی سیم و کابل
کاربرد سیم‌ها و کابل‌ها
شناسایی ابزارهای سیم‌کشی و انجام اتصالات آن
طراحی و نصب تجهیزات مدارهای روشنایی
شناسایی پلان‌ها

استاندارد عملکرد:

هنرجو انواع سیم و کابل را برای سیم‌کشی و کابل‌کشی بشناسد و انواع اتصال‌های مختلف سر سیم و کابل‌شو را انجام دهد. همچنین قادر به طراحی و نصب انواع کلیدها، پریزها و مدارهای روشنایی باشد و در پایان علاوه بر تشخیص اجزای نقشه، قادر به نقشه‌خوانی قسمت‌های مختلف پلان یک واحد مسکونی و شناور باشد.

شاخص‌ها:

- شناخت کامل تجهیزات برقی

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه مجهز به لوازم ایمنی باشد

ابزار و تجهیزات: کلیه ابزارآلات سیم و سیم‌کشی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	بررسی سیم و کابل	۱	
۲	ابزار و اتصال‌های سیم‌کشی	۲	
۳	سیم‌کشی	۱	
۴	نقشه‌خوانی	۱	
۵	شاخص‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشتی، توجهات زیستمحیطی و ...	۲	
	میانگین نمرات		*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی ۲ می‌باشد.