

فصل ۴

زیرسازی سیم کشی روکار



زیرسازی در سیم کشی روکار شامل نصب لوله، داکت و ترانکینگ است.
مهارت‌های لازم برای این قسمت شامل خم کاری لوله (۹۰ درجه، پشت به پشت و
خم Off set)، برش داکت، اتصالات داکت و ترانکینگ می‌باشد.

واحد یادگیری ۵: زیرسازی سیم‌کشی روکار

آیامی دانید:

- چگونه می‌توان با فارسی بُر زاویه مناسب جهت تغییر مسیر داکت ایجاد کرد؟
- کاربرد سیم‌کشی روکار داکت و ترانکینگ در کجاست؟
- خم کاری لوله‌های فلزی با خم کن دستی چگونه است؟
- اگر در مسیر لوله نیاز به تغییر جهت مسیر لوله باشد چگونه این کار انجام می‌شود؟

استاندارد عملکرد:

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که به کمک لوله‌خمکن دستی زوایای ۹۰ درجه و خم Off set ایجاد کنند، همچنین به کمک داکت و ترانکینگ زیرسازی مناسب برای سیم‌کشی روکار انجام دهند ارزشیابی این مرحله بیشتر فرایندی است.

۴-۱-لوله فولادی برق

۴-۱-۱-لوله فولادی قابل انعطاف:
لوله فولادی قابل انعطاف دارای پوششی از لاستیک است. از این لوله و متعلقات آن برای برق‌رسانی به موتورها یا ماشین‌آلات برقی که دارای لرزش هستند استفاده می‌شود (شکل ۴-۱).



الف



ب

شکل ۴-۱

لوله فولادی برق جزو لوله‌های فلزی است که در سیم‌کشی روکار استفاده می‌شود. لوله فولادی برق دارای انواع زیر است:

۱-لوله سیاه:

لوله سیاه و متعلقات آن از ورق روغنی تهیه و رنگ‌آمیزی می‌شود. استفاده از این لوله‌ها در فضای سرپوشیده که خطر زنگزدگی وجود نداشته باشد، مجاز است (شکل ۴-۱).



شکل ۴-۱

۲-لوله گالوانیزه سرد:

لوله گالوانیزه سرد و متعلقات آن، مقاوم در برابر زنگزدگی و خوردگی است. لوله گالوانیزه سرد قابل استفاده در زیر گچ است (شکل ۴-۲).



شکل ۴-۲

۳-لوله‌های گالوانیزه گرم عمقی:

لوله گالوانیزه گرم عمقی و متعلقات آن در بتون، و در فضای باز و محله‌ایی که خطر خوردگی لوله وجود دارد و یا استحکام مکانیکی زیاد موردنیاز است، استفاده می‌شود (شکل ۴-۳).



شکل ۴-۳

جدول ۴-۱

توضیحات	تصویر	متعلقات لوله‌های فولادی
خم آماده ۹۰ درجه نوعی اتصال لوله‌های فولادی که جهت تغییر مسیر ۹۰ درجه یا ۴۵ درجه مورداستفاده قرار می‌گیرد.		زانوی ساده
برای هدایت بهتر فنر و سهولت کار سیم‌کشی از اتصالات دردار استفاده می‌شود.		زانوی دردار
جنس آلومنیوم		سراهی دردار(کاندولت)
برای اتصال بین دو لوله		پوشن
برای گرفتن انشعاب و ارتباط لوله‌ها به یکدیگر		قوطی
از جنس برنج برای اتصال لوله گالوانیزه به جعبه تقسیم		بوش برنجی
جهت اتصال لوله قابل انعطاف به جعبه تقسیم		گلند قابل انعطاف
جهت مسدود کردن سوراخ‌های جعبه کشش و یا مسدود کردن انتهای لوله‌ها		دربوش

مهار می‌شود. فاصله بین بست‌ها نباید از ۴۰ cm کمتر و از ۱۰۰ cm بیشتر باشد.

- **بست چنگالی لوله فولادی:** بست چنگالی توسط ریلهایی که بر روی دیوار یا سقف نصب شده‌اند لوله را نگه می‌دارد (شکل ۴-۵).

لوله‌های فولادی برق باید مطابق استاندارد و رعایت اصول ایمنی انجام شود تا در موقع زلزله و آتش‌سوزی خطر آفرین نباشد.


- **بست لوله فولادی برق:** بست لوله فولادی برق برای نصب ثابت لوله بر روی دیوار یا سقف استفاده می‌شود. بست از جنس فولاد می‌باشد و به وسیله پیچ و رولپلاک



ج



ب

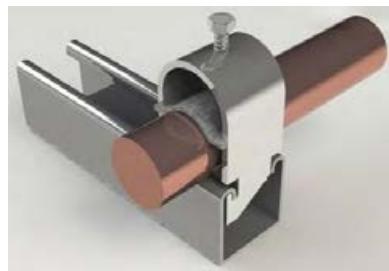

الف

شکل ۴-۵

مثال: بست ۸-۱۲ (بست هشت دوازده) برای نگهداری لوله یا کابل با قطر ۸ تا ۱۲mm قابل تنظیم است. از ۸ تا ۱۲ میلی‌متر باشد، قطر داخل بست را می‌توان از ۸ تا ۱۲ میلی‌متر تنظیم کرد (شکل ۴-۶).



ب



الف

شکل ۴-۶


ریل: ریل برای نگهداری لوله‌ها در کنار یکدیگر استفاده می‌شود. ریل دارای شاخه‌های ۱ متر است (شکل ۴-۷).



۴-۲- رولپلاک: رولپلاک جهت نصب تجهیزات برقی بر روی دیوار سفالی، سقف‌های کاذب و بتن مناسب است (شکل ۴-۸).



۴-۳- پیچ: رولپلاک باز می‌شود. پیچ یک میله استوانه‌ای فلزی یا غیرفلزی است که روی محیط آن دندانه ایجاد شده است (شکل ۴-۹). رولپلاک‌ها دارای دندانه‌هایی برای جلوگیری از چرخش درون حفره و همچنین دارای دو زایده روی بدنه به منظور درگیری بیشتر با دیوارهای حفره است. لبه واشری بیرونی از فرورفتن رولپلاک به داخل حفره جلوگیری می‌کند. رولپلاک دارای شکافی است که با ورود پیچ به

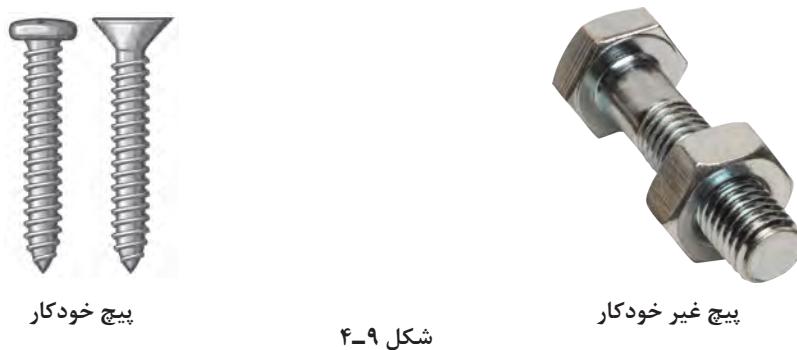

- ۱- قطر پیچ
 - ۲- طول پیچ
 - ۳- نوع سر(کله) پیچ
 - ۴- نوع دنده و گام پیچ
- پیچ‌ها از لحاظ ظاهری به دو دسته تقسیم می‌شوند.
- ۱- پیچ‌های خودکار:** پیچ‌های خودکار در دو نوع تمام دنده و نیم دنده وجود دارد (شکل ۴-۱۰).

از آنجاکه در حال حاضر تولید پیچ و مهره در کشور ما بر اساس استانداردهای اروپایی است، از مشخصات پیچ بر اساس استاندارد DIN آلمان در طراحی‌ها و نقشه‌ها باید استفاده نمود.

برای شناخت پیچ‌ها به ۴ مشخصه نیازمندیم:



ب



الف

شکل ۴-۱۰

- ۲- پیچ‌های غیر خودکار:** این نوع پیچ‌ها برای ثابت شدن نیاز به مهره دارند یا قطعه‌ای که مانند مهره باشد و بتواند کار مهره را انجام دهد (شکل ۴-۱۱).

پیچ تمام دنده برای سطوح فلزی و پیچ نیم دنده به همراه رولپلاک برای سطوح بتونی و دیوار و سنگ استفاده می‌شود. برای سطوح چوبی استفاده از پیچ‌های نیم دنده و تمام دنده بدون استفاده از رولپلاک معمول است.



ب



الف

شکل ۴-۱۱

۴-۴-لوله گیر:

ثبت و متحرک دارد. با قراردادن لوله گیر بر سه پایه به صورت سیار قابل استفاده می شود (شکل ۴-۱۲).



ب



الف

شکل ۴-۱۲

۴-۵-حدیده:

دستی با نیروی دست و در نوع برقی با نیروی موتور الکتریکی عمل دنده صورت می گیرد. برای حدیده کاری باید مناسب با اندازه لوله، حدیده مناسب انتخاب شود (شکل ۴-۱۳).



ج



ب



الف

شکل ۴-۱۳

می‌کند. لوله خم کن دستی دارای «لقمه» است که متناسب با اندازه لوله انتخاب می‌شود (شکل ۴-۱۴). برای خم کردن لوله‌های فولادی برق حداکثر تا قطر ۲۵mm از خم کن دستی استفاده می‌شود.

۴-۶- لوله خم کن

لوله خم کن برای خم کردن لوله‌های فولادی به کار می‌رود لوله خم کن دارای انواع زیر است:

۱- لوله خم کن دستی: لوله خم کن دستی برای خم کردن لوله فولادی برق از نیروی دست استفاده



شکل ۴-۱۴

۴-۶-۱- لوله خم کن هیدروليکي:

الف) خم کن هیدروليکي دستی:

لوله خم کن هیدروليکي دستی، جک هیدروليکي است که براساس فشار روغن کار می‌کند. نیروی موردنیاز جهت خم کردن لوله توسط دست به مخزن پمپ روغن و اهرم جک منتقل می‌شود که آن هم از طریق پیستون به لقمه خم کن و سپس به لوله وارد می‌آید. برای خم کردن لوله‌های با قطر بیش از ۲۵ میلی‌متر باید از ماشین خم کن استفاده کرد.

ب) خم کن هیدروليکي برقی:

در خم کن هیدروليکي برقی نیروی مورد نیاز جهت حرکت پیستون در جک توسط یک موتور الکتریکی تأمین می‌شود (شکل ۴-۱۶).

برای خم کردن لوله‌های فولادی، ابتدا لقمه دستگاه خم کن و تکیه‌گاه آن را متناسب با قطر لوله انتخاب می‌کنیم. سپس لوله را داخل لوله خم کن قرار می‌دهیم و با نیروی یکنواخت دست، اهرم خم کن را به طرف پایین می‌کشیم تا لوله به اندازه زاویه موردنیاز خم شود. پس از آن اهرم را بالا برده و لوله خم شده را خارج می‌کنیم. شعاع داخلی انحنای لوله‌هایی که در کارگاه خم می‌شود، نباید از ۸ برابر قطر لوله کمتر باشد.

در صورتی که تعداد خم‌ها در مسیر لوله کشی بین دونقطه از چهار خم ۹۰ درجه (مجموعاً ۳۶۰ درجه) بیشتر گردد باید از جعبه کشش استفاده نمود.



شکل ۴-۱۶

۴-۶-۲- لوله خم کن برقی: لوله خم کن برقی از نیروی الکتروموتور برای خم کردن لوله های فولادی استفاده می شود. با قراردادن لوله در داخل شیار قطعه فرم دهنده می چرخاند و خم می شود (شکل ۴-۱۷).



شکل ۴-۱۷

۴-۶-۳- دریل شارژی: دریل شارژی برای سوراخ کاری درون برق استفاده می شود (شکل ۴-۱۸).



ب دریل شارژی



الف باتری

شکل ۴-۱۸

و حالت پیچ گوشتی است. که از حالت پیچ گوشتی برای باز و بستن پیچ استفاده می شود (شکل ۴-۱۹).



شکل ۴-۱۹

دریل شارژی نیروی خود را از طریق باتری نیکل کادمیومی تأمین می کند. بیشینه سرعت دوران این دریل ها ۱۲۰۰ دور بر دقیقه است. این دریل ها توانایی چرخش در دو جهت را دارند. با استفاده از این نوع دریل می توان سوراخ هایی حداقل با قطر ۱۰ میلی متر ایجاد کرد.

قسمت های اصلی این دریل ها عبارت اند از: موتور، سه نظام و باتری. عموماً توان بالاتر به معنای قدرت سوراخ کاری بالاتر دریل است. دریل شارژی دارای سه حالت معمولی، چکشی

برخی مدل‌ها دارای چراغ نشانگر مقدار شارژ باتری می‌باشند (شکل ۴-۲۰).



شکل ۴-۲۰

برای اطلاعات بیشتر:

قابلیت‌های دریل‌های شارژی:

- مجهر به شارژ بسیار سریع به همراه ۲ عدد باتری رزرو با قابلیت شارژ پذیری حدوداً ۱۰۰۰ مرتبه
- دارای ابزار گیر(سنهنظام) ۱۰ میلی‌متر اتوماتیک جهت تسريع در تعویض مته و سری پیچ‌گوشتنی.
- بر روی قسمت فوقانی دریل پیچ‌گوشتنی شارژی ۱۲ ولت کلید تغییر دور تعییه گردیده که در وضعیت یک در حالت آزاد ۴۰۰ دور در دقیقه و در وضعیت دو در حالت آزاد ۱۲۰۰ دور در دقیقه به کاربر ارائه می‌دهد.
- کلید اصلی به صورت دیمیر دار داخلی است که هرچه بیشتر بر روی کلید فشار اعمال گردد سنهنظام دستگاه با دور بیشتری به حرکت درخواهد آمد.
- دارای ترمز و کنترل الکترونیکی سرعت نیز مانع از بسته شدن بیش از حد پیچ شده و منجر به افزایش سرعت و کارایی پیچ‌گوشتنی کاری می‌شود.

۴-۷-۱- طریقه صحیح شارژ باتری دریل شارژی:

قبل از کارکرد با دستگاه، باتری را داخل شارژر قرار دهید و به صورت کامل شارژ نمایید. باتری نیکل کادمیوم پس از ۶۰ دقیقه شارژ کامل می‌شود.
توجه: دریل شارژی ۱۲ ولت مجهر به شارژر اتوماتیک

نکات ایمنی و حفاظتی:

طریقه نگهداری و استفاده صحیح از باتری شارژی



- تا زمانی که چراغ نشانگر ثابت نشده باتری را از شارژر جدا نکنید زیرا با هر بار نصب باتری بر روی شارژر و جداسازی آن طول عمر باتری کم می‌گردد.
- باتری به صورت کامل شارژ شود و تا تخلیه کامل مجدد شارژ نکنید.
- باتری نیکل کادمیوم پس از گذشت زمانی خود به خود تخلیه می‌شوند.

محیط زیست

باتری‌های نیکل کادمیوم برای محیط‌زیست مضر هستند و آنها را بازیافت می‌کنند. باتری داخل آتش منفجر می‌شود.



۴-۸- مجموعه مته و سرپیچ گوشته

این مجموعه مناسب برای انواع دریل و پیچ گوشته های برقی و شارژی است و تمامی سری های موردنیاز جهت سوراخ کاری و بستن پیچ را دارد (شکل ۴-۲۱).



ب



الف

شکل ۴-۲۱

مراحل انجام خم کاری:

- ۱- ارتفاع سر تا ته سمت آزاد لوله ای که می خواهد پس از خم داشته باشد را تعیین کنید.
- ۲- ارتفاع سر تا ته سمت آزاد را، از ارتفاع قایم که از جدول به دست آمده، کم کنید. (با توجه به قطر لوله ای که قرار است خم کنید).

۴-۹- انواع خم ها:

- ۱- خم قایم:
خم قایم از خم کردن لوله به شکل L یا ۹۰ ساخته می شود. رایج ترین خم، خم ۹۰ درجه یا قایم است. از این خم در مسیر حرکت لوله از دیوار به کف و سقف استفاده می شود.

جدول ۴-۲

اندازه لوله	ارتفاع خم قایم
pg1۳/۵	۲۵/۱۵
Pg1۶	۲۰/۳

- ۳- مقدار بدست آمده از جدول را از سر سمت آزاد آن، روی لوله اندازه گیری کرده و علامت بزنید (شکل ۴-۲۲).



ب



الف

شکل ۴-۲۲

۴- مطمئن شوید که نشانه پیکان لوله خم کن درست در محل علامت‌گذاری شده روی لوله باشد (شکل ۴-۲۳).



شکل ۴-۲۳

۵- لوله را صاف نگه دارید توسط نیروی پا بر روی پاشنه خم کن فشار وارد کنید و انتهای آزاد لوله را به آرامی بچرخانید و این کار را تا وقتی که به علامت ۹۰ درجه رسید ادامه دهید (شکل ۴-۲۴).




شکل ۴-۲۴

نکته

مثال: برای خم کردن لوله $1\frac{3}{8}$ inch که ارتفاع سمت آزاد آن $21/6$ cm است از جدول نشان داده شده $15/25$ cm باید تفریق شود و $6/35$ cm محلی است که از انتهای باید علامت زده شود.

۴-۹-۲-ب: خم پشت به پشت:


خم پشت به پشت برای بین دو دیوار موازی استفاده در خم پشت به پشت فاصله لبه پشت خم ۹۰ درجه تا انتهای کار مهم است (شکل ۴-۲۵).

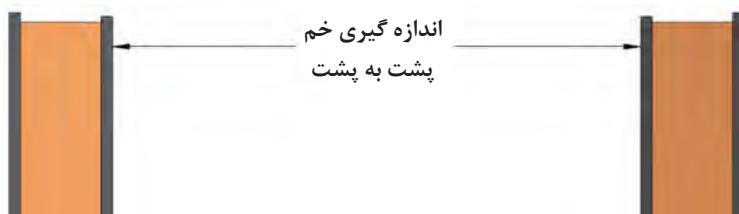

شکل ۴-۲۵

مراحل انجام خم کاری:

- ۱- تعیین فاصله بین دو دیوار
- ۲- از لبه پشت خم قایم 90° فاصله‌ای را که از مرحله اولین خم پشت به پشت یک خم قایم 90° است. پیدا کردید را اندازه‌گیری کرده و روی لوله علامت مراحل انجام آن را از بخش خم 90° دنبال کنید.
- ۳- از لبه پشت خم قایم 90° فاصله‌ای را که از مرحله اولین خم پشت به پشت یک خم قایم 90° است. پیدا کردید را اندازه‌گیری کرده و روی لوله علامت مراحل انجام آن را از بخش خم 90° دنبال کنید.

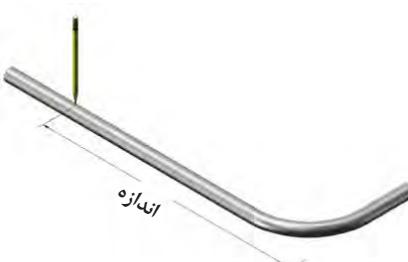

ب



الف


شکل ۴-۲۶

۴- اطمینان حاصل کنید که لوله در امتداد درستی در با علامتی که روی لوله گذاشته‌اید، یک‌جا قرار گرفته جایگاه خود در خم کن قرار گرفته و تنظیم نشانه ستاره است (شکل ۴-۲۷).



شکل ۴-۲۷


۵- لوله را صاف نگهدارید توسط نیروی پا بر روی پاشنه بچرخانید و این کار را تا وقتی که به علامت 90° درجه برسید ادامه دهید (شکل ۴-۲۸).

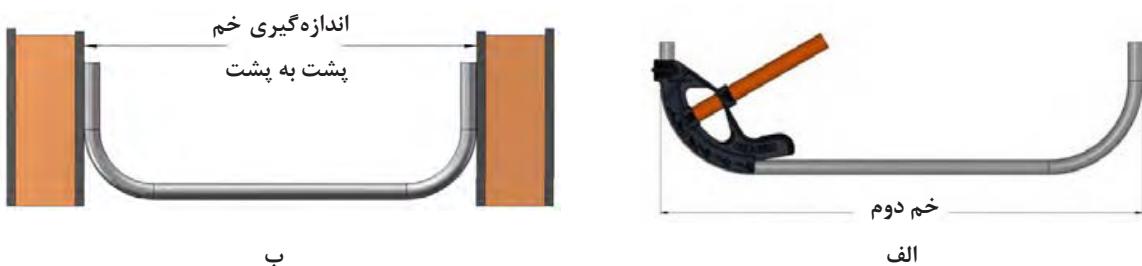

شکل ۴-۲۸

۴-۹-۲- خم انحرافی:

الخم انحرافی برای انتقال لوله از یک سطح به سطح بالاتر بدون تغییر مسیر به کار می‌رود. استفاده از این است (شکل ۴-۲۹).

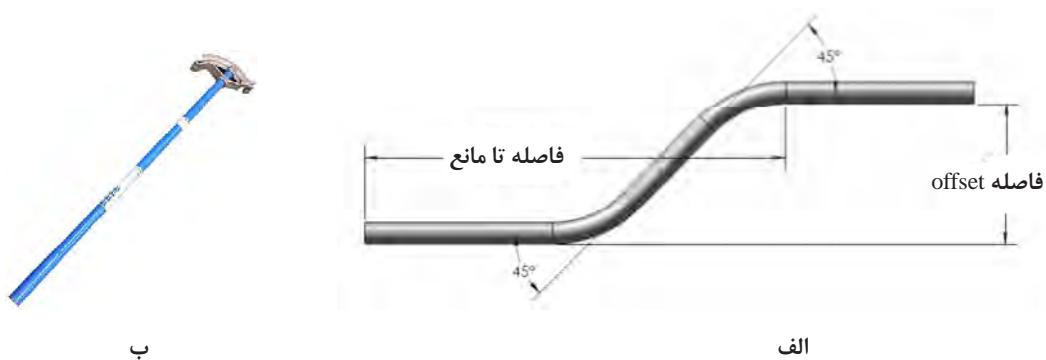

شکل ۴-۲۹

۴-۳-۴-۹-۱-مراحل انجام خم کاری:

- ۱- فاصله لبه لوله تا مانع و فاصله انحراف لازم برای ردشدن از مانع را تعیین کنید (شکل ۴-۳۰).



شکل ۴-۳۰

- ۲- با توجه به زاویه انحراف، مقادیر مناسب را از جدول فرمول خم انحرافی تعیین کنید. مقادیر لازم را از جدول استخراج کرده و بر روی لوله علامت بزنید.

جدول ۴-۳

زاویه خم	ضریب ثابت	کوچک شدگی (Cm)
$30^\circ \times 30^\circ$	۶	۱/۶
$45^\circ \times 45^\circ$	۲۰	۰/۶۳۵
$60^\circ \times 60^\circ$	۱/۴	۰/۹۵


با استفاده از جدول درجه انحراف را انتخاب می‌کنیم، برای پیدا کردن محل اولین علامت روی لوله، از حاصل ضرب فاصله انحراف اندازه‌گیری شده برای ردشدن از مانع ضرب در کوچک شدگی مشخص خواهد شد (شکل ۴-۳۱).

نکته

$$\text{مجموع کوچک شدگی} = (\text{فاصله انحراف}) \times (\text{کوچک شدگی})$$

این مقدار به فاصله اندازه‌گیری شده تا مانع اضافه می‌شود:

$$\text{فاصله اولین علامت} = (\text{فاصله تا مانع}) + (\text{مجموع کوچک شدگی})$$

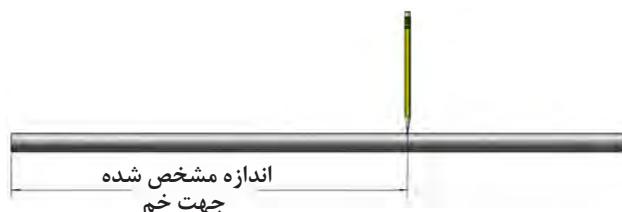


شکل ۴-۳۱



۱- برای محاسبه علامت دوم به طریق زیر عمل می کنیم (شکل ۴-۳۲).

$$\text{فاصله انحراف} + (\text{ضریب ثابت}) = \text{فاصله دومین علامت}$$

عدد بدست آمده میزان فاصله تا علامت اول را روی لوله نشان می دهد.

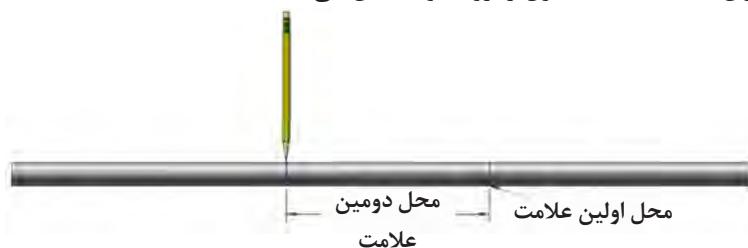

شکل ۴-۳۲

۲- نشانه پیکان را با علامت اول تنظیم کنید. لوله را صاف نگهدارید توسط نیروی پا بر روی پاشنه خم کن فشار وارد کنید و انتهای آزاد لوله را به آرامی بچرخانید و این کار را تا وقتی که به علامت ۴۵ درجه برسید ادامه دهید (شکل ۴-۳۳).




شکل ۴-۳۳

کاری کنید علامت اولین خم برگشتی با نشانه پیکان در یک راستا قرار گیرد (شکل ۴-۳۴).



ج

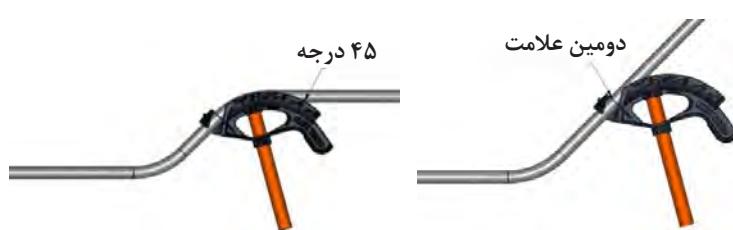

ب

الف

شکل ۴-۳۴

دقت کنید که هر دو خم در یک راستا باشد (شکل ۴-۳۵).



شکل ۴-۳۵

۴-۹-۴- روشن تقریبی اندازه‌گذاری لوله برای خم کردن: یک لوله فولادی با طول مشخص را به دو قسمت L_1 و L_2 تقسیم و با مداد علامت‌گذاری کنیم (شکل ۴-۳۶). سپس لوله را طوری درون خم کن قرار دهیم تا علامت روی لوله در ابتدای لقمه خم کن قرار گیرد و خم 90° درجه زده شود.



شکل ۴-۳۶

طول لوله در دو قسمت به طریق زیر محاسبه می‌شود.

$$L'_1 = L_1 + R$$

$$L'_2 = L_2 - 0.57R$$

از آنجایی که همواره طول‌های L'_1 و L'_2 مورد نیاز است معادلات فوق را برحسب آنها می‌نویسیم:

$$L_1 = L'_1 - R$$

$$L_2 = L'_2 + 0.57R$$

جدول ۴-۴

L'_1	L'_2	L_1	L_2	L
۵۰	۳۰			
۴۰	۴۰			
۳۰	۵۰			

با توجه به جدول ۴-۴ که اندازه‌های مورد نیاز لوله‌ها پس از خم‌کاری مشخص شده است، اندازه لوله‌های مورد نیاز جهت خم‌کاری را محاسبه و خم‌کاری‌های مورد نیاز را انجام دهید. (اندازه‌ها برحسب سانتی‌متر)

۴-۱۰-حدیده کاری:

سمت جلو و دوران در جهت عقربه ساعت حدیده کاری می‌کنیم. پس از یک یا دو دور چرخش حدیده، آن را نیم دور در جهت عکس می‌چرخانیم تا برآدهای حاصل جدا شوند. این عمل را آن قدر ادامه می‌دهیم تا ۳ تا ۴ دندانه لوله از حدیده بیرون آید، ادامه می‌دهیم. به صورت عمود قرار می‌دهیم. سپس دسته حدیده را روی لوله

کار عملی



فعالیت


لوله‌ایی که در کار عملی قبل برش داده شدن داخل لوله گیر قرار داده و با توجه به سایز لوله، حدیده موردنظر را انتخاب و سر لوله را حدیده کنید.

- دو لوله حدیده شده را با بوشن به یکدیگر اتصال دهید.
- یک لوله حدیده شده را به قوطی فلزی گالوانیزه اتصال دهید.
- زانوی ۹۰ درجه آماده را به یک لوله اتصال دهید.

نکاتی که در لوله‌کشی روکار باید رعایت کرد:

۱- لوله‌کشی روکار، باید به نحوی انجام شود که بین تمامی لوله‌ها، قوطی‌ها و سایر تجهیزات آن با دیوار شش میلی‌متر فاصله وجود داشته باشد.

۲- هادی‌هایی که به جعبه تقسیم یا جعبه کشش و یا تابلوی فلزی برق وارد می‌شود باید در برابر ساییدگی حفاظت شود، لذا، در محل ورود هادی یا اتصال لوله به جعبه تقسیم و مانند آن، یک بوشن برنجی نصب شود (شکل ۴-۳۷).

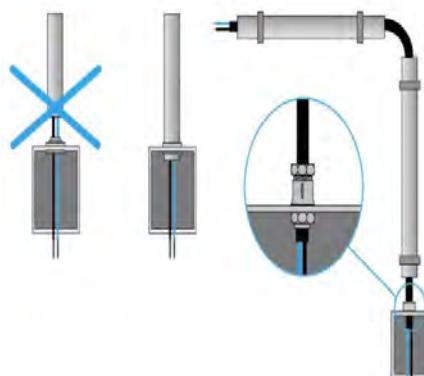

شکل ۴-۳۷

قفی و تأمین اتصال الکتریکی محکم با جعبه مربوط به وجود آید.

۴- تجهیزات الکتریکی، به طور مستقل روی دیوار نصب شود و اتکایی به لوله‌های برق مجاور خود نداشته باشد.

۳- جعبه‌های اتصال و جعبه‌ تقسیم‌های فلزی مخصوص کشش باید با مهره قفلی یا بوشن مناسب با نوع


لوله‌کشی به لوله متصل شود و دقیق باشد. که دندانه‌های سر لوله به قدر کافی به داخل جعبه وارد شود و درنتیجه محل لازم برای نصب بوشن یا مهره

کار عملی



فعالیت

با توجه به نقشه و اندازه‌های داده شده در شکل ۴-۳۸ لوله کشی روکار را انجام دهید.

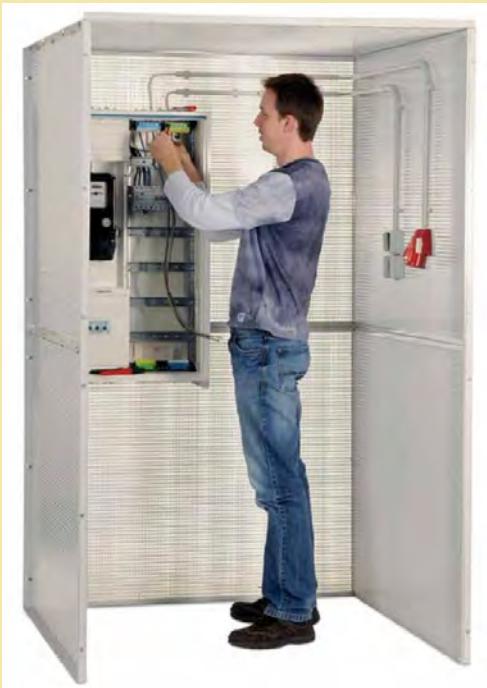

شکل ۴-۳۸

رسامی مسیر لوله کشی روکار

با توجه به مسیرها، اندازه‌ها و تجهیزات داده شده در نقشه زیر، عملیات لوله کشی روکار را بر روی دیوار انجام دهید (شکل ۴-۳۹).

کار عملی



فعالیت




شکل ۴-۳۹- نقشه کلی لوله کشی روکار

جدول ۴-۴- ارزشیابی

توضیحات	بارم (نمره)	استاندارد عملکرد	مراحل کار
	۴	مطابق اندازه داده شده در نقشه	خم کاری ۹۰ درجه لوله
	۴	مطابق اندازه داده شده در نقشه	خم کاری پشت به پشت
	۴	مطابق اندازه داده شده در نقشه	الخم کاری offset
	۴	مطابق اندازه داده شده در نقشه	اندازه گذاری صحیح
	۴	مطابق اندازه داده شده در نقشه	نصب صحیح لوله روکار

۴-۱۱-داكت:

ساخته می‌شوند. نوع شیاردار معمولاً در تابلوهای برق صنعتی قابل استفاده است. داخل داكت سوراخ‌های جهت نصب به دیوار وجود دارد (شکل ۴-۴۰).

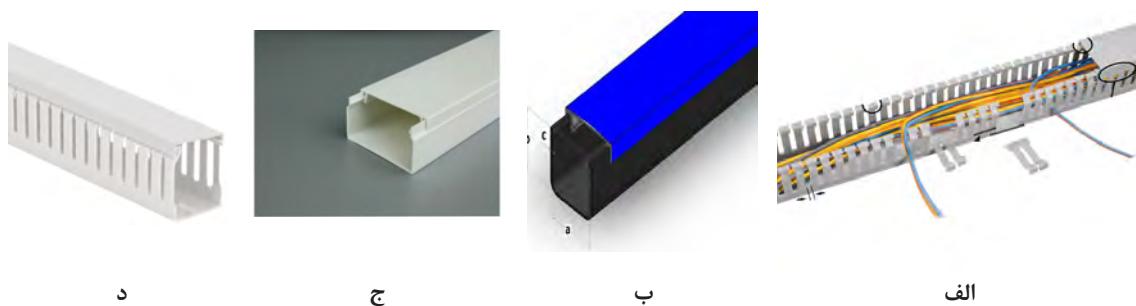

شکل ۴-۴۰

محیط تولید می‌شوند. داكت کف خواب در اندازه‌های ۷/۵، ۵ و ۹ سانتی‌متری ساخته می‌شوند. برای نصب آن می‌توان از چسب دوطرفه یا پیچ و رولپلاک استفاده کرد (شکل ۴-۴۱).


اگر بخواهیم سیم و یا کابلی از روی کف تمام‌شده عبور کند از داكت کف خواب استفاده می‌شود. داكت کف خواب طراحی شده که در رفت و آمد پا به آن گیر نمی‌کند. و در رنگ‌های مختلف جهت سازگاری بارنگ



شکل ۴-۴۱

۴-۱۲-ترانکینگ:

ترانکینگ مجرای عبور سیم برق و کابل های جریان ضعیف است در دو نوع دیواری و کف خواب ساخته شده است. ترانکینگ قابلیت نصب پریزها برق، پریز و ماژول ها را در بدنه ترانک نصب کرد (شکل ۴-۴۲).

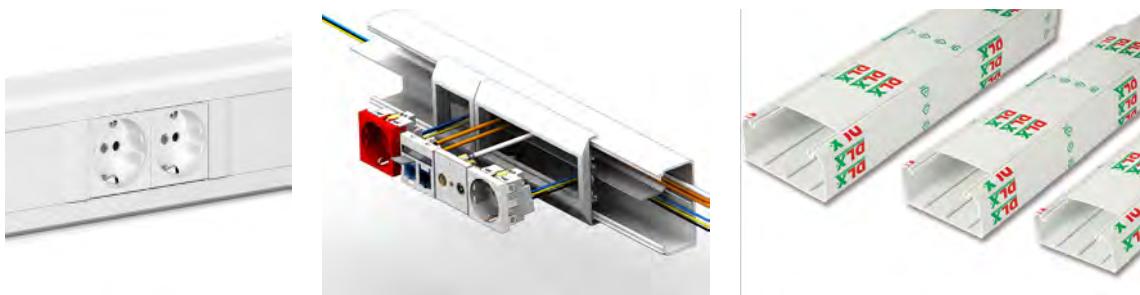

ج

ب

الف

شکل ۴-۴۲

داخل ترانکینگ رامی توان توسط پارتیشن تقسیم بندی کابل ها در بعضی مدل ها جهت جلوگیری از پراکندگی کابل ها کرد و کابل های برق، تلفن و شبکه را هر یک از بخش بست نگهدارنده تعییه شده است (شکل ۴-۴۳).
مجازایی عبور داد.



شکل ۴-۴۳

۱۲-۴-ویژگی ترانکینگ:

- دسترسی آسان به هر نقطه از سیستم کابل کشی
- امکان نصب پریز مخصوص برای سیستم شبکه، تلفن و برق
- سهولت تغییر یا افزایش سیم ها و کابل ها با توجه به حجم محفظه های ترانکینگ در مقایسه با سیستم مبلمان.
- قابلیت تغییر مکان کلیدها و پریزها با تغییر آرایش پارتمیشن داخلی برای جداسازی کابل های برق و دیتا و کاهش نویز پذیری.

۴-۱۲-۲- متعلقات ترانکینگ‌ها:



برای اتصال، انشعاب و خم ترانکینگ از متعلقاتی استفاده می‌شود که در جدول ۴-۵ نشان داده شده است.

جدول ۴-۵


کاربرد	تصویر	متعلقات ترانکینگ
مسیر داخل ترانک را به حداقل دو قسمت تقسیم می‌کند.		پار‌تیشن (جداگذنده)
دوشاخه ترانک را به هم‌دیگر اتصال می‌دهد.		رابط
جهت حفظ ایمنی و نمای ظاهری، ابتداء و یا انتهای مسیر را کشی با آن بسته می‌شود.		مسدود‌گذنده (ته بند)
جهت اتصال ترانکینگ در گوشة داخلی دیوار به کار می‌رود که در دو نوع زاویه ثابت و زاویه متغیر ساخته می‌شود.		زانوی داخل
جهت اتصال ترانکینگ در گوشة بیرونی دیوار به کار می‌رود.		زانوی خارج
جهت اتصال دو ترانک به صورت قائمه در یک سطح صاف به کار می‌رود.		زانوی تخت
جهت انشعاب از ترانکینگ در یک مسیر به کار می‌رود.		سهراه
		فریم قاب تکی
		فریم قاب ۲تاپی

		سوکت کامپیوتر
		سوکت تلفن
		بریز برق سفید و قرمز

جهت نصب کلید پریز بر روی این ترانکینگ، قابهای می‌گیرد و کلید پریزهای 45×45 میلی‌متر داخل این تکی دوتایی سه‌تایی و چهارتایی درروی ترانک قرار گذاشته می‌شوند (شکل ۴-۴۴).

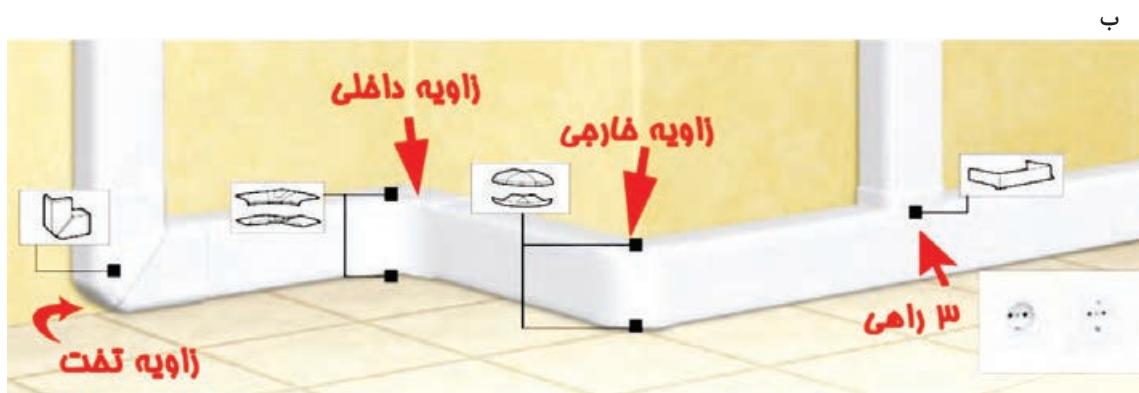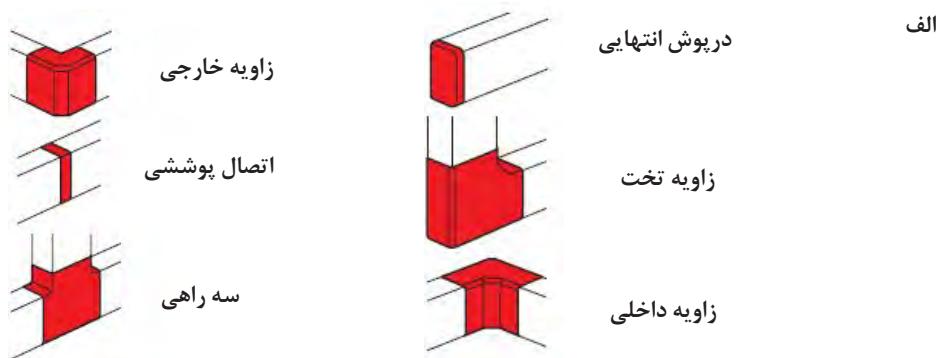

شکل ۴-۴۴

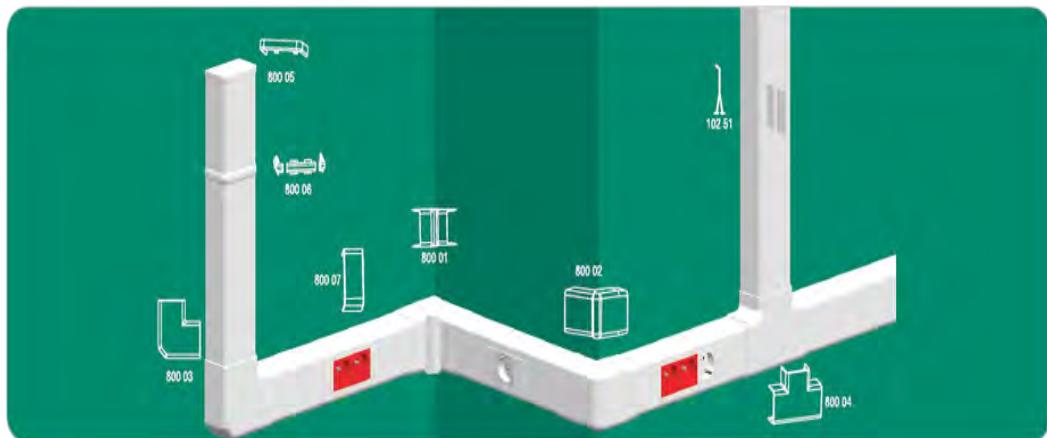

شکل ۴-۴۴

۴-۱۲-۴-اره فارسی بر کشویی:
برای برش و یا فارسی بر کردن ترانکینگ‌ها و داکت‌ها استفاده می‌شود (شکل ۴-۴۵). در شکل ۴-۵۴-الف فارسی بر دستی مشاهده می‌شود.

۴-۱۲-۳-سایزهای استاندارد:

ترانکینگ‌ها در ابعاد استاندارد ۳۵×۳۵ ، ۵۰×۸۰ ، ۵۰×۱۰۰ ، ۵۰×۱۲۰ و ۵۰×۱۵۰ (میلی‌متر \times میلی‌متر) ساخته می‌شوند.



ب



الف

شکل ۴-۴۵

در اره فارسی بر کشویی با تنظیم صفحه و یا تنظیم اره می‌توان لبه داکت را فارسی بر کرد یا ترانکینگ را برش داد. برش ۵۴ درجه را فارسی بر گویند.

۱۲-۴-مراحل نصب ترانکینگ

- ۱- محل تجهیزات برقی را با توجه به نقشه تعیین کنید.
- ۲- متعلقات موردنیاز ترانکینگ را براورد کنید.
- ۳- مسیر نصب ترانکینگ را علامت‌گذاری کنید. برای این کار باید ابتدا ترانکینگ را در محل نصب قرار دهید.



شکل ۴-۴۶

۴- اندازه‌های روی کار را بر روی ترانکینگ منتقل کرده و برای برش کاری علامت‌گذاری می‌کنیم (شکل ۴-۴۷).



شکل ۴-۴۷

۵- محل‌هایی که برای سوراخ‌کاری علامت‌گذاری شده با متنه مناسب سوراخ کنید و داخل آن متناسب با قطر سوراخ، رولپلاک قرار می‌دهیم (شکل ۴-۴۸).



ب



الف

شکل ۴-۴۸

۶- ترانکینگ را در محل خود قرار دهید و با پیچ خودکار و یک عدد واشر مناسب، آن را با دریل پیچ‌گوشتی بر روی دیوار نصب می‌کنید در حین نصب باید دقต کرد لبۀ بالایی ترانکینگ از خطی که با مداد کشیدیم، منطبق باشد (شکل ۴-۴۹).



شکل ۴-۴۹

۷- برای گوشه‌های داخلی باید لبه‌های دو ترانکینگ که لبۀ آنها بر هم منطبق می‌شود را فارسی بر کرد (شکل ۴-۵۰).



شکل ۴-۵۰

۸- پس از فارسی بر کردن و نصب ترانکینگ زانوی داخلی بر روی آن نصب کنید (شکل ۴-۵۱).



ب



الف

شکل ۴-۵۱

۹- برای گوشه‌های بیرونی زانوی خارجی نصب کنید (شکل ۴-۵۲).



ب



الف

شکل ۴-۵۲

۱۰- برای اتصال دو ترانکینگ می‌توان مطابق شکل ۴-۵۳ از رابط استفاده کرد.



ب



الف

شکل ۴-۵۳

۱۱- پس از انجام سیم‌کشی درب ترانکینگ را می‌بندیم. در، طوری ساخته شده که درون شیارهای روی ترانکینگ قرار می‌گیرد (شکل ۴-۵۴).



ب

الف

شکل ۴-۵۴

۱۲- برای نصب پریزها و سوکت تلفن و شبکه می‌توان خانه در نظر گرفت. هر کادر یک خانه به طور استاندارد از کادری که برای همین منظور ساخته شده، استفاده ابعاد 45×45 میلی‌متر دارد. شکل ۴-۵۵ نحوه نصب و قرار گرفتن پریزها را نشان می‌دهد. برای هر یک از پریزهای برق یک کادر یک خانه و می‌توان برای هر دو سوکت تلفن و شبکه یک کادر یک



ج

ب

الف


شکل ۴-۵۵

کار عملی




فعالیت

با توجه به نقشه داده شده عملیات داکت کشی و ترانکینگ را در اتفاق اجرا کنید (شکل ۴-۵۶).

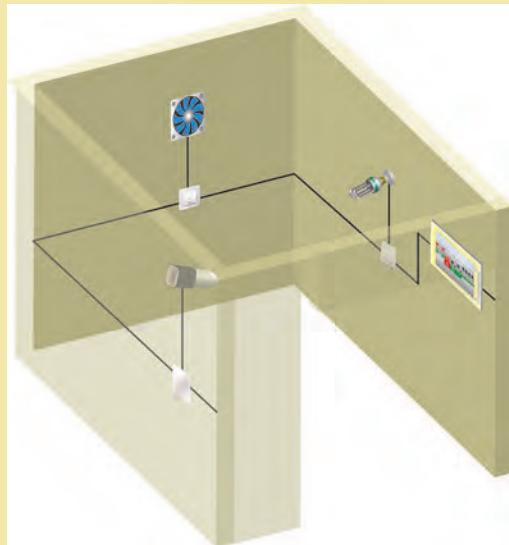


ب

شکل ۴-۵۶

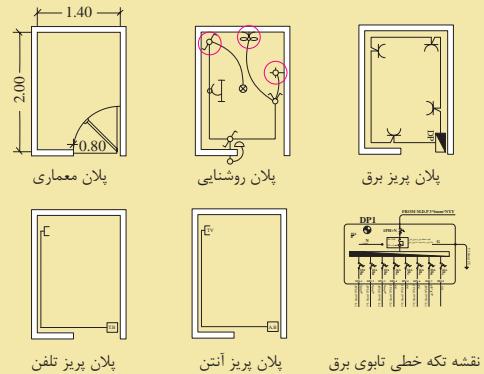

الف

- هنرجویان باید به صورت گروهی (۲ نفره) کلیه مراحل پروژه را با توجه به نقشه‌های ارائه شده و تجهیزات و مواد مصرفی، در مدت زمان معین انجام دهند.
- دقت شود که قطعات و تجهیزات تراز باشد، محکم نصب شده باشد و شکستگی نداشته باشد.
- در پایان هر روز کاری محیط کار و میز کار خود را نظافت و ابزار و وسایل را در جای مناسب خود قرار دهد.
- در پایان هر کار عملی گزارش کار مربوط نوشته شود.

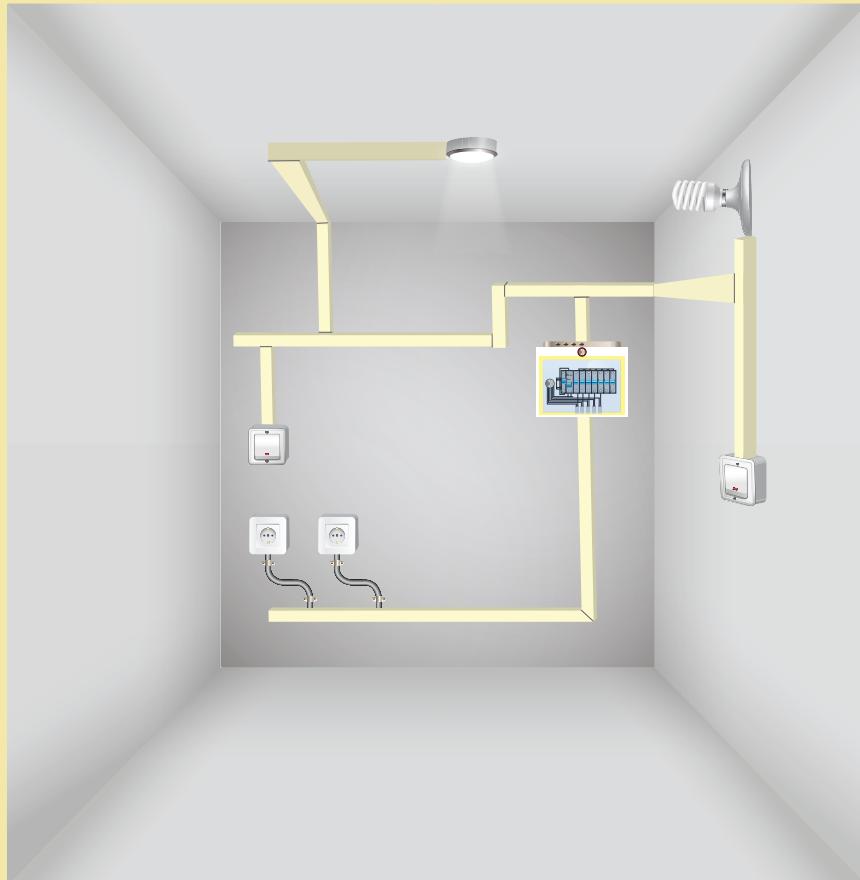

شکل ۴-۵۷

- هنرجو باید به صورت تیمی (۲ نفره) کلیه مراحل پروژه را با توجه به نقشه‌های ارائه شده و تجهیزات و مواد مصرفی، در مدت زمان معین انجام دهد.
- دقت شود که قطعات و تجهیزات تراز باشد، محکم نصب شده باشد و شکستگی نداشته باشد.
- در پایان هر روز کاری محیط کار و میز کار خود را نظافت و ابزار و وسایل را در جای مناسب خود قرار دهد.
- فاصله بست از ابتدا و یا انتهای ۵ سانتی‌متر فاصله داشته باشد.

ارزشیابی شایستگی زیرسازی سیم کشی روکار

شرح کار:

- ۱- تعیین مسیر
- ۲- خم کاری لوله (قائم، پشت به پشت و Off Set)
- ۳- داکت و ترانکینگ

استاندارد عملکرد:

اجرای زیرسازی تأسیسات الکتریکی روکار مطابق با مبحث ۱۳ نظام مهندسی ساختمان

شاخص ها:

انواع لوله
کلبرد انواع لوله خم کن
داکت
ترانکینگ تابلو

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه در شرایط گچ و خاک شده تعیین مسیر از نقشه کار

ابزار و تجهیزات: متر دریل پیچ و رولپلاک ابزار عمومی برق تراز شلنگ تراز تراز لیزری لوله داکت و ترانکینگ لباس کار کفش کلاه دستکش و ماسک و عینک ایمنی لباس کار، جعبه تابلو

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	* نمره هنرجو
۱	تعیین جانمایی تجهیزات و انتخاب مسیر لوله و داکت و ترانکینگ و باس داک	۱	
۲	سوراخ کاری و نصب قوطی و تابلو	۱	
۳	انتخاب لوله و داکت و ترانکینگ و باس داکت	۱	
۴	نحوه لوله گذاری، داکت گذاری و ترانکینگ و باس داکت	۲	
	نحوه خم کاری و انجام اتصالات لوله های فلزی	۲	
شاخص های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
تفکر خلاق کار تیمی آموزش دیگران			
میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

واحد یادگیری: ۵

درس: طراحی و سیم کشی برق ساختمان های مسکونی

رشته: الکترو تکنیک

واحد یادگیری ۶: تابلوی توزیع برق واحد مسکونی

آیا می‌دانید:

- اجزا و قطعات تابلو توزیع برق واحد مسکونی کدام‌اند؟
- چیدمان قطعات الکتریکی تابلو توزیع واحد برق مسکونی چگونه است؟
- عملکرد کلید محافظ جان بر چه نوع حفاظتی است؟
- حفاظت ارت (زمین) چه اهمیتی دارد؟
- مراحل انجام جوش احترافی چگونه انجام می‌شود؟

استاندارد عملکرد:


پس از انجام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود چیدمان تابلو توزیع برق واحد مسکونی را انجام دهند و اتصالات و سیم‌کشی تابلو را انجام دهند، همچنین از مبحث حفاظت اتصال زمین و ارت هنرجویان قادر به انجام جوش کابل و صفحه مسی از اجزای سیستم ارت خواهند بود.



فعالیت

کار عملی: روکار: مدار کلید صلیبی

کلید صلیبی با قرار گرفتن در مدار الکتریکی کلید تبدیل، تعداد نقاط کنترل لامپ را افزایش می‌دهد. کلید صلیبی دارای چهار ترمینال است. دو ترمینال به عنوان ورودی و دو ترمینال دیگر به عنوان خروجی در نظر گرفته می‌شود. تشخیص ترمینال‌های ورودی از خروجی بدین ترتیب است که در هیچیک از حالت‌های کلید به یکدیگر راه نمی‌دهند. برای اجرای مدار الکتریکی کلید صلیبی که ترمینال‌های غیر مشترک کلید تبدیل به ترمینال‌های ورودی کلید صلیبی وصل می‌شود. ترمینال‌های خروجی کلید صلیبی به ترمینال‌های غیر مشترک کلید تبدیل دوم متصل می‌شود (شکل ۴-۵۸).

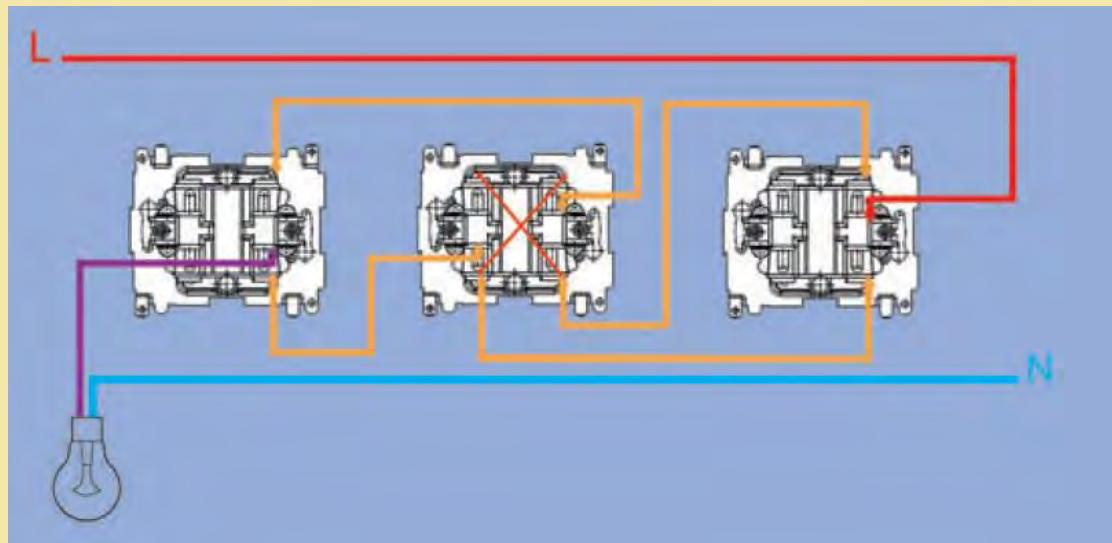


شکل ۴-۵۸

هزینه زمین
سیم نول
سیم فاز
سیم برگشتی
اتصالات داخلی


عملکرد کلید صلیبی را تشریح کنید.

نقشه حقيقی مدار کلید صلیبی در شکل ۴-۵۹ نشان داده شده است.

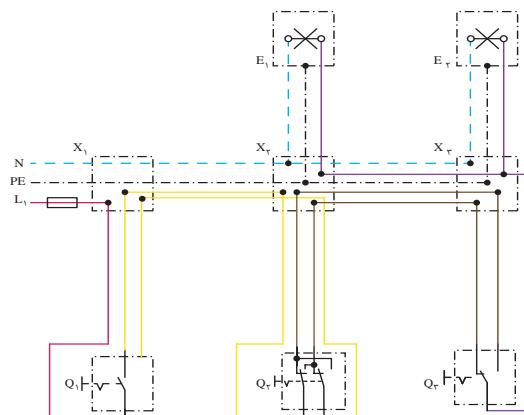


شکل ۴-۵۹

علایم اختصاری نقشه حقيقی مدار کلید صلیبی در شکل ۴-۶۰ معرفی شده است. شکل الف علامت اختصاری حقيقی و شکل ب علامت اختصاری فنی را نشان می‌دهد.




شکل ۴-۶۰



الف

نقشه فنی مدار کلید صلیبی در شکل ۴-۶۱ نشان داده شده است.

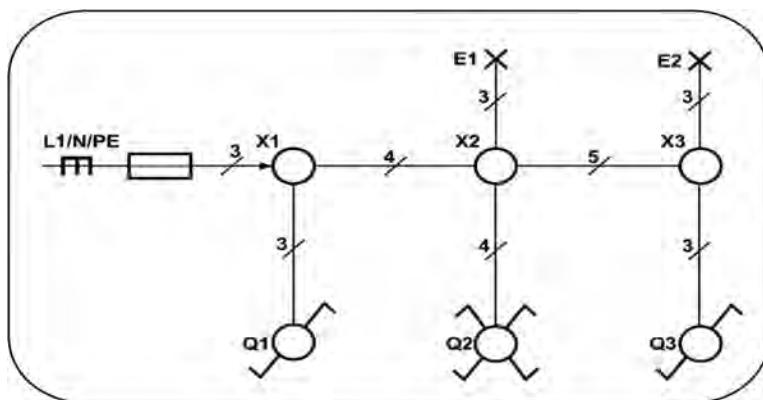

شکل ۴-۶۱

به دليل وجود جعبه کشش در هر ۱۲ متر فاصله، فتر ۱۵ متر به بالا عملأً کاربردی ندارد.
اگر از سیم افشاران در سیم کشی ساختمان استفاده شود، استفاده از سر سیم الزامی است.



ولتاژ کم به معنی خطر کم نیست !!

دستیار مدیر استخراج شنا در حال آموزش اضافه کردن مواد شیمیایی به آب استخراج بود. او مواد شیمیایی را به ۲۰۰ لیتر آب تانکر اضافه کرد و همزمان برقی آن را روشن کرد. در حین کار دست چپ وی با بدنه موتور همزمان تماس پیدا می‌کند و دچار برق‌گرفتگی می‌شود و فوت می‌شود. در تحقیقات مشخص شد موتور الکتریکی همزمان دچار اتصال بدنه بوده است و بدنه آن برق داشته است.

دارای دو موتور الکتریکی است. یکی از موتورها برای پمپ کردن آب پوشال‌ها می‌باشد و موتور دیگر یک موتور دو سرعته برای گرداندن فن است.

۴-۱۳- کولر آبی: کولر آبی با مرطوب کردن هوای خشک باعث خنکی می‌شود. لذا کولرهای آبی قابل استفاده در مناطق خشک و معتمد هستند شکل ۴-۶۲ کولر آبی





شکل ۴-۶۲



شکل ۴-۶۳


۴-۱۴- کلید کولر:

کلید کولر آبی برای کنترل روشن و خاموش کردن الکتروموتور، تغییر سرعت آن و روشن کردن پمپ آب کولر است (شکل ۴-۶۴).

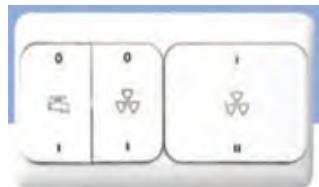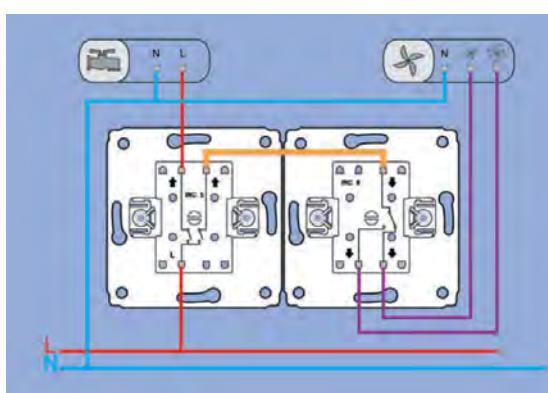

شکل ۴-۶۴

یک راه کلید دوبل برای کنترل موتور پمپ آب و راه دیگر برای کنترل موتور فن می‌باشد. از کلید تبدیل برای تبدیل سرعت کم به زیاد و بالعکس استفاده شکل ۴-۶۵ نشان داده شده است.

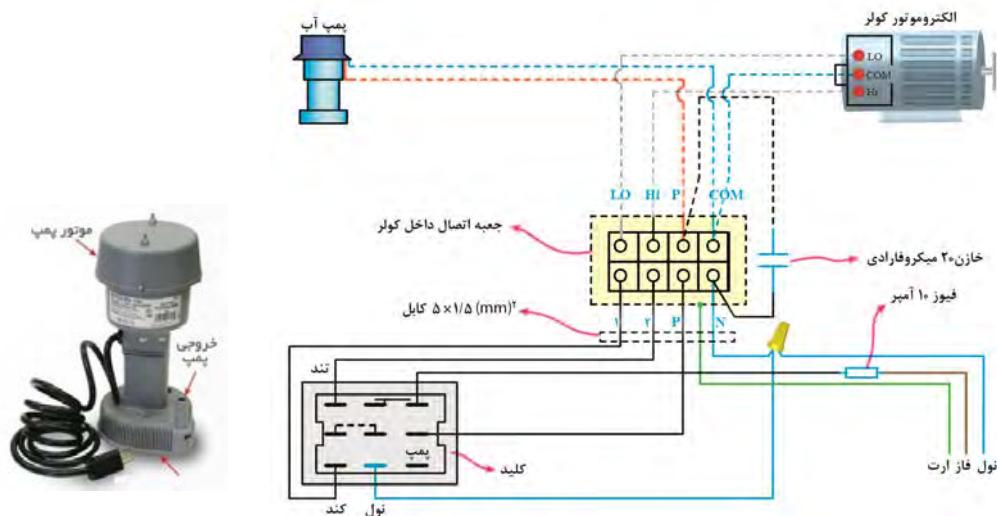

ب پمپ آب کولر

الف دیاگرام سیم‌کشی کولر آب
شکل ۴-۶۵

کلیه اتصالات در سیم کشی مدار الکتریکی کولر آبی با سر سیم صورت می‌گیرد و استفاده از نوار چسب برق ممنوع است. شکل (۴-۶۶).



ج



ب



الف

شکل ۴-۶۶




کار عملی ۶: راه اندازی کولر آبی

تجهیزات مورد نیاز: کولر آبی، کلید کولر، کابل $1/5 \times 5$ ، کلید محافظ MCB6A، سرسیم

فعالیت



شکل ۴-۶۷ الف

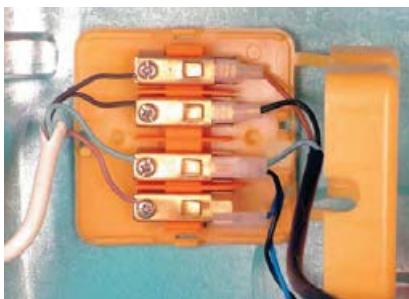

شکل ۴-۶۷ ب

مراحل کار:

- ۱- سرسیم ها را به سیم های کابل کولر پرس کنید و مطابق نقشه آنها را اتصال دهید.
برق رسانی از تابلو توزیع تا کلید کولر توسط سیم $3 \times 1/5$ با کلید محافظ جان MCB6A انجام شود.
- ۲- کابل کولر آبی دارای ۵ رشته سیم است.
دو رشته از آنها همنگ و برای اتصال دور تند و کند استفاده می شود(معمولًا به رنگ مشکی یا قهوه ای) و سیم آبی شکل ۴-۶۷-الف برای نول و سیم قرمز مربوط به پمپ آب است.
- ۳- اتصالات داخل جعبه ترمینال کولر مانند شکل ۴-۶۷-ب انجام می شود.
- ۴- سیم اتصال زمین را به بدنه کولر متصل کنید.

سرسیم کشی کولر آبی شکل های ۴-۶۹ را بررسی کنید؟



ج



ب



الف

شکل ۴-۶۸

- ۵- عبور از کابل کولر از کانال هوا ممنوع است.
- ۶- بعد از اتصال الکتروموتور و پمپ آب به ترمینال های مربوط در جعبه ترمینال بسته شود.

عدم استفاده از گلنده کابل مخصوص کولر از نظر ایمنی چه خطراتی به همراه دارد؟ چرا؟ (شکل ۴-۷۰).



ب



الف

شکل ۴-۶۹

سیم رابط به فیشی از صفحه پلاتین وصل می‌شود که علامت Hi (مخفف High) دارد. سیم رابط مشترک موتور به رنگ سبز است. سرسیم این سیم به فیشی (شکل ۴-۷۱) از صفحه پلاتین وصل می‌شود که کنار آن علامت Com (مخفف Common) است.

۱- برای اطمینان از اتصالات ترمینال‌های داخل الکتروموتور کولر می‌توان به رنگ سیم و نوشته روی هر ترمینال داخل الکتروموتور مطابق مراحل زیر نگاه کرد. سیم رابط دور کند موتور به رنگ قرمز است. سرسیم این سیم رابط به فیشی از صفحه پلاتین که علامت LO (مخفف Low) است، وصل می‌شود.

سیم رابط دور تند موتور به رنگ زرد است. سرسیم این




شکل ۴-۷۰



فعالیت

در مورد عملکرد خنک کنندگی کولر آبی بحث کنید.
چرا این کولر در مناطق مرطوب بازدهی ندارد.
شهرهایی که هوای گرم و مرطوب دارند از کولر گازی به جای کولر آبی استفاده می‌کنند.

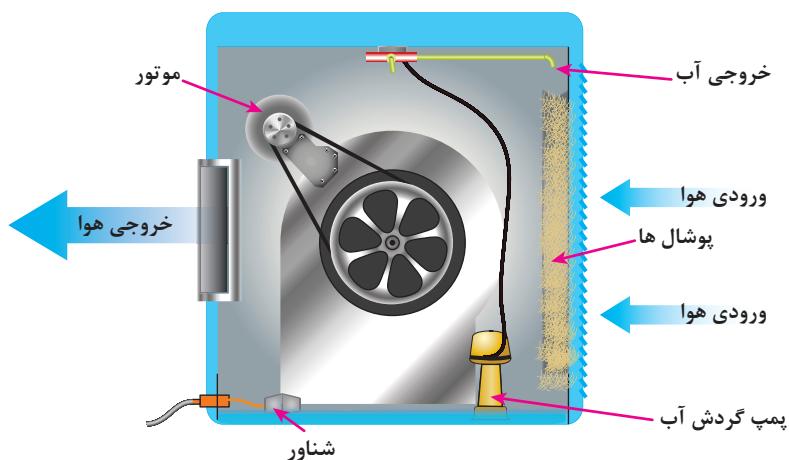


شکل ۴-۷۱



توجه کنید

در فصلهایی از سال که از کولر استفاده نمی‌شود، حتماً کلید فیوز مینیاتوری کولر را در وضعیت قطع قرار دهید.

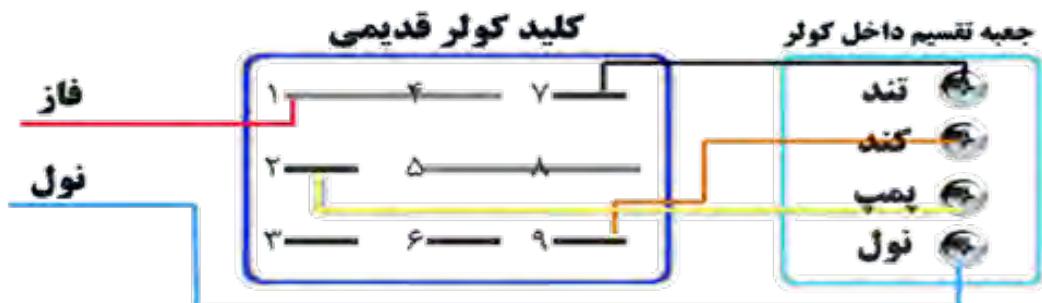

شکل ۴-۷۲

کار عملی: کلیدهای اتوماتیک



رله های اتوماتیک:

مدت زمانی که رله تنظیم شده است، به طور اتوماتیک خاموش خواهد شد. در سیم کشی برق ساختمان به رله اتوماتیک «تايمر راه پله» گويند.


رله اتوماتیک برای روشن نگه داشتن مدار الکتریکی در مدت زمان معین استفاده می شود. در سیم کشی برق ساختمان از آن برای کنترل روشنایی راهپله استفاده می شود. این کلید لامپهای راهپله یا پارکینگ و بعد از



شکل ۴-۷۳

مدار الکتریکی تایمر راهپله: مطابق (شکل ۴-۷۴ الف) سیم فاز به ورودی فاز رله (L) وارد شده و سیم نول به (N) رله وصل می شود. از سیم فاز انشعابی گرفته و به شستی موازی شده داده شده و برگشتی شستی ها به مشترک رله (PH) داده می شود. از طرف دیگر به مصرف کنندهها نول نیز داده می شود.

استفاده از رله زمانی به دلیل مصرف زیاد انرژی توصیه نمی شود. معمولاً زمان این رله ها با زمانی معادل طی مسافت ورودی تا آخرین طبقه را از طریق پله ها، به اضافه حدود یک دقیقه تنظیم می کنند. این زمان برای روش ماندن کل لامپهای راهپله توجیه اقتصادی مصرف انرژی الکتریکی ندارد.

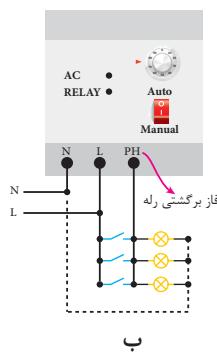

شکل ۴-۷۴


بنابراین برای اتصال صحیح تایmer به نقشه حکشده روی بدنه تایمر یا به بروشور داخل جعبه تایمر توجه نمایید. در این رله جریان خروجی آن ۱۶ آمپر بوده و قادر به کنترل مصرف کننده تا توان ۴KW است.

نحوه اتصال رله اتوماتیک: اتصال این رله مطابق نقشه شکل ۴-۷-ب است. نحوه اتصال تایمرهای راهپله در تولیدات شرکت های مختلف متفاوت است.




فعالیت

کار عملی: تغییر وضعیت رله راهپله به حالت دائم
روشن و عادی به کمک کلید تبدیل

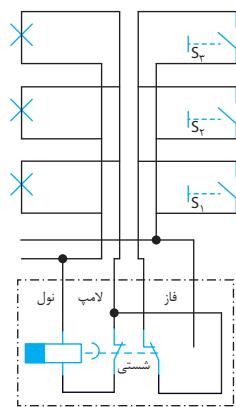

ب

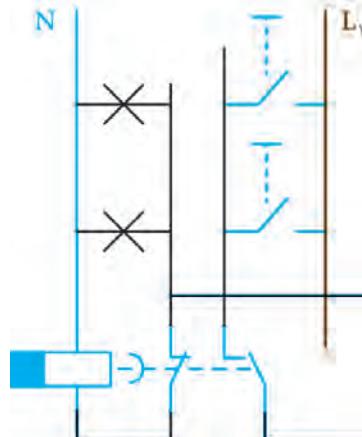

الف)

شکل ۴-۷۵

مطابق نقشه‌های شکل ۴-۷۵ شستی‌ها باهم موازی شده و لامپ‌ها نیز باهم موازی شده، دو سر شستی‌ها به دو سر غیرمشترک تبدیل اتصال داده و یکسر از آنها به فاز متصل می‌شود.
یکسر لامپ‌های موازی به مشترک کلید تبدیل و خروجی رله و سر دیگر با تغذیه رله به نول متصل می‌شود.
مزایای این مدار را چیست؟
برای رله‌های تولید شرکت‌های مختلف باید به راهنمای نصب رله داخل جعبه دقت کرد.

جدول بارفتوصیل‌های شیوا امواج

۴-۱۴- توان قابل کنترل تایمر راهپله:

مدل	بار	لامپ رشته‌ای ۱۰۰W	نورافکن ۱۰۰W	مهداب ۵۰W	مهداب (فلورسنت) ۸۰W	لامپ کم مصرف ۲۰W
PSA-6A	۱۵ عدد	۱ عدد	۱ عدد	۱۵ عدد	۴ عدد	—
PSA-10A	۲۰ عدد	۲ عدد	۳۰ عدد	۸ عدد	۳ عدد	۳ عدد
PSA-16A	۳۰ عدد	۳ عدد	۴۵ عدد	۱۲ عدد	۱۵ عدد	۵ عدد

تذکر: نوع بار خروجی خود را حتماً با جدول مطابقت داده و در صورت داشتن
مصرف کننده‌های بیشتر از کتابخانه استفاده کنید.




الف

شکل ۴-۷۶

۴-۱۵- رله ضربه‌ای

رله‌های ضربه‌ای متناسب با توان لامپ‌ها انتخاب می‌شوند. رله ضربه‌ای برای روشنایی راه‌پله‌ها و محل‌های استفاده شتی استفاده می‌شود. به منظور افزایش تعداد محل‌های کنترل می‌توان از شتی‌های بیشتری که با هم موازی می‌شوند استفاده کرد.

زمان روشنایی مطرح نباشد (شکل ۴-۷۷).

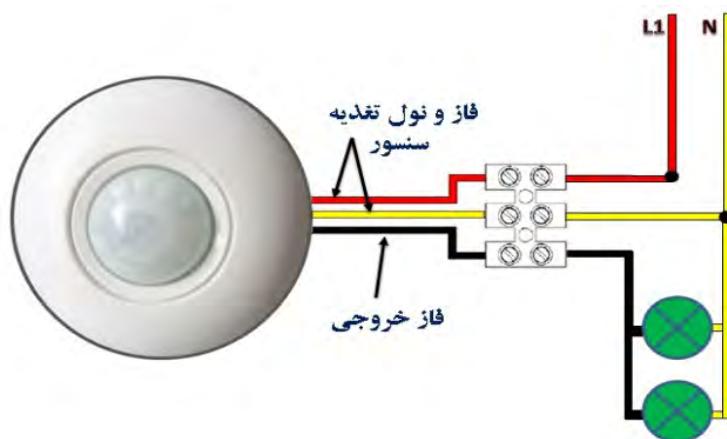

۴-۱۶- سنسور حضور افراد (PIR)

سنسور حضور افراد در سیم‌کشی برق ساختمان، حضور حضور پس از زمان معینی که قابل تنظیم است مدار الکتریکی را قطع می‌کند تا لامپ خاموش شود. فرد را تشخیص می‌دهد و مدار الکتریکی روشنایی را برقرار می‌سازد تا لامپ روشن شود و در صورت عدم



شکل ۴-۷۷

نوآوری، خلاقیت در دفاع مقدس

در عملیات عاشورا در منطقه میمک، یکی از تخریب‌چی‌ها، چشم‌های الکترونیک زیر مین‌ها تعبیه کرده بود. این سنسورهای حساس به نور، به محض قرارگرفتن در معرض نور با فعال کردن یک مدار باعث انفجار زمین می‌شد. روی مین مسلح به این سنسور با کمی خاک پوشانده می‌شد و زمانی که نیروی دشمن قصد پاکسازی معبر را داشت با احتیاط مین را از زمین بلند می‌کرد تا چاشنی آن را جهت خنثی‌سازی خارج کند اما بلاfacله با برخورد نور به سنسور مین منفجر می‌شد.

به نظر شما رزمندگان خلاق برای انجام این ابتکار از سنسور حضور افراد PIR^۱ استفاده کردند یا مقاومت تابع نور (LDR)^۲؟



شکل ۴-۷۸

پیشگامان صنعت برق ایران



تأسیسات برقی ساختمان‌های بزرگ بود و در این راه آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشت. متن اولیه مقررات ملی ساختمان مبحث سیزدهم و راهنمای آن از جمله آثار مهندس موسیسیان است. اهمیت به سیم‌کشی برق ساختمان‌های مسکونی و فعالیت پیگیر در جلسات تدوین استانداردهای صنعت برق سازمان ملی استاندارد باعث شد مهندس موسیسیان جایگاه ویژه‌ای در میان متخصصین و پیشکسوتان صنعت برق پیدا کند.

آلدیک موسیسیان

از چهره‌های اثر گذار استاندارد صنعت برق، مهندس آلدیک موسیسیان است. او از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۶ از هم دوره‌های دکتر مصطفی چمران بود. مجموعه فعالیت‌های ایشان، تحقیقات در زمینه تأسیسات برقی و تدریس مهندسی حرفة‌ای در رشته برق بوده است او در این راه همواره پیشناز مهندسان و کارشناسان برق بوده و از همان آغاز شکل‌گیری سازمان برق و دفتر مقررات ملی ساختمان در این دو نهاد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. همچنین او مصرانه در پی استاندارد نمودن روش سیم‌کشی برق ساختمان‌های متداول شهری و

۱- Passive infrared sensor

۲- light dependent Resistor

مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان:

اگر یک سیستم کلیدی زمان دار پیش‌بینی شده باشد، باید شرایط زیر برقرار باشد:
به راحتی قابل‌رؤیت و در دسترس باشد؛ در جایی باشد که بتوان به آسانی دانست که کلید مربوط به کدام فضا است به صورت دستی نیز کار کند.

روشنایی فضاهایی که مساحتی برابر ۱۰ مترمربع یا بیشتر دارد و روشنایی آن بیش از ۱۲ وات بر مترمربع است و با بیش از یک منبع تأمین می‌گردد، باید به نحوی کنترل شود که روشنایی چراغ‌ها تا نصف قابل کاهش باشد، ضمن اینکه همچنان سطح روشنایی با یکنواختی قابل قبول در تمام فضا تأمین گردد. کاهش روشنایی به صورت یکنواخت می‌تواند به یکی از روش‌های زیر تأمین گردد:

۱- استفاده از کاهش‌دهنده‌های نور برای کنترل روشنایی‌ها؛

۲- کنترل ردیف‌های زوج و فرد با دو کلید؛

۳- نصب کلید مستقل برای لامپ وسط آرایش سه لامپی؛

۴- نصب کلید مستقل برای هر لامپ یا هر مجموعه لامپ؛

۵- استفاده از سیستم‌های تشخیص حضور و یا حرکت؛

۶- استفاده از کلیدهای زمان دار قابل تنظیم و یا سیستم‌هایی که به صورت خودکار خاموش می‌شوند.



شکل ۴-۷۹

۴-۱۷-۴- نصب قطعات تابلو توزیع برق واحد مسکونی:

تابلو توزیع برق واحد مسکونی: محل اصلی انشعابات برق واحد مسکونی است. کلید محافظ مینیاتوری در این تابلو بر حسب مقدار جریان مصرف‌کننده و نوع آن انتخاب می‌شود. در این تابلو توزیع برق به صورت شعاعی انجام می‌شود (شکل ۴-۸۲).

۱-۷-۴- معرفی اجزای تابلو:

(الف) ترمینال ارت و نول:

این ترمینال محل انشعاب و تأمین نول و ارت سیم‌کشی است. سیم ارت بارنگ زرد و نوار سبزرنگ و سیم نول بارنگ آبی نشان داده شده است. در شکل ۴-۸۰ دو ترمینال نول (سمت راست) و یک ترمینال ارت (سمت چپ) دیده می‌شود.

این ترمینال محل انشعاب و تأمین نول و ارت سیم‌کشی برق واحد مسکونی می‌باشد. برچسب ترمینال نول (به رنگ آبی) و ترمینال ارت به رنگ زرد با نوار سبز است. تعداد ترمینال نول برابر کلیدهای محافظ جان تابلو



شکل ۴-۸۰

ب) ریل:

ریل تابلو جهت نصب کلید محافظ MCB استفاده می‌شود.



شکل ۴-۸۱

ج) کلید محافظ اصلی Main switch

کلید محافظ اصلی از دو کلید مینیاتوری تشکیل شده که اهرم‌های هر دو با هم، هم محور شده‌اند یعنی با هم وصل و با هم قطع می‌شوند.



شکل ۴-۸۲

د) کلید محافظ MCB

کلید محافظ MCB تک پل می‌باشد یعنی فقط فاز را قطع و وصل می‌نماید وظیفه آن حفاظت در برابر اتصال کوتاه است. دارایی دو مدل تنند کار B و کند کار C می‌باشد. از نوع کند کار B در مدارهای روشنایی و از نوع کند کار C برای مدارهای موتوری و پریز استفاده می‌شود (شکل ۴-۸۲).




شکل ۴-۸۳

ه) کلید جریان نشستی RCD


کلید جریان نشستی یک کلید دو پل است و سر راه فاز و نول قرار داده می‌شود. اساس کار آن سنجش جریان فاز و نول است و در صورت اختلاف بیش از ۳۰mA در جریان‌های سیم، فاز و نول مدار را قطع می‌کند (شکل ۴-۸۳).

۴-۱۸- عملکرد کلید محافظ جان RCD

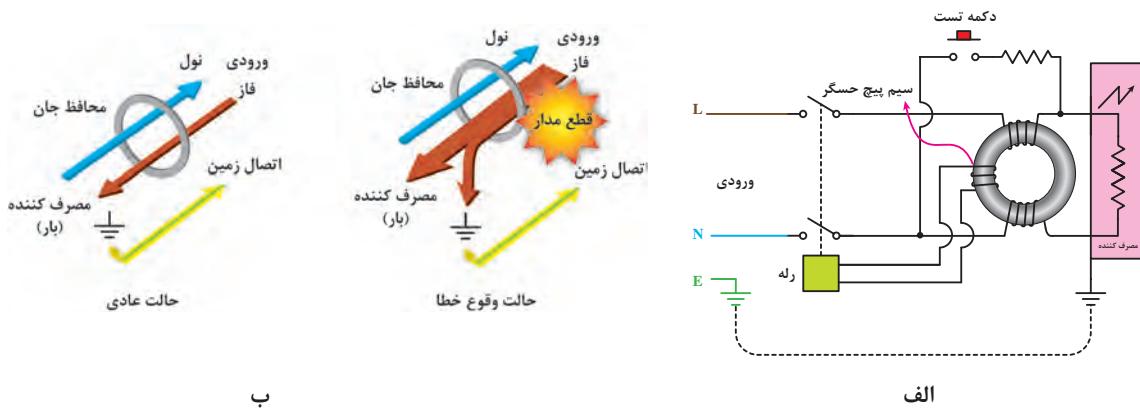


شکل ۴-۸۴

اصل حفاظت تفاضل جریان

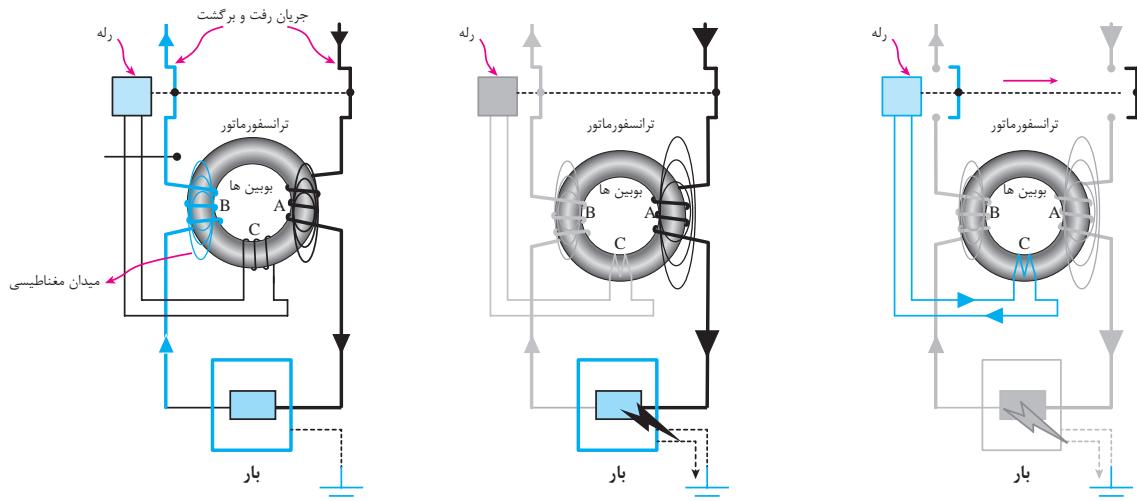

شکل ۴-۸۵

کلید جریان نشتی RCD دارای شستی آزمایش است. با تحریک شستی آزمایش خطایی در مدار داخل کلید شکل می‌گیرد. اگر کلید سالم باشد مدار را قطع می‌کند در غیر این صورت کلید معیوب است (شکل ۴-۸۶).

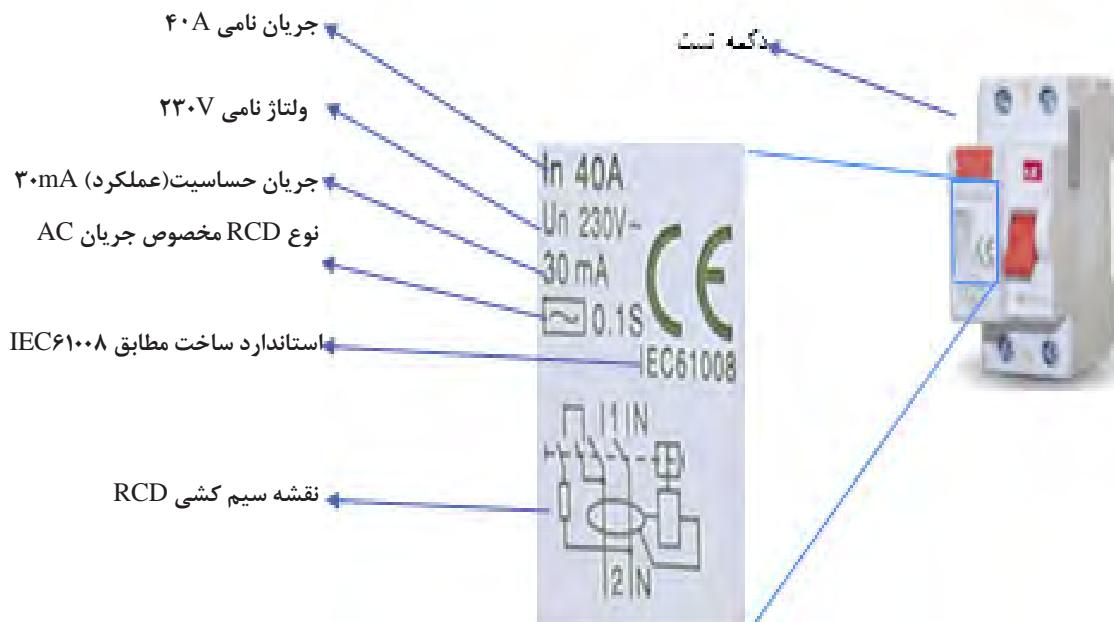


شکل ۴-۸۶

و) شین MCB

شین MCB برای ایجاد ارتباط الکتریکی بین خروجی کلید محافظ اصلی و رودهای کلید محافظ MCB با است (شکل ۴-۸۷).



شکل ۴-۸۷

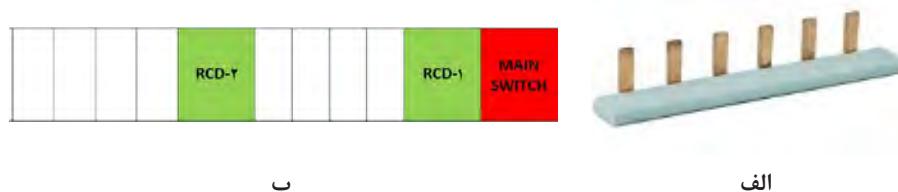


شکل ۴-۸۸



فعالیت

کار عملی: نصب قطعات تابلو واحد با آرایش شکل ۴-۸۹

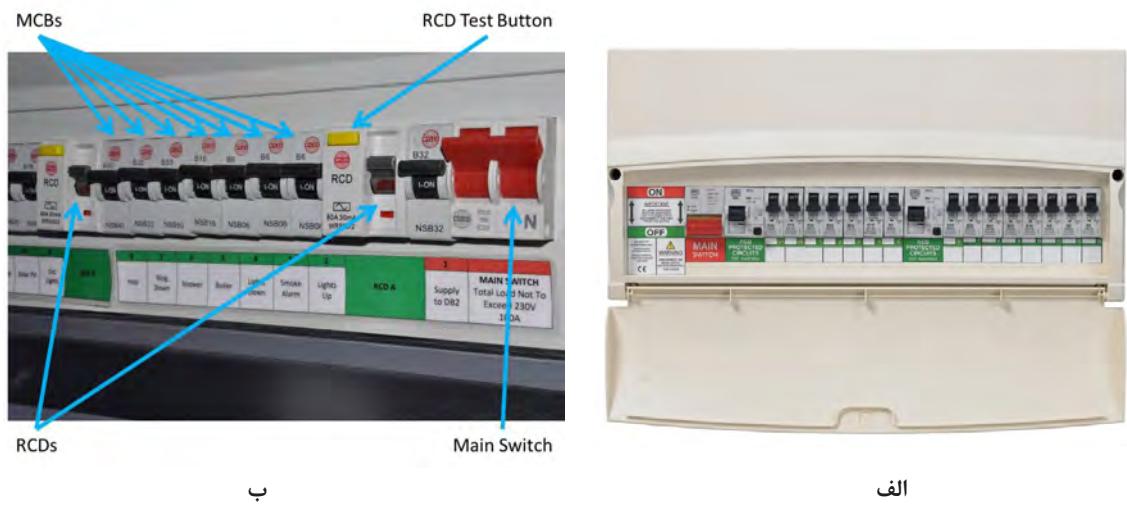


شکل ۴-۸۹

صورت استفاده از سیم افشار سرسیم مناسب با اندازه سیم استفاده کنید.


هر یک از کلیدهای جریان نشتی RCD در یک مسیر فاز نول را به ورودی کلید محافظ اصلی اتصال دهید. سپس خروجی فاز و نول کلید محافظ اصلی را به ترتیب قطع مسیر دیگر نشود (شکل ۴-۹۰).

مرحله اول: نصب کلید محافظ اصلی (Main switch) و دو کلید جریان نشتی (RCD):

فاز نول را به ورودی کلید محافظ اصلی اتصال دهید. سپس خروجی فاز و نول کلید محافظ اصلی را به ترتیب به ورودی فاز و نول کلیدهای RCD وصل کنید. در

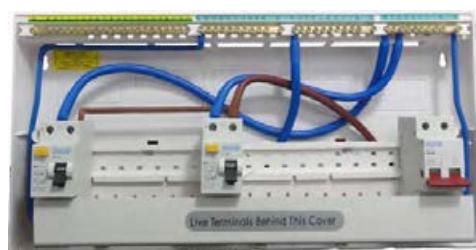

شکل ۴-۹۰

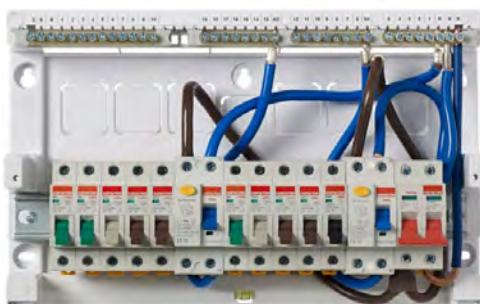

شکل ۴-۹۱

مرحله دوم: نصب کلیدهای محافظ MCB کلیدهای محافظ MCB را بر روی ریل تابلو نصب کنید و ورودی‌های آنها را با شین شانه‌ای به یکدیگر ارتباط دهید (شکل ۴-۹۱).

برای مدارهای پریز از کلید محافظ MCB C۱۶ استفاده کنید.

کلید محافظ اصلی را از نوع MCB C۳۲A و کلید جریان نشتری را از نوع A ۲۰ RCD ۲۰ انتخاب نمایید.
در شکل ۴-۹۲ هر کلید محافظ MCB با برچسب مسیرها را مشخص کنید.

مرحله سوم: سیمکشی خروجی کلید محافظ MCB خروجی هر کلید محافظ MCB به همراه یک انشعاب از شین نول و شین ارت به صورت سه سیمه در هر مسیر قرار می‌گیرد.

ظرفیت فیوزهایی که در جعبه‌فیوز استفاده می‌کنیم، قدر باید باشد؟
برای روشنایی‌ها از کلید محافظ B۱۰ استفاده کنید.



شکل ۴-۹۲




شکل ۴-۹۳

مرحله چهارم: بستن قاب و درپوش تابلو




شکل ۴-۹۴

سیم های مسیر تغذیه مصرف کنندگان را در نزدیکی مصرف کننده تفکیک و با نوار چسب برق از یکدیگر جدا کنید (شکل ۴-۹۵).

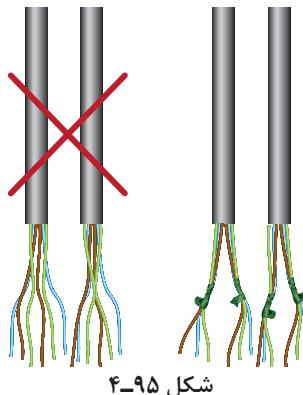

شکل ۴-۹۵

عملکرد حفاظتی در این دو تابلو را مقایسه کنید؟ کدامیک حفاظت بیشتری را در بر می گیرد؟ (شکل ۴-۹۶)

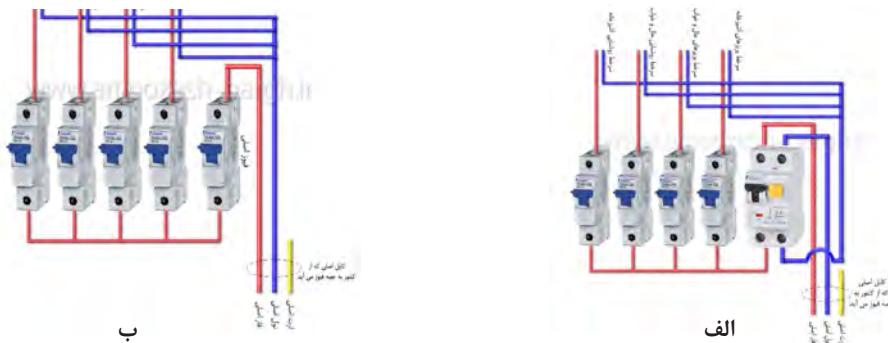

شکل ۴-۹۶

۴-۱۹-اتصال زمین

هادی زمین (PE) در سیم کشی ساختمان اهمیت بالایی دارد. همان طور که در سیم کشی مدارهای روشنایی و پریزها ملاحظه شد همه سیم کشی ها از ابتدا تا انتهای سیم کشی به صورت سه سیمه بود که سیم ارت با عایق سبز با نوار زردرنگ قابل تشخیص بود.

این سیم در پریزها به اتصال ارت پریز متصل می شود و از طریق دوشاخه مصرف کننده ها به بدنه فلزی این مصرف کننده ها متصل می شود. در صورتی که اتصال کوتاه جریان الکتریکی به بدنه لوازم خانگی نظری یخچال، لباسشویی، کولر و ... اتفاق بیفتند؛ جریان از طریق این هادی حفاظتی به چاه ارت یا الکترود زمین منتقل شده و به دلیل قطع کلید محافظه جان از برق گرفتگی افراد جلوگیری می کند. در مورد هادی زمین در مدارات روشنایی، اگر بدنه چراغ فلزی باشد هادی زمین به این بدنه متصل می شود ولی در صورتی که بدنه چراغ قاب پلاستیکی باشد باید هادی زمین آزادانه رها باشد تا در صورت جایگزین با نمونه فلزی از آن استفاده شود (شکل ۴-۹۶).



۴-۱۹-۱-روش اجرای سیستم اتصال زمین

یکی از راه های اجرای سیستم حفاظتی زمین استفاده از الکترود صفحه ای است که یک روش دفنی است و بعد از مهیا کردن اتصالات صفحه و کابل مسی با استفاده از مواد و ترکیباتی که باعث کاهش مقاومت اهمی خاک می شود اتصال کابل و صفحه را در داخل چاه با عمق مناسب قرار می دهند. روش دیگر اجرای زمین استفاده از الکترود زمین میله ای می باشد که این روش با کوبیدن میله صورت می گیرد. در ادامه مراحل نصب الکترود زمین میله ای و مراحل اتصال سیم ارت به صفحه مسی آورده شده است.



فعالیت

کار عملی ۱۰: احداث الکترود زمین میله‌ای:

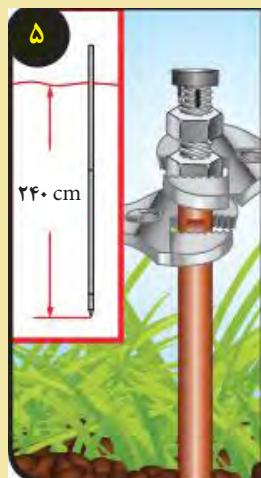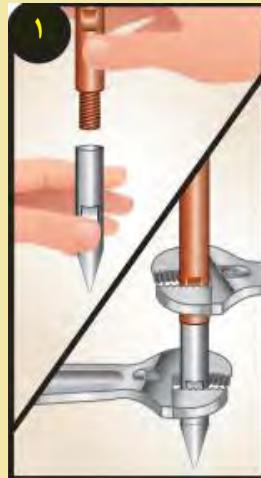

۴-۲۰- اتصال سیم ارت به صفحه مسی توسط جوش احتراقی (اگزوترمیک)

تجهیزات مورد نیاز: سیم رشته‌ای شماره ۲۵ (حدود ۲ متر)، صفحه مسی به ابعاد $120 \times 120\text{ cm}$ و ضخامت ۴ میلی‌متر، دستگاه جوش احتراقی (اگزوترمیک یا کدولد)



۱- محل دو قطعه را که قرار است اتصال ایجاد شود توسط برس سیمی تمیز کنید آنگاه قالب را مطابق شکل روی سیم و صفحه مسی قرار دهید. محل استفاده قالب و سیم را برای موقعیت جوش تنظیم کنید. به کمک یک قطعه سنگ صاف ($1 \times 10 \times 10\text{ cm}$) زیر قالب و زیر صفحه مسی را بالاتر ببرید و سپس قالب را روی صفحه تنظیم کنید.



۲- پولک فلزی را در ته قالب به‌طوری که قوس و گودی پولک به‌طرف پایین باشد قرار دهید. اگر در روز سردی از فصل سرما هستید قبل از شروع کار قالب را توسط مشعل گرم کنید.
توجه: هنگام جایه‌جایی صفحه مواطف باشید صفحه روی پای شما سقوط نکند برای جایه‌جایی از دوستان گروه کمک بگیرید.



۳- پودر مخصوص را در قالب بریزید توجه داشته باشید میزان پودر با اندازه قالب باید هم‌خوانی داشته باشد. این پودر برای نقطه جوش اول در نظر گرفته شده است با توجه به اینکه جهت اتصال سیم به صفحه مسی، دو نقطه جوش نیاز است. عملیات اتصال جوش دوبار انجام می‌شود.



۴- چاشنی را مطابق شکل رویه رو در قالب قرار دهید و چاشنی را برای روشن کردن بیرون قرار دهید



۵- قبل از روشن کردن چاشنی برای جلوگیری از پخش شدن مواد زايد حین احتراق يك مقوا مطابق شکل روی صفحه قرار دهيد سپس قالب را نگه داريد از شخص دیگري کمک بخواهيد تا چاشنی را با فندك روشن کند. فاصله مناسب را رعایت نمایيد تا شعله واکنش پودر باعث سوختگی شما و دیگران نشود.



۶- مطابق شکل جوش مناسبی باید شکل گیرد زائددههای حاصل از احتراق را توسط يك کاردک قالب از روی صفحه پاک کنيد.
توجه: به دليل احتراق ممکن است قالب دمای بالايي داشته باشد از دست زدن به آن خودداری کنيد.



۷- قطعه سنگ زير صفحه و قالب را برداريد و در سمت ديگر صفحه (زير صفحه) قرار دهيد.
مجدداً قالب را روی صفحه فاصله گرفته از زمين تنظيم کنيد.



۸- داخل قالب را توسط کاردک مخصوص تمیز کنيد.
این کار با حرکت چرخشی کاردک صورت گرفته و موادی که به دیواره قالب حین جوش چسبیده را جدا خواهد کرد. از ضربه زدن قالب به زمین برای کنده شدن زواید جداً خودداری کنيد زیرا قالب گرافیتی چاشنی ترک خواهد خورد.



۹- توسط برس سیمی مویی باقیمانده زواید را از داخل قالب کاملاً تمیز کنید توجه داشته باشید به در قالب هم ممکن است زوایدی چسبیده باشد آنها را نیز جدا کرده و قالب را تمیز کنید.



۱۰- دوباره قالب را مطابق شکل روی سیم و صفحه قرار دهید. قالب و سیم را برای محل جوش تنظیم نمایید.



۱۱- پولک فلزی را این بار نیز در ته قالب به طوری که قوس (گودی) آن به طرف پایین باشد قرار دهید.



۱۲- پودر مخصوص را در قالب بربیزید توجه داشته باشید میزان پودر با اندازه قالب هم خوانی داشته باشد .



۱۳- چاشنی را به صورت مقابل در قالب قرار داده سر آن را برای روشن شدن بیرون قرار دهید.



۱۴- قبل از روشن کردن چاشنی برای جلوگیری از پخش شدن مواد زايد حین احتراق، مجدداً يك مقوا مطابق شكل روی صفحه مسي پهنه کرده و قالب را نگهداريد مجدداً شخص ديگري چاشنی را روشن کند. فاصله مناسب را رعایت نمایيد تا شعله واکنش پودر باعث سوختگی شما و ديگران نشود.



۱۵- دو اتصال روی صفحه مسي ايجاد شده است مجدداً صفحه را با کاردک قالب تميز کنيد. برای استحکام بيشتر جوش سومي را نيز می توانيد در وسط صفحه ايجاد کنيد که مراحل کار آن مشابه دو نقطه دیگر خواهد بود. اکنون صفحه جهت نصب برای سیستم ارت آمده است.

کار عملی: یک قطعه صفحه مسی $120\text{ mm} \times 120\text{ mm}$ با ضخامت 4 mm و یک هادی بدون روکش زمین 25 mm^2 به طول 150 mm را از انبار تحویل بگیرید و یک اتصال جوشی مناسب بین آنها ایجاد نمایید (شکل ۴-۹۷).

ابزار مورد نیاز:

- قالب گرافیتی جوش
- پودر جوشکاری
- ته پوش فلزی
- فندک
- برس و کاردک مخصوص



شکل ۴-۹۷

مطابق مطالب گفته شده در مراحل بالا باید اتصال جوشی را ایجاد نمایید
نکته اجرایی:

توجه داشته باشید اجازه ندارید بدون حضور هنرآموزان و مریبان کار عملی را انجام دهید.



جدول ۷-۴- ارزشیابی کار عملی

توضیحات	بارم (نمره)	استاندارد عملکرد	مراحل انجام کار
	۳	مطابق با نقشه داده شده	تعیین وضعیت صفحه مسی
	۲	مطابق با نقشه داده شده	آماده کردن دستگاه جوش حرارتی
	۸	مطابق با نقشه داده شده	انجام فرایند جوش حرارتی
	۴	با تشخیص مربی و هنرآموز	رعایت نکات ایمنی و نظم
	۳	مطابق با ارزیابی مربی	استحکام اتصال

ارزشیابی شایستگی تابلوی توزیع برق واحد مسکونی

شرح کار:

- ۱- مدارات کنترل اتوماتیک
- ۲- چیدمان قطعات تابلوی توزیع
- ۳- سیم کشی و کابل کشی تابلو
- ۴- سیستم حفاظت زمین

استاندارد عملکرد:

اجرای زیرسازی تأسیسات الکتریکی روکار مطابق با مبحث ۱۳ نظام مهندسی ساختمان

شاخص‌ها:

نصب صحیح قطعات الکتریکی
اتصالات صحیح الکتریکی
سیم کشی یا کابل کشی
اتصال سیم و صفحه اتصال زمین

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه در شرایط گج و خاک شده تعیین مسیر از نقشه کار

ابزار و تجهیزات: ابزار عمومی برق نقشه تأسیسات الکتریکی پرس سرسیم سینی کابل بست دریل رولپلاک لدر تستر فر سیم کشی سایر قطعات مورد نیاز

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو*
۱	چیدمان قطعات تابلو	۱	
۲	اجرای سیم کشی و کابل کشی تابلو	۱	
۳	اجرای سیستم اتصال زمین	۲	
شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			۲
تفکر خلاق مسئولیت‌پذیری کار تیمی آموزش دیگران			
میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

فصل ۵

تعمیر و نگهداری تأسیسات الکتریکی



قفل زدن و برچسب زدن بعد از قطع کلید اصلی برق، تست صحت مدار، انجام مسیر جدید و نصب جدید قطعات الکتریکی، نصب تابلو فیوز جدید و... از جمله قابلیت هایی است که برق کاران باید در انجام آنها تسلط لازم را پیدا کنند. تعمیرات و نگهداری بالاترین مرحله در مهارت سیم کشی برق ساختمان است.

واحد یادگیری ۷: تعمیر و نگهداری تأسیسات الکتریکی

آیامی دانید:

- چرا قفل زدن و برچسب زدن در تعمیرات سیم کشی برق اهمیت دارد؟
- تابلو فیوز مینیاتوری جدید چگونه جایگزین تابلوی قبلی می شود؟
- جایگزین قطعات الکتریکی نظیر کلید، پریز و روشنایی تابع چگونه است؟
- چگونه قبل از برق دار کردن یک مدار می توان از صحت آن اطمینان حاصل کرد؟
- چگونه می توان یک مدار الکتریکی را توسعه داد؟

هدف از این واحد یادگیری این است که هنرجویان بتوانند فعالیت‌های تعمیراتی، اصلاح مدارات و توسعه آنها را انجام دهند. به عنوان مثال اضافه کردن یک پریز یا روشنایی به مدار الکتریکی برق ساختمان از این نوع تعمیرات است. همچنین جداسازی ایمن هنگام تعمیرات را فرا گیرند.

استاندارد عملکرد:

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود با انجام تعدادی کار مستقل، عیوب احتمالی یا توسعه مدارهای الکتریکی را در یک واحد مسکونی انجام دهند و تست‌های مرتبط با این نوع فعالیت را انجام دهند. اینمی شامل قفل و برچسب زدن اهمیت بسیار زیادی در این واحد یادگیری دارد.

۱-۵- تعمیر و نگهداری تأسیسات الکتریکی

الکتریکی نصب شده که جزء ثابتی از ساختمان است را در بر می‌گیرد و شامل لوازم برقی خانگی مانند یخچال و تلویزیون و... نمی‌شود. در شکل ۱-۵ ایراد نصب مربوط به تراز نبودن قوطی‌های کلید و پریز است.

تعمیر و نگهداری تأسیسات الکتریکی، به مجموعه فعالیتهایی گفته می‌شود که مربوط به عیب‌یابی و تعمیر قطعات و بهبود عملکرد آنها در تأسیسات برقی است. هدف نگهداری، جلوگیری از برق گرفتگی و آتش‌سوزی ناشی از تأسیسات الکتریکی است. مطالب این فصل فقط تأسیسات



شکل ۱-۵- نصب غلط کلید و پریز

نگهداری همیشه بعد از اتمام کار و با بهره‌برداری از تأسیسات الکتریکی آغاز می‌شود. در زمان نگهداری، تعمیر، جایگزینی و حتی ممکن است تغییر کاربری قطعات و مدارها نیز صورت گیرد. در این میان برخی موارد خردکاری محسوب می‌شود مثل: ۱- افزودن یک پریز در یک اتاق ۲- جایگزینی یک لوستر با چراغ معمولی ۳- تعمیر قاب جداشده پریز از دیوار و (شکل ۵-۳).

تعمیر ممکن است، قبل از تحويل ساختمان جدید اتفاق بیفتد زیرا بعضی مواقع ناظرین برق ساختمان، ایراداتی از نحوه برق‌کاری ساختمان می‌گیرند و این اشکالات تعمیرات جزیی را در برخواهد داشت. برخی از این اشکالات نصبی است یعنی یک قطعه در محل مناسب نصب نشده و باید منتقل یا حذف شود و یا مربوط به نحوه سیم‌کشی است یعنی مداری کار خود را صحیح انجام نمی‌دهد (شکل ۵-۲).



شکل ۳-۵- قاب جداشده پریز از دیوار



شکل ۲-۵- نصب تابلو فیوز روکار با نوع آسیب دیده توکار

۱-۵-۱-۱- تعمیرات الکتریکی

- تعمیرات الکتریکی شامل کارهای خرد^۱ و اعلانی^۲ است.
- الف) خرده کاری ها^۱: خرده کاری های الکتریکی، تعمیرات الکتریکی جزء در ساختمان را در برمی گیرد.
 - افزودن قطعه الکتریکی به ساختار مدار موجود (مثل افزودن یک پریز)
 - افزودن یک نقطه روشنایی جدید به یک مدار موجود
 - چند نمونه خرده کاری الکتریکی:
 - تغییر ساختار مدار موجود (بدون تغییر در وسایل جایگزینی سیم یا کابل یک مدار آسیب دیده

کارهایی مانند افزودن یک نقطه روشنایی یا یک پریز به مدار موجود در مکان های خاص مانند حمام، دستشویی، استخر، جکوزی و... خرده کاری محسوب نمی شود.



توجه کنید



شکل ۴-۵- روشنایی استخر معیوب است ورفع عیب آن باید با رعایت نکات حفاظتی و ایمنی باشد.

آیین نامه ایمنی مخازن آب و استخرها وزارت کار و امور اجتماعی

ماده ۵۷: نصب کلید و پریزها در محوطه داخلی استخرهای سرپوشیده ممنوع است و بایستی در محل خشک و خارج از محیط استخر نصب شده و کلیه کابل ها و اتصالات و متعلقات برقی که در درون آب قرار دارند بایستی از نوع ضدآب باشد.



ماده ۵۸: کلیه چراغ های نصب شده در داخل آب بایستی حداکثر با ولتاژ ۱۲ ولت و از نوع ضد آب بوده و در محلی که احتمال برخورد افراد و اشیا با آنها نباشد، نصب گرددند.

ماده ۶۸: ولتاژ الکتریکی چراغ های روشنایی دوره گرد که برای بازدید و کار در قسمت های تاریک و مرطوب به کار می رود باید بیش از ۲۴ ولت باشد.

ماده ۶۹: چراغ های روشنایی در قسمت دوش ها و سرویس های بهداشتی باید از نوع ضد آب باشند.



- سیم کشی برای ایجاد یک مدار (فیدر) جدید
- سیم کشی اعلانی به فعالیت های الکتریکی گفته می شود
- سیم کشی مجدد یک خانه که انجام آنها نیاز به مجوز داشته باشد.
- جایگزینی یک تابلو فیوز مینیاتوری چند نمونه کار اعلانی:

مبحث ۲۲: مقررات ملی ساختمان که به موضوع نگهداری ساختمان می پردازد بازرسی های دوره ای برای ساختمان نیز لازم دیده شده و باید توسط مسئول نگهداری هر ساختمان پیگیری و اعلان شود.



فعالیت

۲-۵ کارهای عملی:

برای اولین کار عملی، ابتدا جزیيات مربوط به کار عملی مورد نظر گفته شده و بعد از آن کار عملی شروع می شود و بقیه کارها مستقیماً مراحل کار گفته می شود. کارهای عملی در اینجا نیز به دو دسته خرد کاری و اعلانی تقسیم می شود.

(الف) کارهای عملی خرد کاری شامل: ۱- افزودن پریز به یک مدار ۲- افزودن یک نقطه روشنایی به یک مدار ۳- پس کش کردن سیم قبلى و افزودن سیم

(ب) افزودن پریز به یک مدار: ابتدا مراحل کار تشریح شده و در ادامه کار عملی تعریف می شود.




شکل ۵-۵

۱- محل نصب قوطی را مشخص کرده و گرد برمتناسب با اندازه قوطی را بر سر دریل بسته، محل قوطی را به اندازه عمق قوطی سوراخ کاری کنید (شکل ۵-۵).




شکل ۵-۶

۲- توسط قلم یا اسکنه به مرکز سوراخ جای قوطی ضربه بزنید و مصالح خرد شده را بپرون ببریزید (شکل ۵-۶).

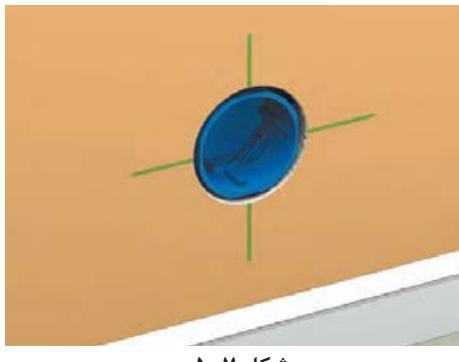

۳- پس از تمیز کاری داخل کار، قوطی باید مطابق شکل و به صورت مناسب، در محل جای گیرد (شکل ۵-۷).

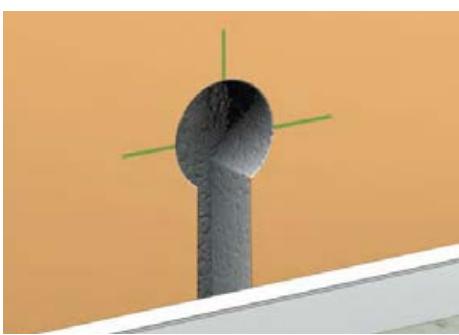


۴- قوطی را برداشته و شیاری نیز در زیر محل ایجاد کنید. (به دلیل کمی طول شیاراین کار می توانید با قلم و چکش نیز انجام دهید). (شکل ۵-۸)



۵- محل ورود لوله یا سیم به قوطی را به کمک تیغ موکتبری و فشار دست از قوطی جدا کنید (شکل ۵-۹).




۶- با یک برس مویی خیس محل نصب قوطی را مرطوب نماییید (شکل ۵-۱۰).

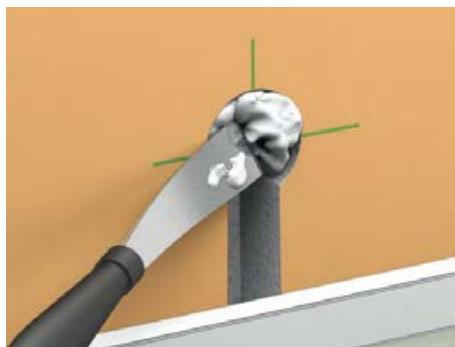

شکل ۵-۱۱

۷- با استفاده از کاردک سر باریک، با مقدار کمی گچ آماده شده دیواره های داخل مرطوب شده محل نصب قوطی را آغشته کنید (شکل ۵-۱۱).

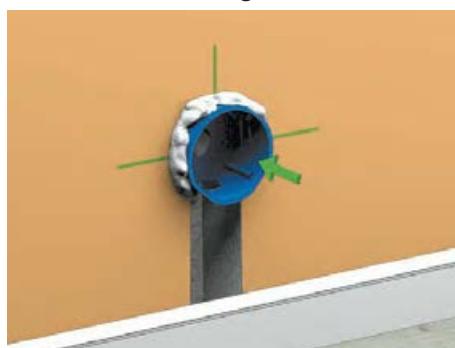

شکل ۵-۱۲

۸- قوطی را در محل خود قرار داده آن را به داخل فشار دهید تا گچ های اضافی بیرون زده شود. مسیر ورود لوله و سیم به قوطی، به سمت پایین باشد (شکل ۵-۱۲).



شکل ۵-۱۳

۹- لبه قوطی باید با سطح دیوار هم سطح شود سعی کنید باز با کاردک گچ را وارد فضای بین قوطی و دیوار کنید (شکل ۵-۱۳).



شکل ۵-۱۴

۱۰- با کمچه سر گرد، گچ اضافی را از قوطی بردارید (شکل ۵-۱۴).



شکل ۵-۱۵

۱۱- توسط یک کاردک سر پهن گچ اضافی دور قوطی را با ظرافت بتراشید (شکل ۵-۱۵).



شکل ۵-۱۶

۱۲- اکنون این قوطی محکم نصب و پرداخت کاری(برداشتن زایده های گچ اطراف قوطی) شده است (شکل ۵-۱۶).

کار عملی: افزودن یک پریز به مدار(فیدر) موجود در سیم کشی واحد مرحله اول: اندازه گیری و کندن دیوار:



فعالیت



شکل ۵-۱۷

۱- دور قوطی و شیار مربوط به لوله را علامت گذاری کنید (شکل ۵-۱۷).



شکل ۵-۱۸

۲- گردبیر را به سر دریل بیندید و محل علامت گذاری شده قوطی را به عمق مناسب سوراخ کاری کنید (شکل ۵-۱۸).



شکل ۵-۱۹

۳- در محل علامت‌گذاری شده شیار، دو خط به عمق مناسب توسط فرز دیوار کردن ایجاد نمایید (شکل ۵-۱۹).



شکل ۵-۲۰

۴- با استفاده از قلم و چکش داخل شیار را خالی کنید (شکل ۵-۲۰).



شکل ۵-۲۱

مرحله دوم: نصب قوطی و لوله

۱- پولک دایره‌ای شکل مسیر ورود لوله و سیم به قوطی جدا کنید (شکل ۵-۲۱).



شکل ۵-۲۲

۲- قوطی و لوله به همراه سیم را در محل‌های خود قرار دهید و آنها را در محل خود محکم کنید (شکل ۵-۲۲).



شکل ۵-۲۳

۳- با استفاده از گچ آماده شده، قوطی و لوله را گچ کاری کنید (شکل ۵-۲۳).



۴- مطابق مراحل گفته شده شیار لوله و دور قوطی را پرداخت کاری کنید (شکل ۵-۲۴).

شکل ۵-۲۴



شکل ۵-۲۵

مرحله سوم: سیم کشی و نصب پریز

۱- سیم های مربوط به پریز را به ترمینال های مربوط اتصال دهید (شکل ۵-۲۵).
اگر سیم های استفاده شده افشار باشد استفاده از سر سیم یاقلع انود ضروری است.



شکل ۵-۲۶

۲- پریز را در داخل قوطی قرار دهید و پس از بررسی تراز بودن پیچ های آن را محکم کنید (شکل ۵-۲۶).



شکل ۵-۲۷

۳- با توجه به نوع پریز، قاب و رویه آن را نصب کرده و پیچ های آن را ببندید (شکل ۵-۲۷).

جدول ۱-۵- ارزشیابی

در مورد کار عملی اخیر (افزودن پریز)، فرض بر این بوده است که برق رسانی از پریز انتهایی یک مدار و از طریق داکت قرنیزی بین دو پریز صورت گرفته است و تعداد پریزهای آن مدار از حد مجاز بیشتر نشده است. البته در کارهای دیگر افزودن پریز برق پریزمی تواند از یک پریز مجاور و یا زیرین آن باشد. توجه داشته باشید در آزمون هایی که در انتهای فصل برای ارزشیابی کار عملی آمده است، بیشترین تأکید بر محصول کار به لحاظ محکم بودن، تراز بودن، عدم ایجاد شکستگی قطعات هنگام نصب و برق دار بودن پریز است.

توصیف مؤلفه های جزئی ارزشیابی	بازم
برای رسیدن به شایستگی، مؤلفه ها را دوباره کنترل کرده و مراحل به مرحله به جلو قدم بردارید.	
اندازه گیری و علامت گذاری – ارتفاع نصب پریز تا کف درست است علامت گذاری ها درست است	۲
نصب قوطی – در فرایند کار مراحل ذکر شده در کار عملی (۱) رعایت شده است.	۲
نصب لوله – در فرایند کار مراحل ذکر شده در کار عملی (۲) رعایت شده است.	۲
سیم کشی داخل لوله سر سیم و قلع انود در صورت لزوم	۲
پرداخت کاری با گچ پرداخت کاری با گچ	۳
سیم کشی اتصالات ترمینالی به شکل صحیحی صورت گرفته است	۲
نصب پریز – پریز دارای لقی نیست و تراز نصب شده است، شکستگی حین نصب برای پریز رخ نداده است	۴
برق دار بودن – خروجی پریز ولتاژ دارد. فاز در سمت راست و نول در سمت چپ قرار دارد و اتصال زمین برق قرار است.	۳
	۲۰


کار عملی: افزودن یک نقطه روشنایی به مدار موجود در سیم کشی واحد (سقف بدون گچ بری و آویز)
مرحله اول: اندازه گیری و کندن دیوار



۱- محل نصب قوطی کلید و شیار مربوط به لوله تا چراغ سقفی را علامت گذاری کنید. برای چراغ سقفی هم قوطی در نظر بگیرید (شکل ۵-۲۸).



شکل ۵-۲۸

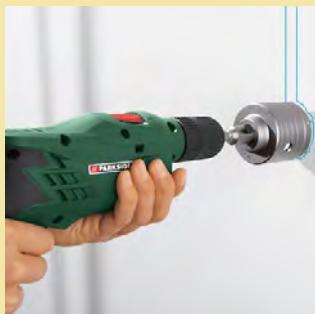

شکل ۵-۲۹

۲- توسط گردبُر، محل نصب قوطی کلید و قوطی چراغ علامت‌گذاری شده را به عمق مناسب سوراخ کاری کنید (شکل ۵-۲۹).



شکل ۵-۳۰

۳- توسط چکش و قلم(سر پهن)، شیاری به عمق مناسب محل(متناسب با قطر لوله) علامت‌گذاری شده ایجاد نمایید (شکل ۵-۳۰).



شکل ۵-۳۱

۴- به کمک چکش و چند میخ، لوله را نصب موقت نموده و مطابق مراحل قبل، مراحل لازم قبل از نصب قوطی را دنبال کنید (شکل ۵-۳۱).



شکل ۵-۳۲

مرحله دوم: نصب قوطی و لوله

۱- پولک دایره‌ای شکل مسیر ورود لوله و سیم به قوطی کلید و قوطی روشنایی (شکل ۵-۳۳).



شکل ۵-۳۳




شکل ۵-۳۴

۲- قوطی‌ها و لوله به همراه سیم را در محل‌های خود قرار دهید و آنها را محکم کنید (شکل ۵-۳۴).



شکل ۵-۳۵

۳- مطابق مراحل قبل، قوطی‌ها و لوله را گچ کاری کنید (شکل ۵-۳۵).

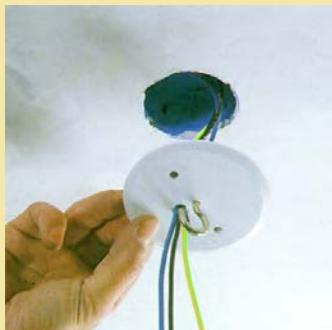

شکل ۵-۳۶


۴- در این مرحله شیار لوله و دور قوطی را پرداخت کاری و زایده‌های گچ را تمیز کنید (شکل ۵-۳۶).



شکل ۵-۳۷


مرحله سوم: سیم‌کشی و نصب کلید

۱- سیم‌های مربوط به کلید را به ترمینال‌های مربوط اتصال دهید و سیم‌ها را از آویز رد کنید (شکل ۵-۳۷).

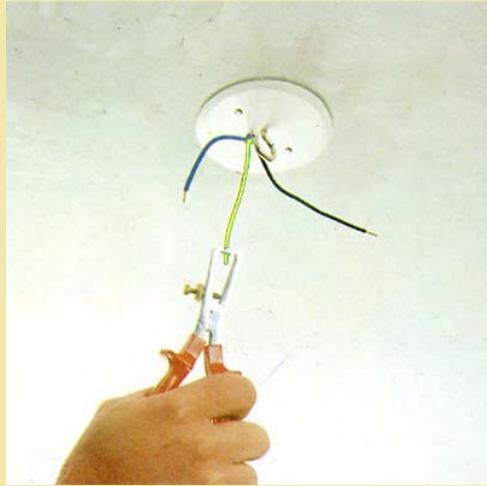

شکل ۵-۳۸

۲- آویز را در داخل قوطی جا بزنید و پیچهای گوشواره‌های آن را محکم کرده و روکش سیم‌های را بردارید (شکل ۵-۳۸).

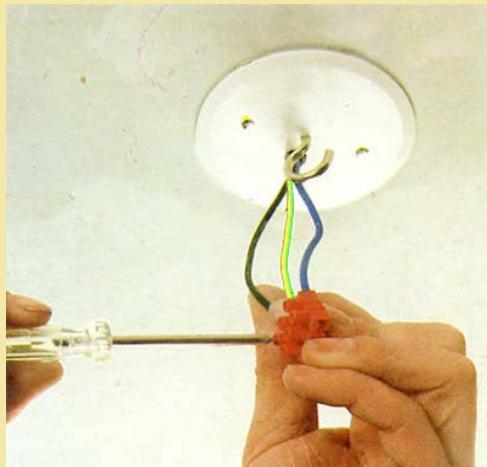

شکل ۵-۳۹

۳- ترمینال بلوكی مناسب جهت اتصال به سیم‌های چراغ روشنایی استفاده کنید (شکل ۵-۳۹).



شکل ۵-۴۰

۴- سیم‌کشی کلید را انجام داده با توجه به نوع کلید، قاب و رویه آن را در جای خود نصب و پیچ آن را محکم کنید (شکل ۵-۴۰).

در این کار عملی از آویزی که به قوطی محکم می‌شود استفاده شده است. شما می‌توانید به جای آن از رول بولت جهت نصب روشنایی به سقف استفاده کنید. (مطابق شکل ۵-۴۱)



شکل ۵-۴۱-رول بولت

در مورد افزودن یک نقطه روشنایی به سقف، فرض بر این بوده که برق رسانی از انتهایی مدار روشنایی صورت گرفته است و تعداد نقاط روشنایی از حد مجاز بیشتر نشده است. ممکن است این مدار در قالب یک کلید به همراه چراغ دیواری (بجای سقفی) در ارتفاع دو متراز کف تعریف شود که از کار بالا ساده‌تر خواهد بود.

در مورد ارزشیابی این کار عملی، بیشترین تأکید بر محصول کار به لحاظ محکم بودن، تراز بودن، عدم ایجاد شکستگی قطعات هنگام نصب و روشن شدن لامپ روشنایی است.

جدول ۵-۲-ارزشیابی

توصیف مؤلفه‌های جزئی ارزشیابی	بارم
برای رسیدن به شایستگی، مؤلفه‌ها را دوباره کنترل کرده و مراحل به مرحله به جلو قدم بردارید.	
اندازه‌گیری و علامت‌گذاری – ارتفاع نصب کلید تا کف درست است – علامت‌گذاری‌ها درست است	۲
نصب قوطی – در فرایند کار مراحل ذکر شده در کار عملی ۱ رعایت شده است	۲
نصب لوله – در فرایند کار مراحل ذکر شده در کار عملی ۱ رعایت شده است	۲
سیم‌کشی داخل لوله – درست انجام شده است.	۲
پرداخت کاری با گچ – پرداخت کاری با گچ درست است.	۲
سیم‌کشی اتصالات – اتصالات ترمینالی به شکل صحیحی صورت گرفته است.	۴
نصب کلید و چراغ – دارای لقی نیستند و تراز نصب شده است، شکستگی ضمن نصب برای کلید رخ نداده است.	۴
برق‌دار بودن – چراغ روشن می‌شود و فاز و نول به ترمینال درستی داده شده و اتصال زمین برق قرار است.	۴
	۲۰

کار عملی: پس کش کردن سیم قبلی و افزودن سیم (اضافه کردن سیم سوم)


سیم کشی مجدد ساختمان یا بخشی از آن، ممکن است در اثر اتصال کوتاه و آسیب دیدگی سیم کشی‌ها اتفاق بیفتد. البته این اتفاق چندان شایع نیست. در بعضی از ساختمان‌ها قدیمی فاقد سیم ارت با قراردادن کلید محافظه جان، سعی کرده‌اند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کنند اما باید توجه داشت که استفاده از کلیدهای محافظه جان در واقع یک حفاظت تکمیلی در کنار سیستم زمین است و بدون حضور سیستم زمین (ارت) استفاده از این محافظه‌ها چندان کارساز نیست! بنابراین در سیستم برق رسانی این ساختمان‌ها باید سیم سومی افزوده شود تا این مشکل حل شود. مراحل این کار را می‌توان به قسمت‌های زیر تقسیم کرد:

۱- پس کش کردن و افزودن سیم سوم


۲- احداث الکترود زمین (این قسمت در انتهای فصل قبل آمده) البته استفاده از الکترود میله‌ای در باگچه می‌تواند گزینه خوبی باشد. باید توجه داشت در رساندن سیم سوم تا تابلو فیوز به زیبایی محیط اطراف توجه داشته باشید البته در این بین ممکن است کنند و پرداخت کارهایی اتفاق بیفتد و یا آنکه بخشی از این سیم کشی روکار صورت گیرد.

باید توجه داشت در برخی از ساختمان‌های قدیمی جنس لوله‌های آب فلزی بوده از اتصال آنها به الکترود و سیم زمین نباید غافل بود این هم‌بندی کمک زیادی به هم پتانسیل کردن و بهبود سیستم زمین خواهد کرد.

۳- جایگزینی تابلو فیوز و بروز رسانی مدل قدیمی آن با توجه به تکراری بودن موارد ۲ و ۳ تمرکز بر آموزش افزودن سیم یعنی مورد ۱ قرار داده می‌شود. در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که فنر زدن در کنار سیم‌های موجود برای افزودن سیم سوم کار کاملاً اشتباھی است چون باعث زخمی شدن عایق سیم‌های موجود در لوله می‌شود در ادامه، مراحل پس کش کردن برای افزودن سیم سوم را یاد خواهید گرفت که در قالب کار عملی آمده است.

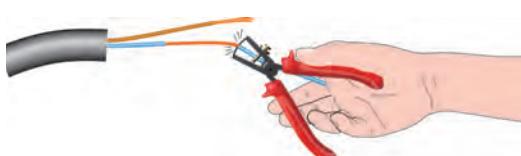


A

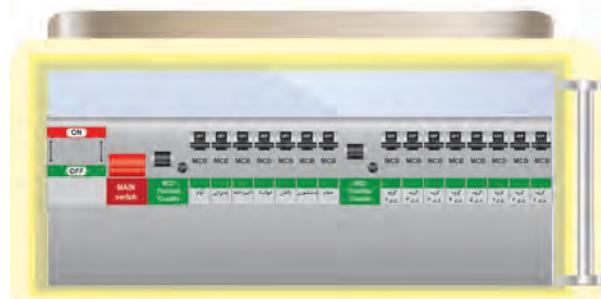

شکل ۵-۴۲


شکل ۵-۴۳

- ۱- ابتدا مدار را بی‌برق کرده و جداسازی ایمن را انجام دهید، سپس از یک طرف مثلاً طرف (A) هر دو سیم متصل به مثلاً پریز را جدا کنید.
- ۲- در ادامه حدود ۶ سانتی‌متر از روکش سر سیم‌ها را برداشته و دو سیم را به انتهای فرسیم کشی ببندید.

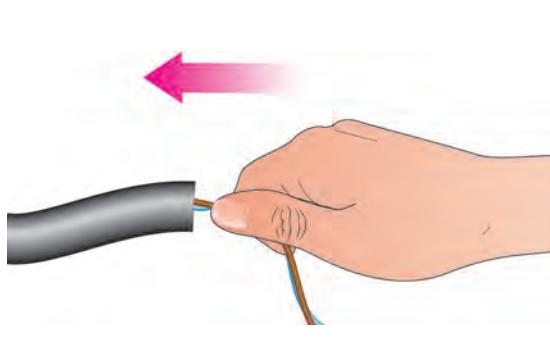

A

شکل ۵-۴۵

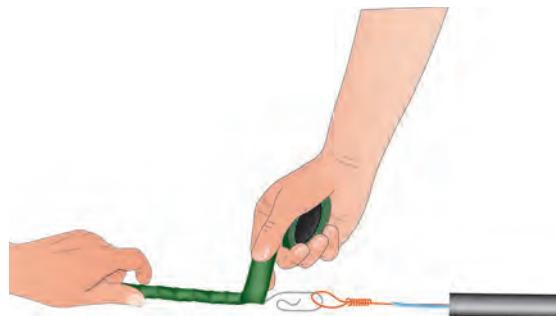


B

شکل ۵-۴۵


۴- به کمک شخص دیگری سر سیم‌ها، سمت (A) و بعد فنر به داخل لوله هدایت شود و با اعمال نیرو به حرکت سیم در لوله کمک شود.

۳- محل دو سیم را با نوار چسب بپوشانید سیم‌ها را به کمی مایع ظرفشویی آغشته کنید. اکنون از سمت دیگر لوله (B)، ته سیم‌ها را از داخل لوله بکشید.

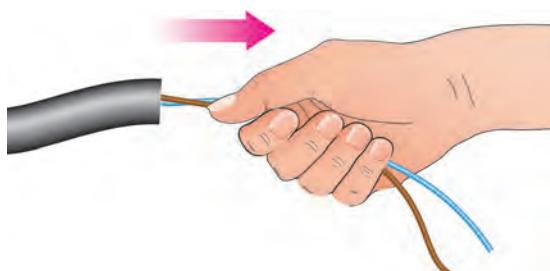

A

شکل ۵-۴۷

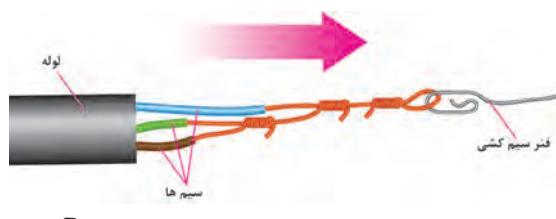

B

شکل ۵-۴۶


۶- در این مرحله از همکار خود کمک بگیرید تا در سمت (A) فنر را به سمت خود بکشد. با این کار سه سیم هم زمان وارد لوله می شود در نهایت سرسیم‌ها در سمت (A) ظاهر می شود.

۵- زمانی که فنر از سمت دیگر (B) بیرون آمد سیم سوم را در کنار دو سیم دیگر به انتهای فنر ببندید و نوار چسب بزنید.



فعالیت

کار عملی : تعویض تابلو فیوز قدیمی با تابلو فیوز جدید
مرحله اول) سیم کشی:

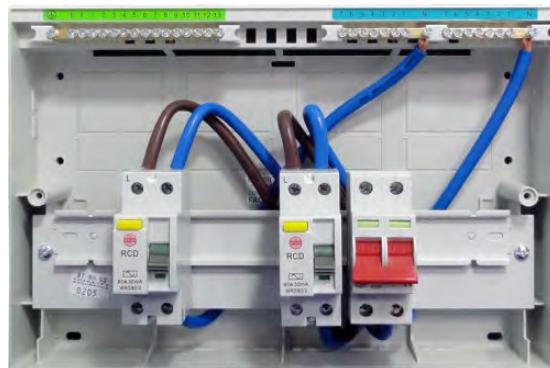

شکل ۵-۴۸

- ۱- مطابق آنچه قبلاً در مونتاژ کاری تابلو گفته شد قطعات را جا بزنید و سیم کشی نول اصلی را انجام دهید (شکل ۵-۴۹).
- ۲- شینه فاز مینیاتوری و سیم کشی فاز خروجی از کلید اصلی به کلیدهای محافظ جان را انجام دهید (شکل ۵-۵۰).



شکل ۵-۵۰



شکل ۵-۴۹

- ۳- سیم کشی های فاز و نول و ارت را برای هر مدار به ترمینال های مرتبط در تابلو متصل کنید.



شکل ۵-۵۱

- ۴- برای هر مدار بر چسب زد و مشخص کنید این مدار کدام بخش مدار یا مصرف کننده را تغذیه خواهد کرد (شکل ۵-۵۱).

جدول ۵-۳- ارزشیابی

کار تعمیری بالا از نوع اعلانی است، زیرا در جایگزینی یک تابلو فیوز جدید باید به اندازه فیوزها، مقطع سیم مربوط به هر مدار پریز و روشنایی دقت نمود. همچنین برای بررسی اینکه هر مدار تحت پوشش حفاظت کدام RCBO یا RCD است نیز دقت باید کرد. ضمناً پس از انجام کار باید تابلو و قطعات و مدارات آن تحت آزمون‌های عایقی عملکرد کلید محافظه جان و... نیز قرار گیرد. در ادامه فصل به این موارد پرداخته خواهد شد. برای ارزشیابی جایگزینی یک تابلو فیوز جدید، بیشترین تأکید بر محصول کار به لحاظ محکم بودن، تراز بودن، عدم ایجاد شکستگی قطعات هنگام نصب و برق‌دار بودن کلیه مدارهای تابلو است.

توصیف مؤلفه‌های جزئی ارزشیابی	بارم
برای رسیدن به شایستگی، مؤلفه‌ها را دوباره کنترل کرده و مراحل به مرحله به جلو قدم بردارید.	
کندن و اندازه‌گیری و علامت‌گذاری – ارتقای نصب تابلو تا کف درست است – علامت‌گذاری‌ها با توجه به ابعاد تابلو درست است	۳
نصب تابلو – دارای لقی نیستند و تراز نصب شده است، شکستگی ضمن نصب قاب آن رخ نداده است	۳
پرداخت کاری با گج – پرداخت کاری با گج درست است.	۲
قطعات تابلو به درستی و محکمی در تابلو نصب شده و شکستگی ندارند.	۳
سیم‌کشی اتصالات مربوط به کلیدهای محافظه جان صحیح است.	۳
اندازه فیوزها و سیم‌ها در سیم‌کشی – اتصالات ترمینالی به شکل صحیح صورت گرفته است.	۲
برق‌دار بودن – چراغ آزمون روشن می‌شود و نول و اتصال زمین ترمینال درستی داده شده است. تابلو برق‌دار شده است.	۲
برچسبزنی – برچسبزنی برای مدارات مرتبط به درستی صورت گرفته است.	۲
	۲۰

۳-۵- جداسازی ایمن:

انجام شده است کسی نمی‌تواند به استباه مجدداً کلیدها را وصل کند. چون با جداسازی ظاهرآ دیگر ولتاژ برای نشان دادن نیست، بین همه خروجی‌های فاز تابلو و نول یا ارت آن بدون ولتاژ شده است. با توجه به این موارد، مراحل جداسازی ایمن، در ادامه ارائه می‌شود.

آزمونی تحت عنوان «جداسازی ایمن» وجود دارد، که از اهمیت زیادی در تعمیرات و نگهداری برخوردار است. در جداسازی ایمن باید تمام جنبه‌های ایمنی رعایت شود. وقتی کلید اصلی قطع شود، ظاهرآ جداسازی، اتفاق افتاده است اما برای آنکه جداسازی برق ایمن باشد باید موارد زیر رعایت شود زمانی که جداسازی

۱-۵-۳-۱- مراحل جداسازی ایمن، جهت هر نوع تعمیر و آزمون بدون برق

- ۱- برای انجام این کار باید تمام وسایل زیر را از قبل آماده کرده باشید ۱- قفل مینیاتوری (در انواع برنجی - پین‌دار و یونیورسال موجود است) ۲- قفل و کلید معمولی ۳- بست کمربندی ۴- خودکار ۵- نشانگر ولتاژ ۶- واحد اثبات ولتاژ (شکل ۵-۵۲).



شکل ۵-۵۲



شکل ۵-۵۳

۲- مطمئن شوید که نشانگر ولتاژتان کار می‌کند این کار را می‌توانید با واحد اثبات و یا برق شهر انجام دهید فقط توجه داشته باشید اگر نشانگر ولتاژ شما یک لامپ تست و یا یک وسیله استاندارد نیست با وصل آن بین هادی فاز و سیم زمین کلید محافظ جان عمل خواهد کرد. برای همین واحد اثبات ولتاژ بر روشهای دیگر اولویت دارد (شکل ۵-۵۳).



شکل ۵-۵۴

۳- حال کلید اصلی و تمام فیوزهای مینیاتوری را در حالت قطع قرار دهید و کلید اصلی را قفل زده و با یک بست کمربندی برچسب نشان داده شده در بالا را به قفل وصل کنید و البته نوشته های لازم روی آن را هم پر کنید (شکل ۵-۵۴).



شکل ۵-۵۵

۴- توسط نشانگر ولتاژ بین نول و تمام فازهای خروجی و یک بار هم بین فاز و ارت و بار دیگر هم بین نول و ارت در تمام موارد ولتاژی نباید نشان داده شود.
۵- مجدداً نشانگر را به واحد اثبات ولتاژ یا منبع دیگری اتصال دهید و از سالم بودن آن مطمئن شوید.

۵ مجدداً نشانگر را به واحد اثبات ولتاژ یا منبع دیگری اتصال دهید و از سالم بودن آن مطمئن شوید.

ارزشیابی شایستگی تعمیر و نگهداری تأسیسات الکتریکی

شرح کار:

- ۱- نصب قطعات جدید الکتریکی
- ۲- توسعه و ایجاد مسیر جدید الکتریکی
- ۳- نصب تابلو توزیع واحد برق جایگزین
- ۴- پس کش کردن
- ۵- قفل زدن و برچسب زدن

استاندارد عملکرد:

تعمیر و نگهداری تأسیسات الکتریکی طبق استاندارد ۴-۶ نشریه ۱۱۰- اجرای زیرسازی تأسیسات الکتریکی روکار مطابق با مبحث ۱۳ نظام مهندسی ساختمان

شاخص ها:

تابلو توزیع برق جدید
مسیر جدید روشنایی و پریز
قفل و برچسب در جهت ایمنی بیشتر

شرابط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرابط: سیم کشی انجام شده شامل مدار روشنایی و پریز

ابزار و تجهیزات: ابزار سیم کشی عمومی فنر سیم کشی قطعات و تجهیزات سیم کشی توکار قفل و برچسب ابزار سیم کشی توکار

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو*
۱	نصب قطعات تابلو و چیدمان کلیدها	۱	۱
۲	توسعه و ایجاد مسیر سیم کشی جدید	۲	۲
۳	پس کش کردن	۲	۲
۴	قفل و برچسب زدن	۱	۱
شاخص های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			۲
میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

واحد یادگیری: ۷

درس: نقشه کشی و سیم کشی برق ساختمان

رشته: الکترو تکنیک



هنرآموزان محترمی که در اعتبار سنجی این کتاب همکاری فعال داشته اند.

ردیف	نام کاربر	استان
۱	ولی الله عباسی	سمنان
۲	مجتبی شاهرخی	چهارمحال و بختیاری
۳	مصطفی حق مرادی نیا	همدان

مراجع و منابع

- ۱- برنامه درسی رشته الکترونیک دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش ۱۳۹۳
 - ۲- نشریه ۱۱۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
 - ۳- مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان
 - ۴- سیم کشی ۱ و ۲، رشته الکترونیک، شاخه فنی و حرفه‌ای، ورشوسر غلامحسین، اشترا اسدالله، قادری پور مصطفی، رحیمیان پرور علی، جاهد بزرگان هادی، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران ۱۳۹۳
- ۵_ Electrical Safety, Safety and Health for Electrical Trades. Student Manual. Revised Edition 2009
- ۶_ Electrical Installation Guide schnider Electric 2015
- ۷_ IEC 60617 - Graphical symbols for Diagrams
- ۸_ IEC 60364-5-52 Selection and erection of electrical equipment - Wiring system
- ۹_ Electerical Wiring Residential , phil simmons, 17 th Edition
- ۱۰_ Wiring System and fault finding, Brain Scaddan, fifth edition
- ۱۱_ On - SITE Guide - BS 7671
- ۱۲_ Inspection & Testing Guidance Note - 3/BS7671
- ۱۳_ Practical Guide to Inspection, Testing and Certification Electrical Installation Christofer Kitcher Fourth Edition
- ۱۴_ L'installation electrique Gallauziaux - Thierry
- ۱۵_ The Complete Guide to Wiring, Current with 2014 - 2017 Electrical Codes, BLACK+DECKER
- ۱۶_ Step by Step guide book on Home Wrting, Ray McReynolds
- ۱۷_ Benfield Conduit Bending Manual

هئر آموزان محترم، هئر جویان عزیز و اولیای آمان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه
برنامه تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ / ۱۵۸۷۵ - کروه درسی مربوط و یا پیام کار tvoccd@roshd.ir ارسال نمایند.

وب کاه: www.tvoccd.medu.ir

دفتر تایپ کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کار داشت